




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

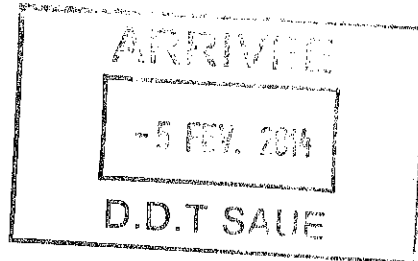

Tillé, le 31 janvier 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2014.53

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : THIVERNY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de THIVERNY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 12 points d'eau :

- 12 PI de 100 mm dont un indisponible.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de THIVERNY

60635

THIVERNY

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
- X** -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
- En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statif	Dynamique						
00001	P100	Rue Victor Hugo / Angle Rue Pasteur	100	100/2x070		60,00	60,00	60,00	5,80	5,50	X	X		Non conforme : pas d'écoulement d'eau Ouverture point d'eau difficile barré par la lyonnaise signalé par faxe	Mesures du SDIS le 12/06/2013
00002	P100	9 Rue Victor Hugo à coté du passage a niveau SNCF.	100	100/2x070		60,00	60,00	60,00	6,00	5,30				Mesures du SDIS le 12/06/2013	Mesures du SDIS le 12/06/2013
00003	P100	citée Belle vue, rue Belle visée derrière le bâtiment A	100	100/2x070		60,00	60,00	60,00	3,80	1,50				Mesures du SDIS le 12/06/2013	Mesures du SDIS le 12/06/2013
00004	P100	1 rue de Marinoni angle rue du 19 MARS 62	100	100/2x070		60,00	60,00	60,00	6,10	4,10	X	X		protection implantée trop proche du PI gênante pour l'ouverture Mesures du SDIS le 12/06/2013	Mesures du SDIS le 12/06/2013
00005	P100	1 Rue Jean Cassé. a gauche près du stop	100	100/2x070		60,00	60,00	60,00	6,10	5,50				mur gênant l'ouverture Mesures du SDIS le 12/06/2013	Mesures du SDIS le 12/06/2013
00006	P100	Rue Jules Uhry face au N°32	100	100/2x070		60,00	60,00	60,00	6,20	5,70	X	X		grillage gênant l'ouverture Mesures du SDIS le 27/11/2012	Mesures du SDIS le 27/11/2012
00007	P100	Entre le n° 7 et le n°9 rue Hubert Grison (Adresse Lyonnaise) 7 Rue Jules Uhry	100	100/2x070		60,00	60,00	60,00	6,30	4,10				Mesures du SDIS le 27/06/2013	Mesures du SDIS le 27/06/2013
00008	P100	4 Route de Saint Leu d'esserent	100	100/2x070		60,00	60,00	60,00	6,20	6,00				Mesures du SDIS le 27/06/2013	Mesures du SDIS le 27/06/2013
00009	P100	25 Rue Jean Cassé batiment A	100	100/2x070		60,00	60,00	60,00	6,10	6,00				Mesures du SDIS le 12/06/2013	Mesures du SDIS le 12/06/2013
00010	P100	23 Rue Jean Jaurès	100	100/2x070		60,00	60,00	60,00	6,00	4,50				Mesures du SDIS le 12/06/2013	Mesures du SDIS le 12/06/2013
00011	P100	CD 92 Route de St Leu, angle rue des Carrières Hameau du Petit Therain (Adresse Lyonnaise) Chemin de Cramoisy	100	100/2x070		60,00	60,00	60,00	6,50	5,50				Mesures du SDIS le 27/06/2013	Mesures du SDIS le 27/06/2013
00012	P100	chemin des carrieres "Centre les compagnons du marais (les Larris)"	100	100/2x070		60,00	60,00	60,00	5,10	4,00				Mesures du SDIS le 16/04/2013	Mesures du SDIS le 16/04/2013