




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

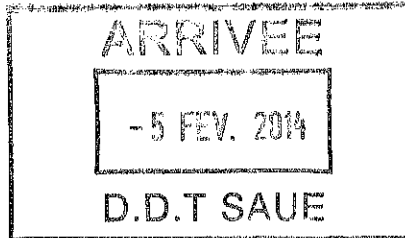

Tillé, le 31 janvier 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2014.56

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : LA VILLENEUVE-SOUS-THURY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de LA VILLENEUVE-SOUS-THURY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 2 points d'eau :

- 1 BI de 70 mm avec un débit inférieur à 60 m³,
- 1 réserve incendie.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de VILLENEUVE SOUS THURY

60679 VILLENEUVE SOUS THURY

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Réserves		Anomalies				Observations	
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Visite	
00001	RES	rue saint laurent a coté de l'église	120		X	✓	Défaut de signalisation

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Hydrants		Débits en m3 / h				Pressions		Anomalies		Observations				
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Maxi	à 1 bar		à 0,6 bar		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
						à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique					
00002	B070	1 rue de la Grange au bois	080	070						X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Non conforme : pression < à 0,6 bar Défaut de signalisation