Réseau de transport d'électricité

VOS REF. :

NOS REF. : LE-TENP-GIMR-PSC-13-U-263

INTERLO : BRUIN Delphine
TEL. : 01.49.01.34.40

DDT OISE
40 rue Jean Racine
BP 317
60021 BEAUVAIS CEDEX

À l'attention de M. NOYE Fabien

Nanterre, le 13/11/2013

OBJET : Collecte des informations en vue de Porter à Connaissance
Elaboration P.L.U. de CHANTILLY

DEMANDE. : CHANTILLY - 60 - PAC
PROJET(S) :

Monsieur,

Vous avez bien voulu nous adresser, pour avis, le dossier cité en objet.

N'ayant pas d'ouvrage ni de projet dans la zone concernée, nous n'avons pas d'observation à formuler.

Néanmoins, En application de l'article L123-9 du code de l'urbanisme, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre un dossier complet du projet de PLU arrêté, afin d'être en mesure d'émettre un avis.

De préférence, nous souhaitons recevoir le dossier du projet de PLU arrêté sous la forme de fichiers informatiques gravés sur le disque d'un CD-ROM.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Anne CHAPELLE
Chef de pôle concertation

Pièces jointes : Carte

Copies : GETNO : LOUVET Lilias - KHERBOUCH Mohamed

GEONET
© RTE - © IGN - © MNHN
Document fourni à titre indicatif
Reproduction interdite
Accessibilité RTE

05 Novembre 2013

Tension des ouvrages

- 45 kV
- 63 kV
- 90 kV
- 150 kV
- 225 kV
- 400 kV

Echelle : 1:25000
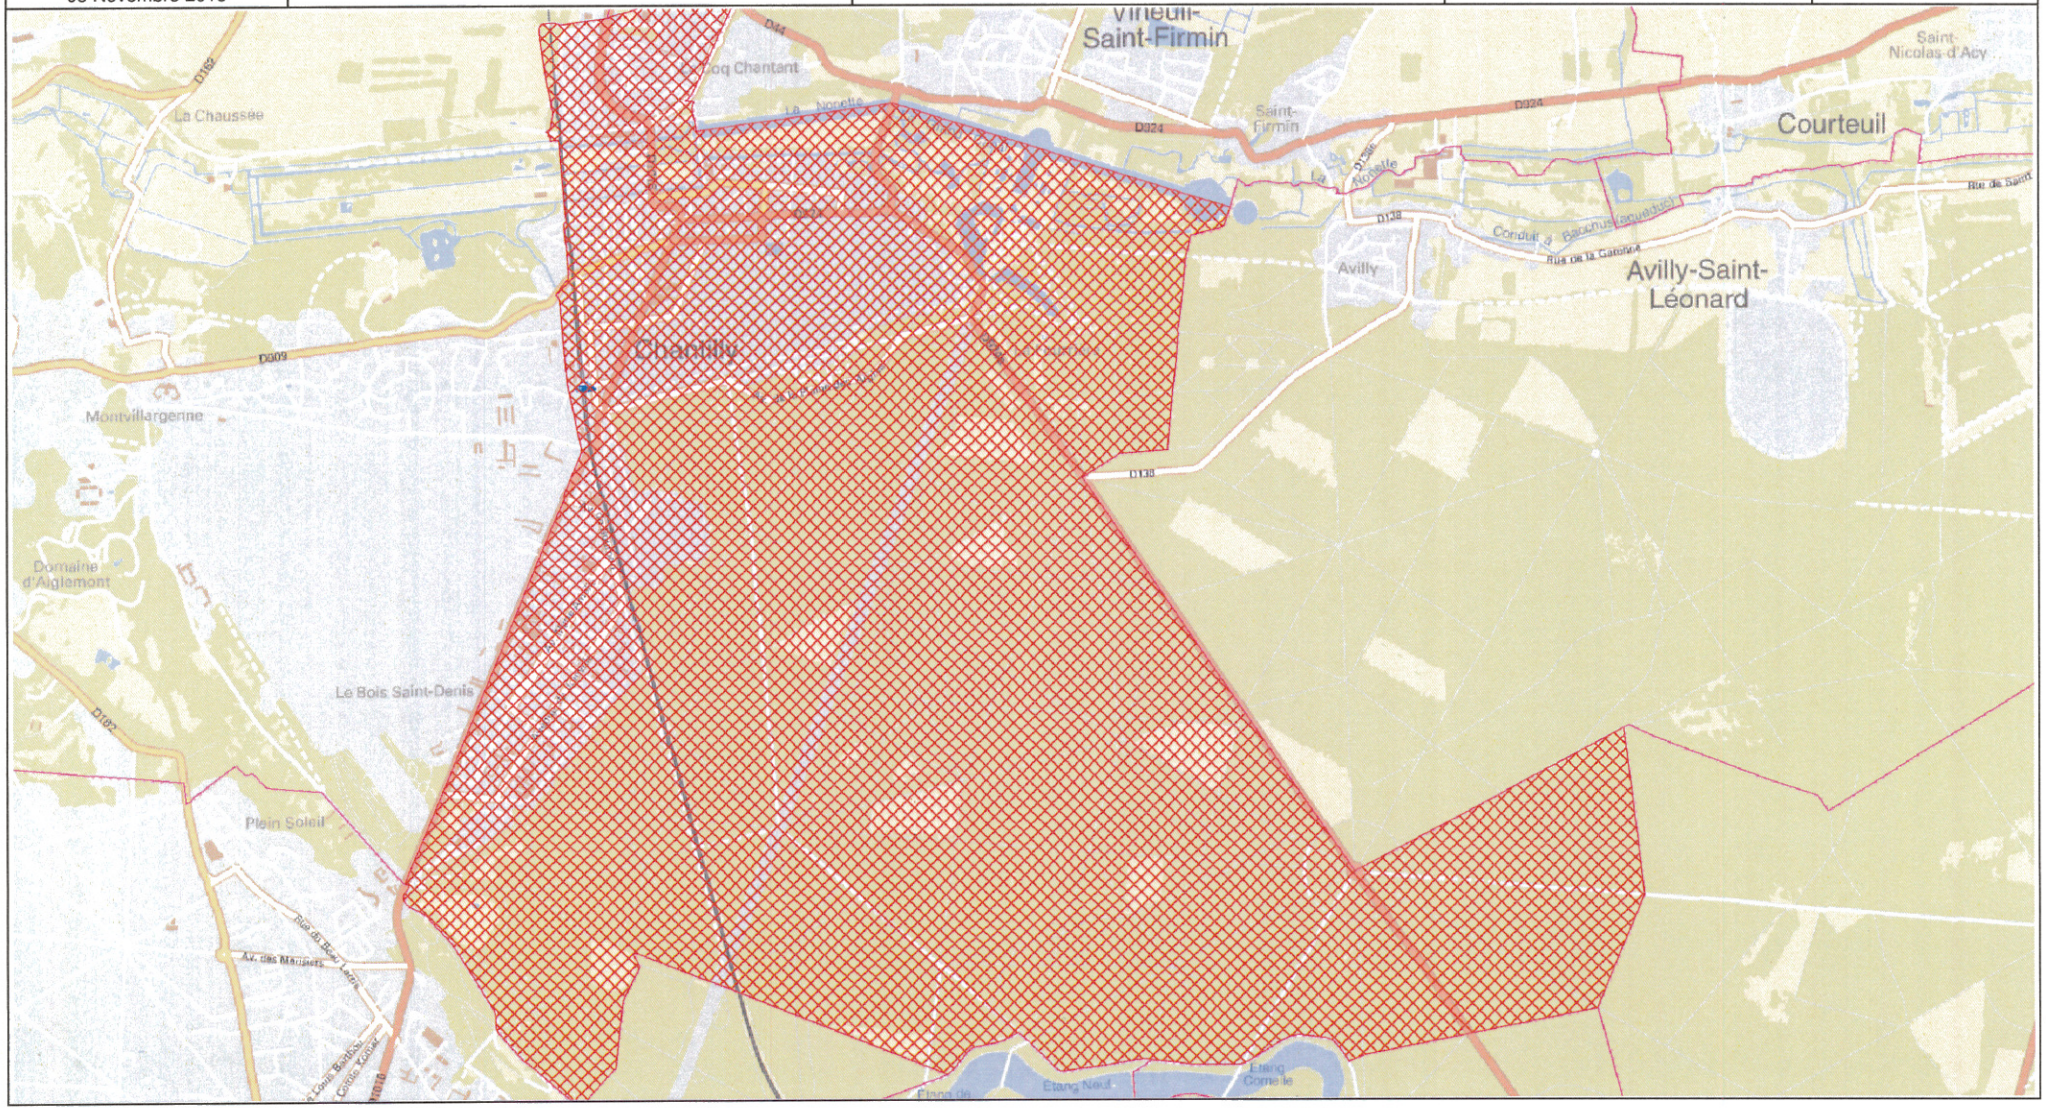
0 500m