



Réseau de transport d'électricité



NF
A

PAC

VOS REF. :

NOS REF. : LE-TENP-GIMR-PSC-13-U-139

INTERLO : JOURNEAU-LE LAY Marie-France
TEL. : 0149013377
FAX : 0149013329

DDT OISE
40 rue Jean Racine - BP 317
60021 BEAUVAIS CEDEX

À l'attention de M. NOYE Fabien

OBJET : Consultation préalable à l'élaboration du Porter à Connaissance.
PLU de : ESQUENNOY
DEMANDE : ESQUENNOY PAC 60
PROJET(S) :

Nanterre, le 15/07/2013

Monsieur,

Par courrier cité en référence, vous avez bien voulu nous adresser, pour avis, le dossier cité en objet. N'ayant pas d'ouvrage ni de projet dans la zone concernée, nous n'avons pas d'observation à formuler.

Néanmoins, En application de l'article L123-9 du code de l'urbanisme, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre un dossier complet du projet de PLU arrêté, afin d'être en mesure d'émettre un avis.

De préférence, nous souhaitons recevoir le dossier du projet de PLU arrêté sous la forme de fichiers informatiques gravés sur le disque d'un CD-ROM.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Anne CHAPELLE, Chef de pôle concertation


Copie : getno

Tension des ouvrages

- 45 kV
- 63 kV
- 90 kV
- 150 kV
- 225 kV
- 400 kV

Echelle : 1:25000
0 500m

ESQUENNOY 60

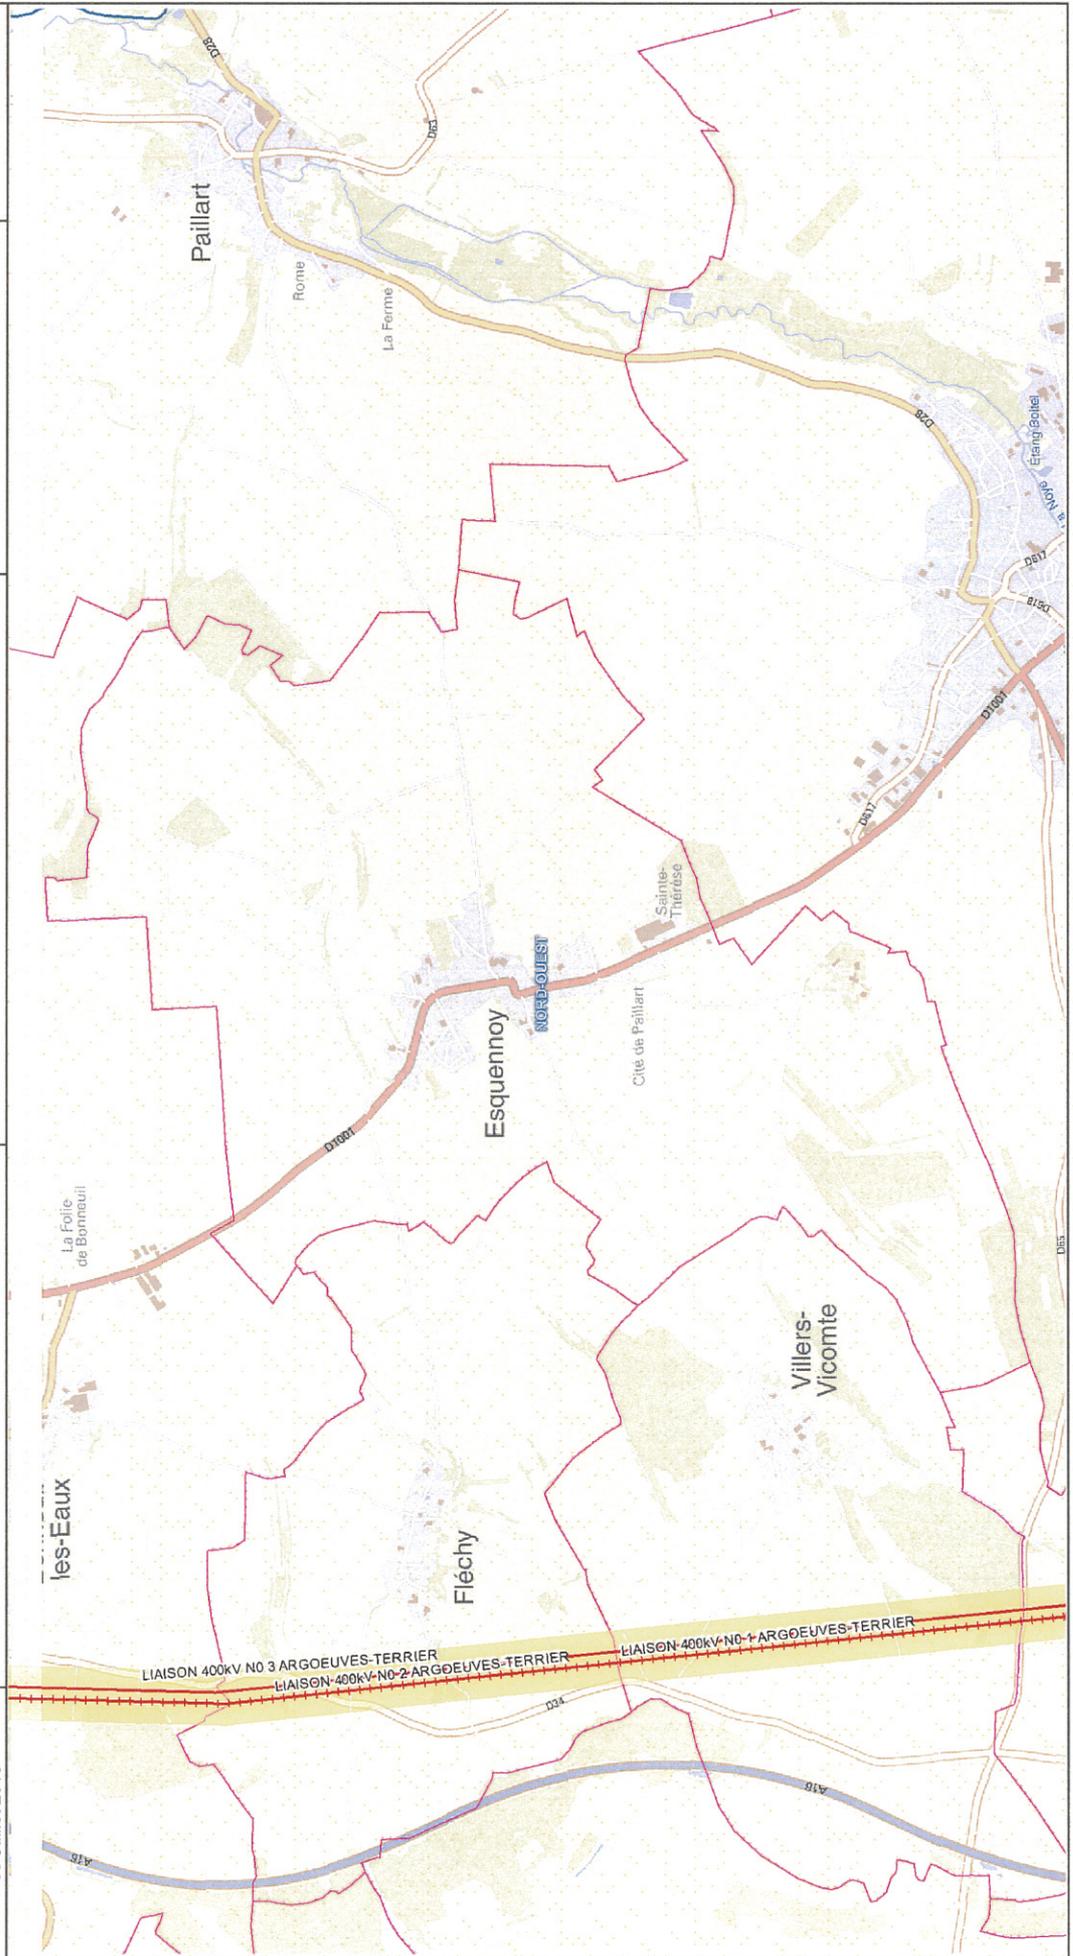

GEONET
© RTE - © IGN - © MNHN
Document fourni à titre indicatif
Reproduction interdite
Accessibilité RTE

03 Juillet 2013