




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

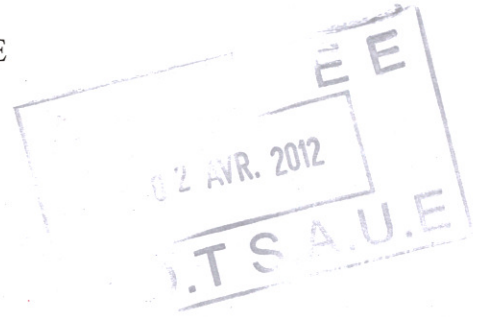

Tillé, le 23/03/2012

Affaire suivie par : M. le Major Antoine COPPIN
Réf. : AC 2012 /177

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE
à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 rue Jean Racine BP 317
60021 BEAUVAIS CEDEX

OBJET : Révision du POS de la commune de Passel
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : fiche technique

Dans le cadre de la révision d'un POS de la commune de Passel vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 15 points d'eau :

- 5 BI de 100 dont 1 avec des débits insuffisants
- 9 PI de 100mm dont 1 avec des débits insuffisants.
- 1 Point d'aspiration dans des cours d'eau naturels

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint ces informations sous forme de fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du POS de la commune de Passel.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du SDIS de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**

Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune PASSEL

60488

PASSEL

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique							
00001	P100	RUE PRINCIPALE N°20	080	100/2x070	143,00	130,00	7,00		✓	✓	✓	✓		ras Mesures du SDIS le 21/04/2010	
00002	B100	RUE PRINCIPALE N°172	080	100	145,00	133,00	7,00		✓	✓	✓	✓		RAS Mesures du SDIS le 21/04/2010	
00003	B100	RUE PRINCIPALE PLACE DES TILLEULS	150	100	159,00	146,00	7,00		✓	✓	✓	✓		RAS Mesures du SDIS le 21/04/2010	
00004	B100	RUE PRINCIPALE N°620	150	100	170,00	155,00	7,00		✓	✓	✓	✓		RAS Mesures du SDIS le 21/04/2010	
00005	B100	RUE DE L'EGLISE	150	100	176,00	162,00	6,90		✓	✓	✓	✓		RAS Mesures du SDIS le 21/04/2010	
00006	B100	ROUTE DE VILLI N°90	150	100	31,00	28,00	6,50		✗	✗	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 21/04/2010	
00007	P100	LA BRETONNIERE N° 265	150	100/2x070	45,00	40,00	4,80		✗	✗	✗	✗	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du SDIS le 21/04/2010	

Réerves

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alim.	Anomalies			Observations
					* Etat	* Anomalie	* Visite	
00008	COUR	LA DIVETTE	Inépuisable	-	✓	✓	✓	

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique							
00009	P100	AVENUE DU PARC ZONE D'ACTIVITE DE PASSEL	100	100/2x070	147,00	140,00	5,00		✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/04/2010	
00010	P100	ZONE D'ACTIVITE DU PARC FACE PRODAG	150	100/2x070	145,00	136,00	5,00		✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/04/2010	
00011	P100	ZONE D'ACTIVITE DE PASSEL (face entrepot jacob delafon)	inconnu	100/2x070	147,00	139,00	5,00		✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/04/2010	
00012	P100	ZONE D'ACTIVITE DE PASSEL (face jacob delafon en bout de rue)	inconnu	100/2x070	147,00	139,00	5,00		✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/04/2010	
00013	P100	ZONE D'ACTIVITE DE PASSEL (en bout de rue cote actif.com)	inconnu	100/2x070	217,00	189,00	5,00		✓	✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/04/2010	

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme en service

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme en service

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme en service

Défense Incendie de la commune PASSEL

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00014	P100	ZONE D'ACTIVITE DE PASSEL (face férté energy)	inconnu	100/2x070	142,00	134,00		5,00		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/04/2010	
00015	P100	ZONE D'ACTIVITE DE PASSEL (en face actif.com)	inconnu	100/2x070	142,00	134,00		5,00		✓	✓	✓		Mesures du SDIS le 21/04/2010	

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

✗ Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique

✓ -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

✗ -Non conforme en service