




Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

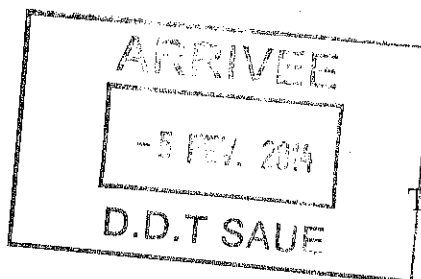

Tillé, le 31 janvier 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN
Réf. : SL.2014.55

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : BERTHECOURT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de BERTHECOURT, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 9 points d'eau :

- 9 PI de 100 mm dont 2 avec un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de BEHERICOURT

60059

BEHERICOURT

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
- X** -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
- ✓** -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'affm	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h		Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique						
00001	P100	RUE DE PIERRE	125	100/2x070	194,00	160,00		6,50	✓	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 05/06/2013
00002	P100	RUE DE PIERRE	125	100/2x070	178,00	141,00		3,50	✓	X	✓	✓	FUITE EN TERRE	Mesures du service des eaux le 05/06/2013
00003	P100	RUE DE PIERRE FACE N°126	125	100/2x070	128,00	63,00		4,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 05/06/2013
00004	P100	RUE DES VOISINS FACE N°18	100	100/2x070	98,00	80,00		4,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 05/06/2013
00005	P100	RUE DES VOISINS N°250	080	100/2x070	83,00	62,00		3,50	✓	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 05/06/2013
00006	P100	RUE DU MOUTOIR N°196	100	100/2x070	81,00	61,00		4,00	✓	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 05/06/2013
00007	P100	RUE DE PISQUENNE N°164	100	100/2x070	68,00	58,00		4,00	X	X	✓	✓		Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h
00008	P100	RUE TROUILLET	100	100/2x070	89,00	75,00		4,50	✓	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 05/06/2013
00009	P100	RUE SERICOURT	inconnu	100/2x070	77,00	67,00		3,50	X	X	✓	✓		RAS Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h