



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision


Chemin Sans Terre – BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 06 21 00 – Poste 2393

Fax : 03 44 06 21 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

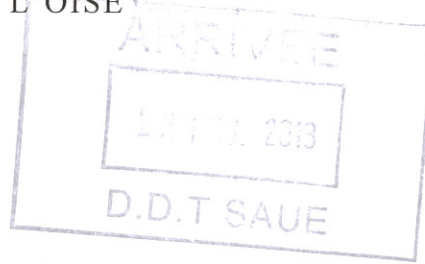

Beauvais, le 14 novembre 2013

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2013.516

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET Elaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de : LIANCOURT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Liancourt, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 70 points d'eau :

- 1 BI de 100 mm
- 13 PI de 70 mm dont un avec un débit insuffisant
- 56 PI de 100 mm dont 9 avec un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,


Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de LIANCOURT

60360

LIANCOURT

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
- X** -Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
- ✓** -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- X** -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	639 RUE DE L ABATTOIR	100	100/2x070		60,00		8,40	5,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 06/05/2013	
00002	P100	RUE DE L ABATTOIR DEVANT LES SERVICES TECHNIQUES	100	100/2x070		60,00		8,40	6,30	✓	X	✓	Végétation gênante trop près du mur	Mesures du service des eaux le 06/05/2013	
00003	P100	RUELLE MONHOMME FOYERADOMA	150	100/2x070		60,00		7,70	6,80	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00004	P100	RUELLE MONHOMME PARKING FOYERADOMA	150	100/2x070		60,00		7,70	6,90	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00005	P100	RUE MARRET ET PATUREL ENTREE ALKOR DRAKA	125	100/2x070		60,00		6,90	3,30	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00006	P100	92 BIS RUE PASTEUR	100	100/2x070		60,00		6,40	5,30	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00007	P070	25 RUE PASTEUR	100	070		60,00		6,60	5,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00008	P100	RUE DES MARRONNIERS DEVANT HLM	100	100/2x070		22,00	25,00	6,50		X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Manque volant de manoeuvre !	Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00009	P070	1 RUE ERNEST RENAN	080	100/2x070		60,00		6,70	5,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00010	P070	182 RUE LATOUR PROLONGEE	080	inconnu		33,00		0,40		X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00012	P070	RUE EDMOND JOLIDON FACE SENTIER DES ETALONS	100	070		60,00		5,00	2,50	✓	X	✓	Fuite hydrant BI PI	Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00013	P100	RUE DU 11 NOVEMBRE FACE BATIMENT C ETALONS	200	100/2x070		60,00		2,00	16,60	✓	X	✓	Manque capot Fuite hydrant BI PI fuite au niveau du carré de manoeuvre	Mesures du service des eaux le 22/05/2013	
00014	P100	ALLEE DES CHENES FACE BATIMENT D ETALONS	100	100/2x070						X	✓	✓	Non conforme : pas d'écoulement d'eau POTEAU FERME	Mesures du service des eaux le 22/05/2013	
00015	P100	1 RUE JEAN RACINE	300	100/2x070		47,00	50,00	4,00		X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du service des eaux le 22/05/2013	
00016	P100	RUE JEAN DE LA FONTAINE DEVANT LA MATERNELLE	100	100/2x070		42,00	47,00	3,80		X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du service des eaux le 22/05/2013	

Défense Incendie de la commune de LIANCOURT

Légende

- * Etat -En service -Non conforme
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie en service
 * Visite -Non autorisée -Autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00017	P100	5 RUE BOILEAU	100	100/2x070		50,00	59,00	3,80					Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du service des eaux le 22/05/2013	
00018	P100	3 RUE VOLTAIRE	100	100/2x070		54,00	59,00	3,50					Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Manque 1 bouchon de 70	Mesures du service des eaux le 22/05/2013	
00019	P100	2 RUE JACQUES BOSSUET	100	100/2x070		54,00	59,00	3,50					Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h ouverture du poteau difficile	Mesures du service des eaux le 22/05/2013	
00020	P100	8 RUE GEORGES SAND	100	100/2x070		50,00	55,00	4,10					Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du service des eaux le 22/05/2013	
00021	P100	4 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU	100	100/2x070		60,00		4,20	1,20					Mesures du service des eaux le 22/05/2013	
00022	P100	CD 137 FACE TERRAIN CROSS	150	100/2x070		33,00	48,00	1,50					Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00023	P100	94 RUE ETIENNE DOLET	150	100/2x070		60,00		3,30	2,60					Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00024	P100	11 RUE ETIENNE DOLET	150	100/2x070		60,00		4,50	3,90					Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00025	P100	42 BIS DU GENERAL LECLERC	150	100/2x070		60,00		5,00	5,00					Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00026	P100	32 RUE DU GENERAL LECLERC	150	100/2x070		60,00		6,20	5,40					Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00027	P070	106 RUE LATOUR	080	inconnu		60,00		6,40	4,80				Manque 1 bouchon de 70	Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00028	P100	4 RUE DU GENERAL LECLERC	150	100/2x070		60,00		6,80	6,20					Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00029	P100	43 RUE DES ARTS ET METIERS	150	100/2x070		60,00		3,90	2,90					Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00030	P100	28 RUE DES ARTS ET METIERS	150	100/2x070		60,00		5,70	4,60					Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00031	P100	CHEMIN DE VERDERONNE LOGEMENT CDS	inconnu	100/2x070		32,00	41,00						Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h	Mesures du service des eaux le 22/05/2013	
00032	P100	17 RUE VICTOR HUGO	150	100/2x070		60,00		7,20	6,40					Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00033	P100	1 RUE ROGER DUPLESSIS	100	100/2x070		60,00		7,20	6,70					Mesures du service des eaux le 22/05/2013	

Défense Incendie de la commune de LIANCOURT

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
 * Non conforme en service
 -En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- ✖ -Indisponible
 ✖ -Avec anomalies
 ✖ -Non autorisée
 ✖ -Problématique
- ✔ -En service
 ✔ -Sans anomalie
 ✔ -Autorisée
 ✔ -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m3 / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00034	B100	FACE AU 5 RUE DES ARTS ET METIERS	150	100		60,00		4,50	3,90	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00035	P100	23 RUE ROGER DUPLESSIS	100	100/2x070		60,00		7,50	6,70	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 22/05/2013	
00036	P070	9 BIS RUE DE L'ABBE FERRY	100	070		60,00		6,20	4,00	✔	✖	✔	Manque capot diamètre de sortie 70 2x45 manque 1 bouchon de 45	Mesures du service des eaux le 23/05/2013	
00037	P100	RUE JACQUES MONOD FACE BATIMENT H	100	100/2x070		60,00		4,30	5,00	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 23/05/2013	
00038	P100	RUE JACQUES MONOD FACE BATIMENT B	100	100/2x070		60,00		5,80	4,80	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 23/05/2013	
00039	P100	177 RUE JULES MICHELET	100	100/2x070		60,00		6,00	5,20	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 23/05/2013	
00040	P100	393 RUE JULES MICHELET	100	100/2x070		60,00		5,00	4,20	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 23/05/2013	
00041	P100	595 RUE JULES MICHELET	100	100/2x070		60,00		4,20	3,40	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 23/05/2013	
00042	P100	RUE ARTHUR DEBEAUPUIS FACE BATIMENT E	100	100/2x070		60,00		5,50	4,70	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 23/05/2013	
00043	P100	106 AVENUE ALBERT 1ER	150	100/2x070		60,00		7,60		✔	✖	✔	Capot cassé Manque 2 bouchons de 70	Mesures du service des eaux le 06/05/2013	
00044	P100	7 RUE PIERRE CURIE	100	100/2x070		60,00		8,80	7,60	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 06/05/2013	
00045	P100	RUE JEAN JAURES FACE ETABLISSEMENT SAM AUTO	100	100/2x070		60,00		8,80	6,10	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 06/05/2013	
00046	P100	62 AVENUE ALBERT 1ER	150	100/2x070		60,00		8,70	6,90	✔	✖	✔	Manque volant de manoeuvre !	Mesures du service des eaux le 06/05/2013	
00047	P100	18 AVENUE ALBERT 1ER	150	100/2x070		60,00		7,80	5,00	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 06/05/2013	
00048	P070	3 RUE DE LA PYRAMIDE	100	070		60,00		8,00		✔	✖	✔	LE COFFRE BLOQUE LA CLE DE POTEAU	Mesures du service des eaux le 06/05/2013	
00049	P100	AVENUE ILE DE FRANCE ET RUE DU MAIL	150	100/2x070		60,00		8,20	6,30	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 06/05/2013	
00050	P070	11 RUE DES QUINCONCES	080	070		60,00		7,80	4,00	✔	✔	✔		Mesures du service des eaux le 06/05/2013	
00052	P100	AVENUE DU GENERAL DE GAULLE FACE AU COLLEGE	080	100/2x070		60,00		7,90	6,50	✔	✖	✔	Manque 1 bouchon de 70	Mesures du service des eaux le 23/05/2013	

Défense Incendie de la commune de LIANCOURT

Légende

- * Etat -Etat
 * Anomalie -Indisponible
 * Visite -Avec anomalies
 * Accès -Non autorisée
 * Pressions -Problématique
 * Observations -En service
 * Anomalies -Sans anomalie
 * Autorisée -Autorisée
 * Problème -Sans problème

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00053	P100	RUE MARCEL CACHIN GEORGES DOTTIN	100	100/2x070	60,00	60,00		7,80	4,20						Mesures du service des eaux le 23/05/2013
00054	P100	RUELLE NIVILLE ANGLE IMPASSE NIVILLE	080	inconnu	60,00	60,00		7,40	2,20					Manque capot Manque 1 bouchon de 70 Manque volant de manoeuvre !	Mesures du service des eaux le 22/05/2013
00055	P070	AVENUE DU GENERAL DE GAULLE HLM LE PARC ESCALIER D	080	070	60,00	60,00		7,90	5,20						Mesures du service des eaux le 23/05/2013
00056	P100	RUE VICTOR HUGO FACE AU ROND POINT	150	100/2x070	60,00	60,00		7,10	6,40					PI trop pres du mur	Mesures du service des eaux le 07/05/2013
00057	P100	RUE VICTOR HUGO	100	100/2x070	60,00	60,00		7,90	6,80						Mesures du service des eaux le 06/05/2013
00058	P100	RUE DE LABATTOIR	100	100/2x070	60,00	60,00		8,10	6,40					1 BOUCHON DE 70 NE TIENT PAS	Mesures du service des eaux le 06/05/2013
00059	P100	793 RUE JULES MICHELET	100	100/2x070	60,00	60,00		3,20	2,30						Mesures du service des eaux le 23/05/2013
00060	P100	957 RUE JULES MICHELET	100	100/2x070	60,00	60,00		2,70	1,50						Mesures du service des eaux le 23/05/2013
00061	P100	RUE PAPILLON FACE AU SENTIER	100	100/2x070	60,00	60,00		6,60	5,50						Mesures du service des eaux le 23/05/2013
00062	P070	RUE DE RIEUX FACE ETABLISSEMENT GRIGAUT	080	070	60,00	60,00		7,40	5,80						Mesures du service des eaux le 23/05/2013
00063	P070	285 RUE RENE PASQUIER	080	inconnu	60,00	60,00		7,40	6,00						Mesures du service des eaux le 23/05/2013
00064	P100	110 RUE RENE PASQUIER	100	100/2x070	60,00	60,00		7,50	6,70						Mesures du service des eaux le 23/05/2013
00065	P100	RUE RENE PASQUIER FACE A L'EGLISE	100	100/2x070	60,00	60,00		6,70	5,80						Mesures du service des eaux le 23/05/2013
00066	P070	49 RUE RENE PASQUIER	080	inconnu	60,00	60,00		6,40	5,00					Manque 1 bouchon de 70 PRES DU MUR	Mesures du service des eaux le 23/05/2013
00067	P070	RUE DUVOIR FACE A LA MAIRIE	080	070	60,00	60,00		6,60	4,10					Manque capot PI de diamètre 70	Mesures du service des eaux le 23/05/2013
00069	P100	RUE LOUIS LUMIERE FACE RESIDENCE	100	100/2x070	60,00	60,00		7,80	6,90						Mesures du service des eaux le 23/05/2013
00070	P100	RUE AUGUSTE LUMIERE A COTE DE LA TOUR	100	100/2x070	60,00	60,00		7,30	5,80						Mesures du service des eaux le 07/05/2013

Défense Incendie de la commune de LIANCOURT

Légende

- * Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès
- Indisponible
 -Avec anomalies
 -Non autorisée
 -Problématique
- En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème
- Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	a 1 bar	a 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00071	P100	101 BIS RUE PASTEUR	100	100/2x070		60,00		5,80	4,60	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00072	P100	48 RUE DU GENERAL LECLERC	150	100/2x070		60,00		5,50	4,80	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 07/05/2013	
00073	P100	RUE FRANCOIS MITTERRAND FACE AU 219	150	100/2x070		60,00		7,30	6,70	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 07/05/2013	