

PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

Tillé, le 5 mai 2015


Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2015.168

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

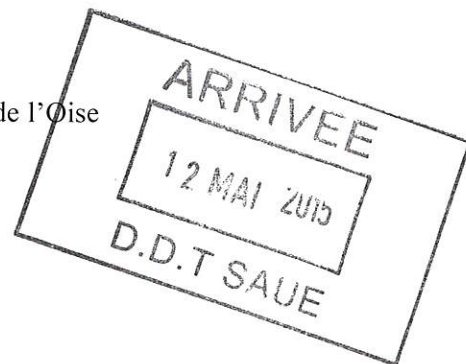

**OBJET** : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : AVRIGNY  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune d'AVRIGNY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 12 points d'eau :

- 2 PI de 70 mm avec des débits inférieurs à 60 m<sup>3</sup>/h
- 6 PI de 100 mm
- 2 réserves artificielles s
- 2 réserves naturelles aménagées dont une ayant un volume inférieur à 60 m<sup>3</sup>/h.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,

Colonel Pascal **PAILLOT**



## Défense Incendie de la commune de AVRIGNY

60036

AVRIGNY

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 X -Inc disponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique  
 -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème  
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00001	P100	rue de la Jacquerie face au n°28	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00002	P100	angle rue des Ecoles et allée d'Arsy	150	100/2x070	✓	X	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70	
00003	P100	rue du Trou de Locque	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓		
00004	P070	rue de la Jacquerie entre n°343 et 321	080	070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	
00005	P070	rue de l' Eglise face au 375	080	070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h	

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 X -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique  
 -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème  
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
00007	CITE	362 rue de l' Eglise dans la cour intérieure	350	30	✓	X	✓	✓	Défaut de signalisation	Privé
00008	CITE	362, rue de l'Eglise dans la cour intérieure	300	-	✓	✓	✓	✓		
00009	MARE	Rue de la Grande Mare à 400m. du centre du village	300	-	✓	✓	✓	✓		
00010	MARE	Angle RD 111E et RD 75 Dir. Choisy la Victoire	10	-	X	X	✓	✓	Non conforme : volume inférieur à 120 m3 Non conforme : pression < à 0,6 bar Défaut de signalisation Niveau faible Végétation gênante Mare Vide ce Jour	

## Légende

\* Etat  
 \* Anomalie  
 \* Visite  
 \* Accès  
 X -Indisponible  
 -Avec anomalies  
 -Non autorisée  
 -Problématique  
 -En service  
 -Sans anomalie  
 -Autorisée  
 -Sans problème  
 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					✓	✓	✓	✓		

## Défense Incendie de la commune de AVRIGNY

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
- X** -Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- X** -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00014	P100	Rue du Tour de Ville Face au N° 27 Chemin entre Deux Villes	150	100/2x070	✓	<b>X</b>	✓	✓	Manque 1 bouchon de 70
00015	P100	Rue du Tour de Ville à coté du N° 480 Chemin entre Deux Villes	150	100/2x070	✓	✓	✓	✓	
00017	P100	Rue de la jacquerie	125	100	✓	✓	✓	✓	