


PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

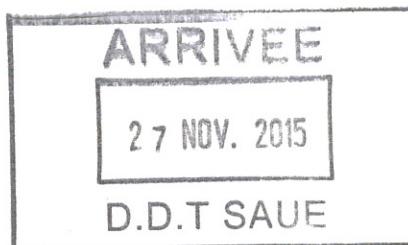

Tillé, le 18 novembre 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN
Réf. : AC.NL.2015.433

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de BABOEUF
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de BABOEUF, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 10 points d'eau :


- 1 BI de 100
- 2 PI de 70 ayant un débit insuffisant
- 7 PI de 100 mm dont 2 ayant un débit insuffisant

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
D'incendie et de Secours,



Colonel Luc **CORACK**

Défense Incendie de la commune de BABOEUF

60037

BABOEUF

Légende

* Etat
* Anomalie
* Accès
* Signalisation



- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique

- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème

- Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies		Observations
1	P070	RUE DE LA GARE	080	070							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
2	P070	RUE NEUVE D 1032	080	070							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Fuite hydrant BI PI
3	P100	RUE NEUVE	100	100/2x070							
4	P100	RUE DE L'EGLISE	125	100/2x070							
5	P100	RUELLE CANY	125	100/2x070							
6	P100	RUE DES PIERRETTES	125	100/2x070							
7	P100	VIELLE RUE	100	100/2x070							
8	P100	LES FRANCHES VIGNES AUX BOIS	125	100/2x070							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
9	P100	ROUTE DE GRANDRU	100	100/2x070							Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
10	B100	RUE MARTIN	125	100/2x070							