




Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE L'OISE

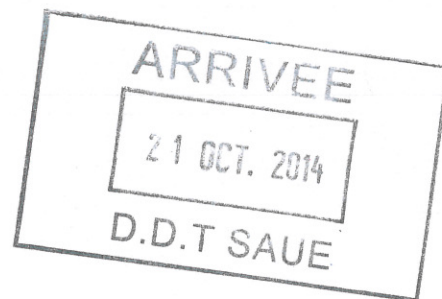

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 14 octobre 2014

Affaire suivie par : M. le LT COPPIN

Réf. : SL.2014.412

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : NOVILLERS LES CAILLOUX
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Novillers Les Cailloux, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 15 points d'eau :

- 1 PI de 70 mm
- 14 PI de 100 mm dont un avec un débit insuffisant.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Oise.

**Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,**


Colonel Gilles **GRÉGOIRE**

Défense Incendie de la commune de NOVILLERS LES CAILLOUX

60469

NOVILLERS LES CAILLOUX

Légende


- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès



- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique



- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème



- Non conforme en service

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00001	P100	RUE DE LA MARRE D'OVILLERS FACE AU N°166	100	100/2x070		60,00		6,40	5,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/04/2014	
00002	P100	RUE DE LA MARRE FACE RUE DE MORTEFONTAINE	150	100/2x070		60,00		5,40	4,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/04/2014	
00003	P100	RUE DE LA MARRE ANGLE RUE DES COUTURES	150	100/2x070		60,00		5,00	4,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/04/2014	
00004	P100	RUE DE LA VIGNERONDE EN FACE DU N°145	100	100/2x070		60,00		5,00	4,20	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/04/2014	
00005	P100	RUE FERNAND DESJARDINS RUE FERNAND DESJARDINS ANGLE RUE DE MORTEFONTAINE	150	100/2x070		60,00		5,00	4,00	✓	✗	✓	Purge HS	Mesures du service des eaux le 22/04/2014	
00006	P100	RUE FERNAND DESJARDIN	150	100/2x070		60,00		5,00	4,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/04/2014	
00007	P100	RUE DES COUTURES EN DIRECTION DU STADE	100	100/2x070		60,00		5,40	4,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/04/2014 pas effectué de mesure car travaux dans la rue. Tranchée pour pose conduite de gaz	
00008	P100	RUE DES COUTURES A COTE DU N° 103	150	100/2x070		60,00		5,20	4,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/04/2014	
00009	P100	RUE DE L'EGLISE FACE A L'AVANT DERNIERE MAISON	150	100/2x070		60,00		5,80	4,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/04/2014	
00010	P100	Z.I DE NOVILLERS FACE AU GARAGE RENAULT	150	100/2x070		60,00		5,00	4,40	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/04/2014	
00011	P100	Z.I DE NOVILLERS A PROXIMITE DE S.C.A	150	100/2x070		60,00		4,60	4,00	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/04/2014	
00012	P100	Z.I DE NOVILLERS FACE AU ETS DE METAL FORM	150	100/2x070		60,00		5,50	1,50	✓	✓	✓		Mesures du service des eaux le 22/04/2014	
00013	P65	RD 1001 dans le sens Chambly a St Genevieve apres la 1er maison	060	070		30,00		3,40	1,00	✗	✗	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Défaut de signalisation Manque capot	Mesures du service des eaux le 24/04/2014	
00014	P100	RD 1001 dans le sens Chambly St Genevieve a proximite du dépôt vente	150	100/2x070		56,00		3,20	1,00	✓	✗	✓	Défaut de signalisation Végétation gênante	Mesures du service des eaux le 24/04/2014	


Défense Incendie de la commune de NOVILLERS LES CAILLOUX






Légende

* Etat
* Anomalie
* Visite
* Accès

 -Indisponible
-Avec anomalies
-Non autorisée
-Problématique

 -En service
-Sans anomalie
-Autorisée
-Sans problème

 -Non conforme en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Débits en m ³ / h			Pressions		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies	Observations
					Maxi	à 1 bar	à 0,6 bar	Statique	Dynamique						
00015	P100	dans le chemin a proximite de l'entrée des batiments	150	100/2x070		60,00		3,20	1,00	 				Non conforme : débit inférieur à 60 m ³ /h Défaut de signalisation Végétation gênante	Mesures du service des eaux le 24/04/2014