


PREFET DE L'OISE

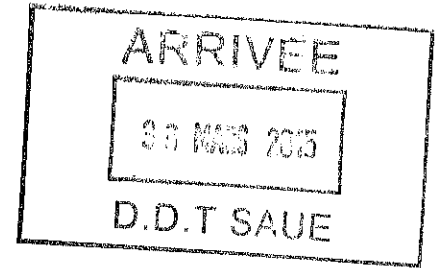

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision

8 Avenue de l'Europe - ZAE Beauvais Tillé

BP 20870

60008 BEAUVAIS Cedex

Tel. : 03 44 84 20 81

Fax : 03 44 84 20 02

E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé, le 25 mars 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN

Réf. : SL.2015.119

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : FRANCIÈRES
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de FRANCIÈRES, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 15 points d'eau :

- 1 BI de 100 mm avec un débit insuffisant,
- 6 PI de 100 mm avec un débit insuffisant,
- 3 Réserves artificielles,
- 2 Réserves incendie,
- 3 Réserves naturelles aménagées.

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,



Colonel Gilles GRÉGOIRE

Défense Incendie de la commune de FRANCIERE

60254

FRANCIERES

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X Indisponible
 Avec anomalies
 Non autorisée
 Problématique

-En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

X -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00001	P100	rue du Bout du Monde	080	100/2x070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00002	P100	rue du Bout du Monde face au 19	080	100/2x070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00003	P100	angle rue de la Maladrerie et rue des Saules face à l'arrêt de bus	080	100/2x070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00004	P100	rue de la Maladrerie face au 40	080	100/2x070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X Indisponible
 Avec anomalies
 Non autorisée
 Problématique

-En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

X -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00005	CITE	Lieu dit Clos des Moines	120	10	✓	✓	✓	✓	Poteau d'alimentation Bleu

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X Indisponible
 Avec anomalies
 Non autorisée
 Problématique

-En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

X -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00006	P100	RN 17 hameau de La Sucrierie	100	100/2x070	X	X	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque capot Manque 1 bouchon de 100

Légende

* Etat
 * Anomalie
 * Visite
 * Accès

X Indisponible
 Avec anomalies
 Non autorisée
 Problématique

-En service
 -Sans anomalie
 -Autorisée
 -Sans problème

X -Non conforme
 en service

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
					✓	✓	✓	✓	

Défense Incendie de la commune de FRANCIERE

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Réserves		Anomalies		Observations						
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite		
00007	MARE	rue de l'Eglise dans la cour de la ferme	120	-	✓	✗	✓	✓	Privé	Défaut de signalisation

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Hydrants		Anomalies		Observations					
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00009	P100	angle rue Notre-Dame et rue du Dernet	080	100/2x070	✗	✗	✓	✓	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Réserves		Anomalies		Observations					
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00010	CITE	rue du Bout du Monde à côté du 19	120	20	✓	✓	✓	✓	Poteau aspiration bieu situé sur un talus
00011	RES	hameau de La Sucrierie dans la cour de la ferme côté champs	200	60	✓	✓	✗	✓	Privé pleine que pendant la saison des récoltes juillet à octobre
00012	MARE	Hameau de La Sucrierie dans la cour de la ferme	120	-	✓	✓	✓	✓	Privé
00013	CITE	hameau de fresnel direction RD1017	120	20	✓	✓	✓	✓	
00014	MARE	Rue des saules	300	-	✓	✗	✓	✓	Défaut de signalisation

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Visite
- * Accès
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service

Hydrants		Anomalies		Observations					
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
					✓	✗	✓	✓	

Défense Incendie de la commune de FRANCIERE

Légende

* Etat -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Visite -Non autorisée -Autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

Hydrants						Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00015	B100	Rue de l'église angle de l'impasse Fumechon	100	100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h

Légende

* Etat -En service -Non conforme en service
 * Anomalie -Avec anomalies -Sans anomalie
 * Visite -Non autorisée -Autorisée
 * Accès -Problématique -Sans problème

Réserves						Anomalies		Observations	
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00016	RES	Rue de la maladrerie, face au cimetière	120	2.52	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	