


PREFET DE L'OISE

**SERVICE DEPARTEMENTAL  
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision  
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé  
BP 20870  
60008 BEAUVAIS Cedex  
Tel. : 03 44 84 20 81  
Fax : 03 44 84 20 02  
E-mail : [service.prevision@sdis60.fr](mailto:service.prevision@sdis60.fr)

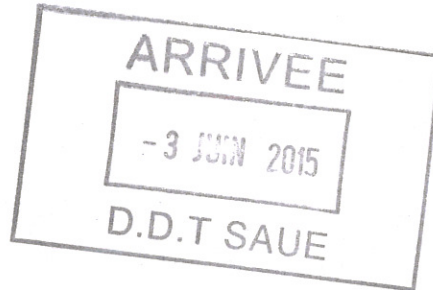

Tillé, le 20 mai 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN  
Réf. : SL.2015.205

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES  
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise  
40 Rue Jean Racine  
60000 BEAUVAIS

**OBJET** : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : COURCELLES-EPAYELLES  
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

**P.J.** : 1 fiche technique.

Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Courcelles-Epayelles, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 3 points d'eau :

- 2 PI de 100 mm dont un avec un débit insuffisant
- 1 réserve incendie

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Pour le Préfet et par délégation,  
Le Directeur Départemental Adjoint,





Colonel Pascal PAILLOT









## Défense Incendie de la commune de COURCELLES EPAYELLES

60168

COURCELLES EPAYELLES





## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Non conforme en service
-  -Non autorisée
-  -Autorisée
-  -Sans problème
-  -Problématique

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00001	P100	angle rue du château , chaussée brunehaut	100	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h
00002	P100	angle rue du château, rue d'enfer	100	100/2x070					

## Légende

- \* Etat
- \* Anomalie
- \* Visite
- \* Accès
-  -Indisponible
-  -Avec anomalies
-  -En service
-  -Sans anomalie
-  -Non conforme en service
-  -Non autorisée
-  -Autorisée
-  -Sans problème
-  -Problématique

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	Anomalies				Observations
					* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	
00003	RES	Rue des marionnettes	60	30					Non conforme : volume inférieur à 120 m3

Vanne de réalimentation avec " pas à l'envers" .