


PREFET DE L'OISE

SEEF
01 JUN 2015
Arrivée

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**
Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

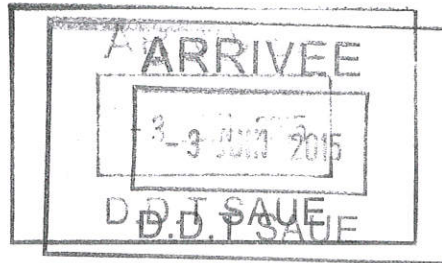

Tillé, le 20 mai 2015

Affaire suivie par : M. le LTN COPPIN
Réf. : SL.2015.207

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan d'Occupation des Sols de la commune de : GUIGNECOURT
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune de Guignecourt, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 11 points d'eau :

- 3 PI de 70 mm dont 2 avec un débit insuffisant et 1 indisponible
- 4 PI de 100 mm avec un débit insuffisant
- 4 réserves incendie

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan d'Occupation des Sols.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.














Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental Adjoint,











Colonel Pascal PAILLOT

Défense Incendie de la commune de GUIGNECOURT

Légende

- * Etat  -Etat
 * Anomalie  -Anomalie
 * Visite  -Visite
 * Accès  -Accès
 -Indisponible  -Indisponible
 -Avec anomalies  -Avec anomalies
 -Non autorisée  -Non autorisée
 -Problématique  -Problématique
 -En service  -En service
 -Sans anomalie  -Sans anomalie
 -Autorisée  -Autorisée
 -Sans problème  -Sans problème
 -Non conforme en service  -Non conforme en service

Réserves		* Etat	* Anomalie	* Accès	* Visite	Anomalies		Observations
N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.				
00008	RES	Rue de la Place. A côté de la salle des fêtes.	120	0				<p>Défaut de signalisation</p> <p>Manque la signalisation NFS 61-221 (Capacité + Panneau Réserve incendie).</p> <p>Système de fermeture de la trappe par cadenas dont nous n'avons pas la clef. (mettre un système permettant l'ouverture avec une tricoise SP)</p> <p>Réserve incendie trop proche de la salle des fêtes.</p> <p>Le flotteur du système de remplissage n'est plus accroché (Hors Service) réalimentation fermée.</p> <p>Une charnière de la trappe de visite est en partie déssoudée. Mettre le numéro de la réserve sur le couvercle pour réaliser l'aspiration).</p>
00009	RES	Rue de Rieux, Face au n°220 Terrain de pétanque.	120	0				<p>Absence du flotteur</p> <p>Système de fermeture par cadenas (Prévoir un système ouvrable avec tricoise SP).</p> <p>Mettre le numéro de la réserve sur le couvercle pour réaliser l'aspiration.</p>
00010	CITE	Rue de l'église, Face au n° 565	120	-				<p>Défaut de signalisation</p> <p>Erreur sur le panneau de signalisation capacité indiquée : 200 m 3 au lieu de 120 m3.</p> <p>Absence d'aire d'aspiration matérialisée.</p> <p>Contrôle de niveau rendu difficile du fait de la cõture électrique.</p> <p>Mettre le numéro de la réserve sur le poteau d'aspiration.</p> <p>Peindre le couvercle du trou d'homme en bleu.</p>
00011	CITE	Rue de Fontaine Saint-Lucien, Face au n° 356. A côté du calvaire.	120	-				<p>Défaut de signalisation</p> <p>Erreur sur le panneau de signalisation, capacité indiquée 200 m3 au lieu de 120 m3.</p> <p>Absence d'aire d'aspiration matérialisée.</p> <p>Mettre le numéro de la réserve incendie sur le poteau d'aspiration.</p>