


PREFET DE L'OISE

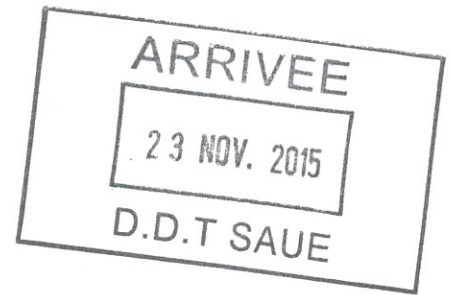

**SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS**

Groupement Prévision
8 Avenue de l'Europe – ZAE Beauvais Tillé
BP 20870
60008 BEAUVAIS Cedex
Tel. : 03 44 84 20 81
Fax : 03 44 84 20 02
E-mail : service.prevision@sdis60.fr

Tillé

Tillé, le 5 novembre 2015

Affaire suivie par : M. le Ltn COPPIN
Réf. : NL.2015.416

**LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'OISE**

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de l'Oise
40 Rue Jean Racine BP 317
60000 BEAUVAIS

OBJET : Plan Local d'Urbanisme de la commune de : SALENCY
Collecte des informations en vue du Porter à Connaissance

P.J. : 1 fiche technique.

Dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de SALENCY, vous me demandez de vous fournir les informations utiles relevant de ma compétence.

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) est assurée par 18 points d'eau :

- 1 BI de 100
- 16 PI de 100 mm dont 5 ayant un débit insuffisant
- 1 Réserve artificielle

Je vous transmets ces informations sous la forme d'une fiche technique. Celle-ci concerne essentiellement le réseau hydraulique et le réseau voirie selon le type de zone.

D'autre part, je souhaite que mes services soient associés à la révision du Plan Local d'Urbanisme.

Pour tous renseignements complémentaires que vous jugeriez utiles, je vous demande de prendre contact avec le Service Prévision.

Le Directeur Départemental des Services,
D'incendie et de secours



Colonel Luc CORACK

Défense Incendie de la commune de SALENCY

60603

SALENCY

Hydrants

N°	Type	Adresse	Diamètre d'alim.	Diamètre de sortie	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies		Observations	
1	P100	RUE DU CHATEAU	150	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h			
2	P100	RUE DU MARAIS DE LA FRETE N°182	100	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h			
3	P100	RUE VIOLAINE N°374	100	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque capot			
4	P100	GRANDE RUE N°650	100	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h Manque capot			
5	P100	GRANDE RUE	100	100/2x070					Non conforme : débit inférieur à 60 m3/h			
6	P100	RUE DES FRERES BOULANGERS N°136	100	100/2x070								
7	P100	RUE DES LINIERES N°63	100	100/2x070								
8	P100	RUE DES LINIERES N°327	100	100/2x070								
9	P100	RUE DU DOMINOIS N°279	060	100/2x070								
10	P100	RUE DU BON PUTS N°120	060	100/2x070								
11	P100	RUE MEDARD N°256	100	100/2x070								
12	P100	RUE DE LA TABLE N°2	100	100/2x070								
13	P100	RUE DE BEHERICOURT N°277	150	100/2x070							RAS	
14	P100	RUE DANIEL DE ST QUENTIN N°107	150	100/2x070								
15	P100	ROUTE DEPT 1032	150	100/2x070								
16	P100	ANGLE RUE DES DEPORTES ET RUE ST MEDARD	100	100/2x070								
17	B100	RUE DE BEHERICOURT	Inconnu	100								

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m3	m3 / h Ré-alim.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies		Observations	

Légende

* Etat		-Indisponible		-En service
* Anomalie		-Avec anomalies		-Sans anomalie
* Accès		-Non autorisée		-Autorisée
* Signalisation		-Problématique		-Sans problème
				-Non conforme en service

Défense Incendie de la commune de SALENCY

04/11/2015

Réserves

N°	Type	Adresse	Volume m ³	m ³ / h Ré-alm.	* Etat	* Anomalie	* Accès	* Sign.	Anomalies	Observations
18	CITE	Rue des Fourgoyers	120	60						

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation
- Indisponible
- Avec anomalies
- Non autorisée
- Problématique
- En service
- Sans anomalie
- Autorisée
- Sans problème
- Non conforme en service