

**REPONSE htc à l'article VIII ci-dessus sur les portes CF entre cellules :**

Passage des eaux au droit des portes coulissantes coupe-feu :

La rétention des eaux en cas d'incendie sur le dallage (- 6 cm) peut bien se répartir sur l'ensemble des cellules du bâtiment.


Les portes coupe feu sont installées en position inclinée afin de permettre leur fermeture. Malgré leur caractère CF 2h les portes ne peuvent être plaquées au sol. Une garde de l'ordre de 2/3 cm reste présente après la fermeture des portes.

Le principe des « vases communicant » s'opère donc facilement entre chaque cellule.

Vous trouverez ci-après des photos illustrant nos propos.



Porte coulissante CF en position fermée sur le site HABITAT existant.

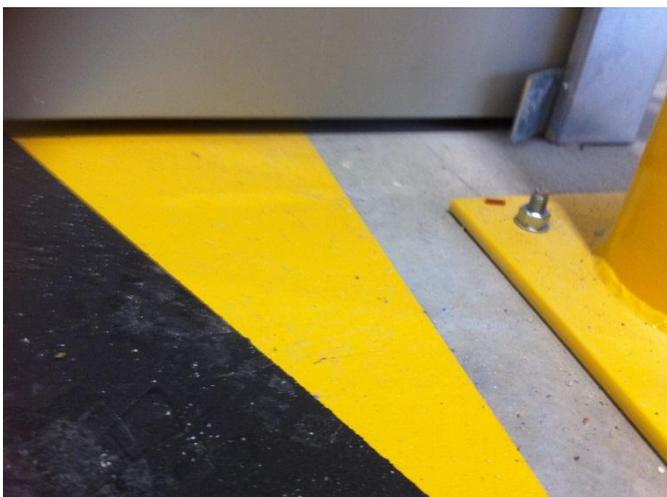

Espace entre le dallage et la porte CF

Etabli le 28/10/2016 -Htc