

19 JAN. 2015



Réseau de transport d'électricité

**VOS REF.**

**NOS REF.** LE-DI-SCET-15-00063

**INTERLOCUTEUR** Pascal LELEUX

**TÉLÉPHONE** 03.20.13.66.25

**MAIL** pascal.leleux@rte-france.com

**FAX**

**OBJET** Révision plan d'occupation des sols – Commune de le Plessis-Patte-d'Oie

**DDT**

40, rue Jean Racine  
BP 317  
60021 BEAUVAIS CEDEX

A l'attention de M. Fabien NOYE

Marcq-en-Barœul, le 15/01/2015

Monsieur,

Je fais suite à votre courrier du 5 janvier dernier (réceptionné en nos services le 9 janvier 2015) par lequel vous m'avez avisé que la commune de le Plessis-Patte-d'Oie a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols par délibération municipale en date du 8 septembre 2014.

Je vous informe qu'à ce jour, la commune de le Plessis-Patte-d'Oie n'est concernée par aucun ouvrage du Réseau de Transport de l'Electricité (RTE) existant ou à venir.


Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Pascal LELEUX.

Pièce jointe :

1 carte de la commune de le Plessis-Patte-d'Oie vierge d'ouvrages RTE

© RTE - © IGN  
Document fourni à titre indicatif  
Reproduction interdite

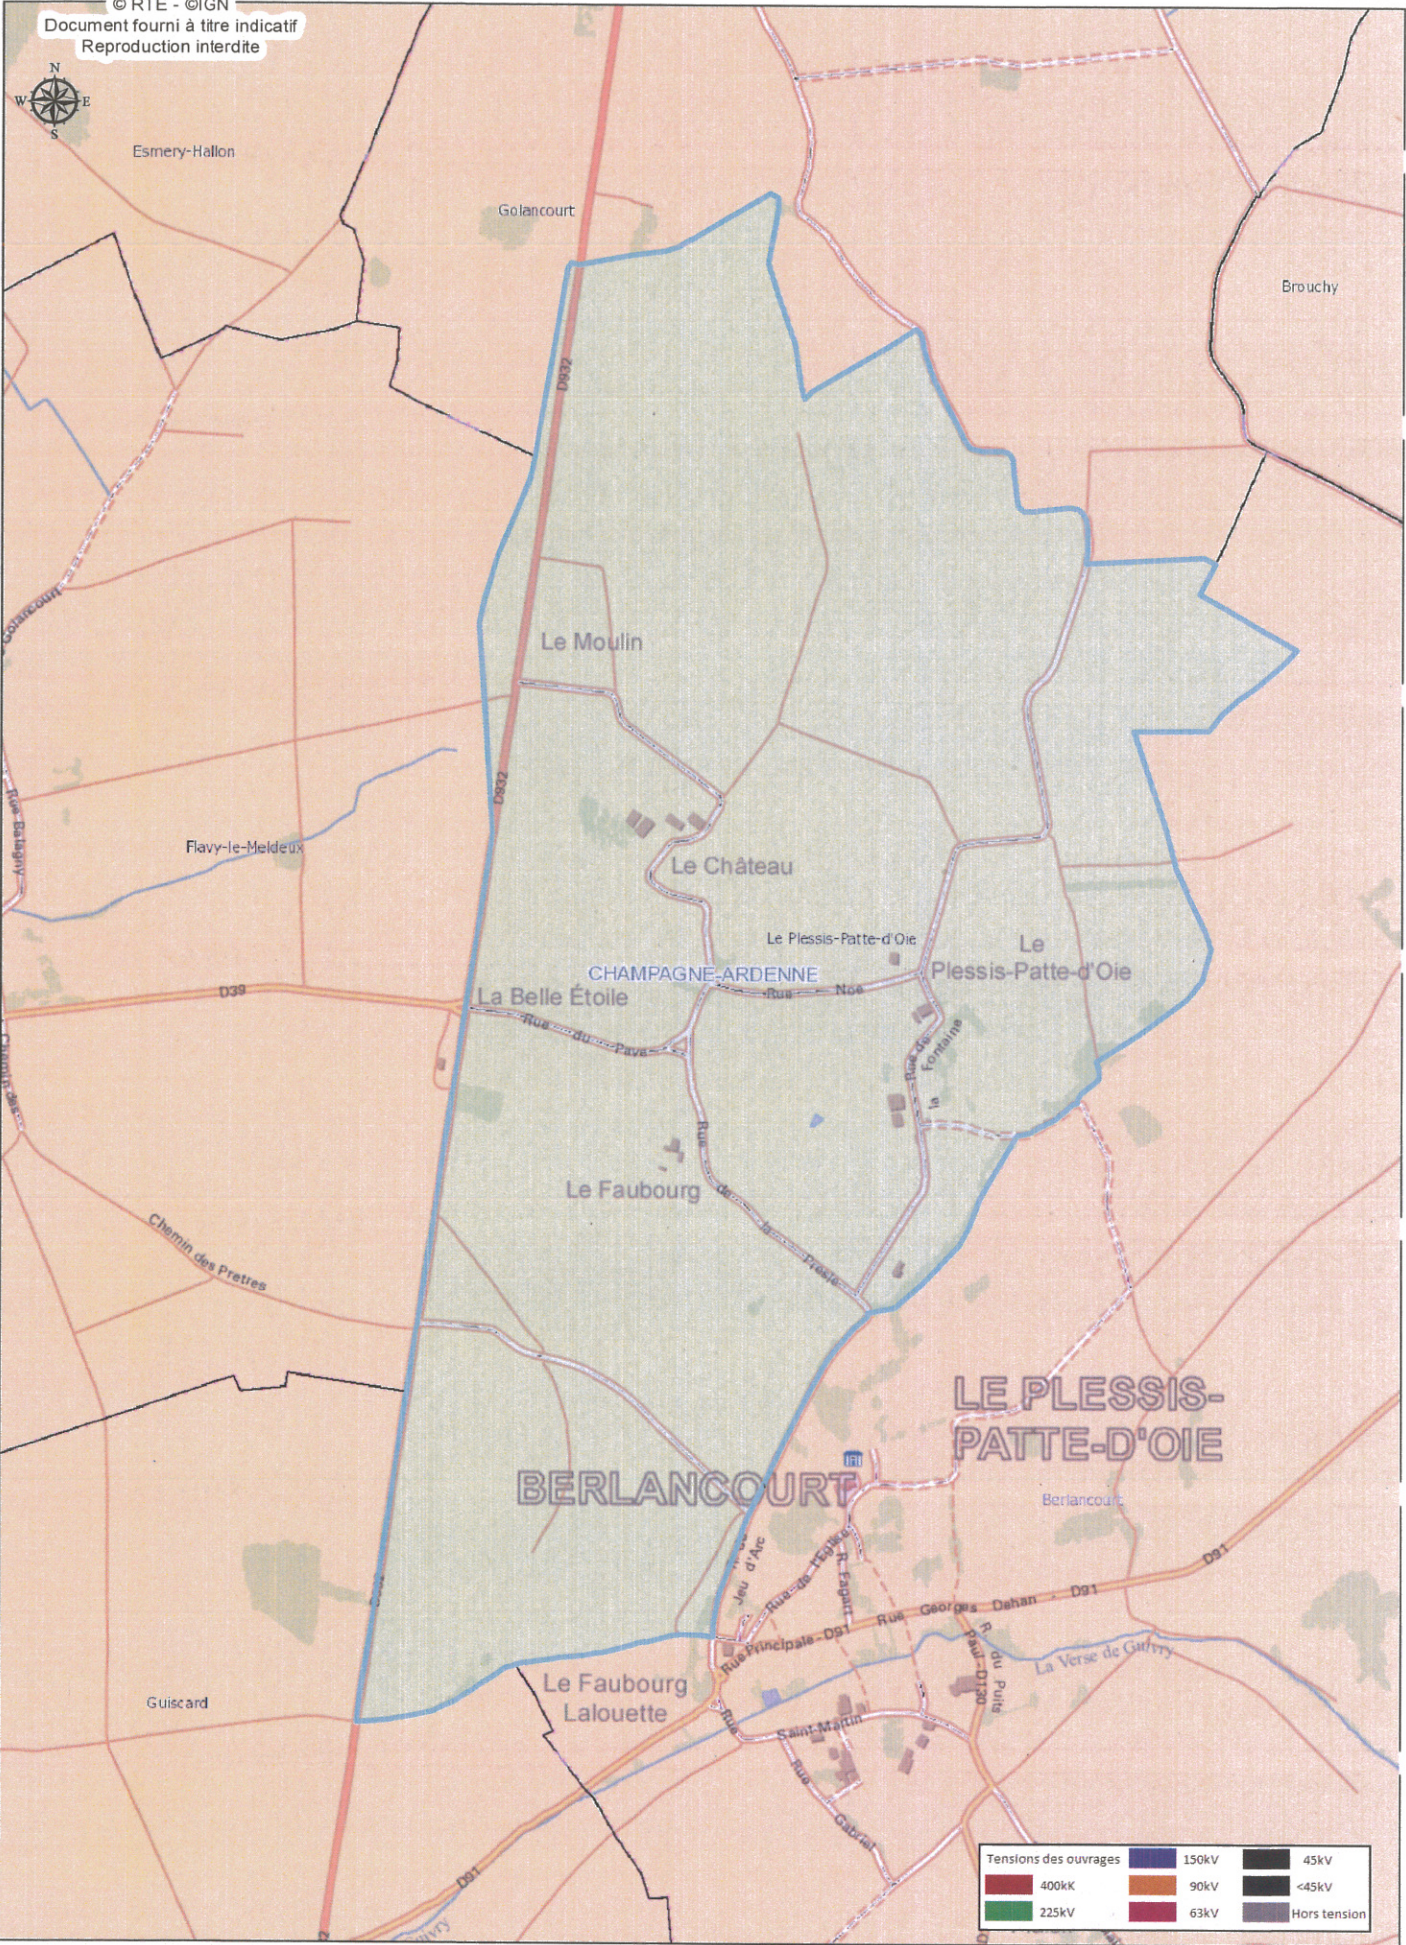

Echelle : 1:9 891 0 0,15 0,3 0,6 Kilomètres

Tensions des ouvrages	
	400kV
	225kV
	150kV
	90kV
	63kV
	45kV
	<45kV
	Hors tension