

AFFIMET
A l'attention de Nathalie BLONDELLE
Avenue du Vermandois BP 80419
60204 Compiègne

RAPPORT D'ESSAI

CONTROLE REGLEMENTAIRE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

FOUR TOURNANT RTF1

DATE D'INTERVENTION	LIEU D'INTERVENTION	NUMERO DE RAPPORT	CODE CLIENT	NUMERO DE DOSSIER	NUMERO DE DEVIS	NUMERO DE COMMANDE
23/11/2020	Compiègne	B21/R12404/00008	12404_0	CN/06-11-20/18094	20P01340	---

INDICE	DATE	EMETTEUR	DESTINATAIRES	COMMENTAIRES
	23/01/2021	JC. AUDUBERTEAU	Nathalie BLONDELLE	1 ^{ère} édition
B				
C				
D				

L'accréditation par le Cofrac atteste de la compétence du laboratoire pour les seul(e)s analyses et essais couvert(e)s par l'accréditation, repéré(e)s par le chiffre (1).

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis à essais. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme de fac-similés photographiques intégraux annexes comprises. Il comporte 48 pages (annexes comprises).

JEAN-CHRISTOPHE AUDUBERTEAU

Responsable service air

☎ : 03 27 21 71 71

✉ : jean-christophe.auduberteau@cereco.fr

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
SYNTHESE DES RESULTATS DE MESURAGE	3
CONCLUSION DES ESSAIS.....	8
OBJECTIF DE MESURAGE.....	10
CONTEXTE DES MESURES ET ETABLISSEMENT DES VALEURS LIMITES REGLEMENTAIRES.....	10
PERSONNEL RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU MESURAGE	10
EXPRESSION DES RESULTATS	10
DESCRIPTIF DES MESURAGES	10
ECART PAR RAPPORT A LA STRATEGIE DEFINIE DANS LA PROPOSITION ET LA COMMANDE	10
EXPLOITATION DU RAPPORT DE MESURAGE.....	11
CADRE REGLEMENTAIRE ET AGREMENT LABORATOIRE CERECO	12
DESCRIPTION DE L'INSTALLATION CONTROLEE	13
EVALUATION DE L'HOMOGENEITE DES CONCENTRATIONS DE COMPOSES GAZEUX SUR LA SECTION DE MESURAGE.....	14
ECART PAR RAPPORT AUX NORMES ET IMPACT SUR LES RESULTATS	15
DETAILS DES RESULTATS	17
DEBIT ET HUMIDITE DE L'EFFLUENT GAZEUX - VALIDATIONS DES PRELEVEMENTS	17
PROFIL DES CARTES DE VITESSES.....	19
RESULTATS ET VALIDATIONS DES PRELEVEMENTS MANUELS.....	22
RESULTATS ET VALIDATIONS DES PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES	31
COURBE ESSAI N°1	34
METHODE DE PRELEVEMENT	35
METHODE D'ANALYSE – LIMITE DE QUANTIFICATION – INCERTITUDE	38
METHODE DE CALCUL.....	40
IDENTIFICATION ET TRACABILITE DES MOYENS DE MESURAGE.....	41
BULLETINS D'ANALYSES	43
REFERENCEMENT DES ECHANTILLONS.....	43
EXTRAIT DE « ARRETE DU 11/03/10 »	43
TABLEAUX RECAPITULATIFS DES RESULTATS DES ESSAIS SUIVANT L'ARRETE MINISTERIEL DU 11 MARS 2010.....	45

SYNTHESE DES RESULTATS DE MESURAGE

Synthèse des prélèvements manuels	
Société	AFFIMET
Point de prélèvement	Four tournant RTF1
Conditions de fonctionnement de l'installation	normales
Incident pendant les mesures	aucun

Date	jj/mm/aaaa	23/11/2020					
Heure début	hh:mm	11:50					
-	-	-					
Heure fin	hh:mm	17:00					
Durée totale ^(a)	min	310					
Paramètre	Cofrac Oui/Non	unité	Moyenne	±	Incertitude ^(e)	VLE _j ^(b)	Conf. ^(d)
O ₂	O	%Vol./V. sec	20,3	±	0,4		
CO ₂	N	%Vol./V. sec	0,509	±	0,011		
Vitesse section mesurage	O	m/s	18,5	±	0,5		
Température des gaz	N	°C	77,6	±	0,4		
Humidité	O	%Vol./V hum.	1,96	±	0,07		
Débit réel	O	m ³ /h hum.	63240	±	1 645		
Débit des gaz	O	m ³ /h sec	47890	±	1 252	55000	C
Poussières	O	mg/m ³	0,5145	±	0,1551	5	C
Flux horaire	O	g/h	24,45	±	7,44	275	C
Blanc de site	O	mg/m ³	0				
HF(Ci)	O	mg/m ³	0,3401	±	0,0362	1	C
Flux horaire	O	g/h	16,53	±	1,81	55	C
Blanc de site	O	mg/m ³	0				
HCL	O	mg/m ³	0,1032	±	0,0259	5	C
Flux horaire	O	g/h	5,015	±	1,265	275	C
Blanc de site	O	mg/m ³	0,1032				
benzène	N	mg/m ³	0,0074	±	0,0015	2	C
Flux horaire	N	g/h	0,3596	±	0,0729		
Blanc de site	N	mg/m ³	0,004353				
formaldéhyde + acroléine + acétaldehyde + phénol	N	mg/m ³	0,02166	±	0,00278	20	C
Flux horaire	N	g/h	1,053	±	0,136	1100	C
Blanc de site	N	mg/m ³	0,005019				
Cd	O	mg/m ³	0,0002154	±	0,0000217	0,01	C
Flux horaire	O	g/h	0,01	±	0,00	0,6	C
Blanc de site	O	mg/m ³	0				
Cu	O	mg/m ³	0,006148	±	0,000618	0,1	C
Flux horaire	O	g/h	0,2855	±	0,0297	5,5	C
Blanc de site	O	mg/m ³	0,00001157				
Pb	O	mg/m ³	0,002306	±	0,000232	0,15	C
Flux horaire	O	g/h	0,1071	±	0,0111	8,3	C
Blanc de site	O	mg/m ³	0,000009168				
SO2	O	mg/m ³	24,08	±	2,44	100	C
Flux horaire	O	g/h	1119	±	117	5500	C
Blanc de site	O	mg/m ³	0				
As + Cd + Pb + Tl + Hg + Se +	N	mg/m ³	0,01382	±	0,00073	1	C

Te + Cu + Cr							
Flux horaire	N	g/h	0,6421	±	0,0348	55	C
Blanc de site	N	mg/m03	0,00014				
PCDD/F	O	ng/m03	0,004467	±	0,000893	0,1	C
Flux horaire	O	µg/h	0,2171	±	0,0438	1,1	C
Blanc de site	O	ng/m03	0,00007055				

C : Conforme

NC : Non conforme

Le tableau ci-dessus, présente les valeurs moyennées pour chaque paramètre. Le détail par essai est présenté dans l'annexe « TABLEAUX RECAPITULATIFS DES RESULTATS DES ESSAIS »

- (a) Pause et changement supports compris.
 (b) VLEj : Valeur limite d'émission journalière.
 (c) VLE½ h : Valeur limite d'émission demi-horaire.
 (d) La conformité des résultats est donnée en tenant compte des valeurs limites d'émission données dans l'arrêté préfectoral du site ou dans l'arrêté ministériel. La conformité du résultat a été déclarée en ne tenant pas compte de l'incertitude associée au résultat.
 (e) Les résultats des mesures sont donnés avec une incertitude valable pour un intervalle de confiance de 95 % avec un facteur d'élargissement k = 2. Les incertitudes sont estimées dans le cas d'un respect total des conditions requises par les normes mises en œuvre. Dans le cas contraire, l'estimation pourra être sous-évaluée.

Tous les résultats issus de données non vérifiées par le laboratoire CERECO (production tonnage, débit gaz pour le calcul théorique du débit des fumées) ne seront pas rendus sous accréditation COFRAC.

Les résultats issus de la somme des résultats des concentrations ne seront pas couverts par l'accréditation COFRAC (Ex : somme des métaux)

Note 1: L'affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs avec arrondi au 4ième chiffre non conservé.

Assurance qualité	unité	Résultat	VLEj	% / VLEj	Conformité
Poussières					
Concentration sec	mg/m03	0,5145	5	10,29	-
Blanc de site	mg/m03	0	5	0	Prélèvement validé
Limite de quantification	mg/m03	0,2475	5	4,951	Stratégie validée
HF(Ci)					
Concentration sec	mg/m03	0,3401	1	34,01	-
Blanc de site	mg/m03	0	1	0	Prélèvement validé
Limite de quantification	mg/m03	0,0993	1	9,93	Stratégie validée
HCL					
Concentration sec	mg/m03	0,1032	5	2,064	-
Blanc de site	mg/m03	0,1032	5	2,064	Prélèvement validé
Limite de quantification	mg/m03	0,2064	5	4,128	Stratégie validée
benzène					
Concentration sec	mg/m03	0,0074	2	0,37	-
Blanc de site	mg/m03	0,004353	2	0,2176	Prélèvement validé
Limite de quantification	mg/m03	0	2	0	Stratégie validée
formaldéhyde + acroléine + acétaldéhyde + phénol					
Concentration sec	mg/m03	0,02166	20	0,1083	-
Blanc de site	mg/m03	0,005019	20	0,02509	Prélèvement validé
Limite de quantification	mg/m03	0	20	0	Stratégie validée
Cd					
Concentration sec	mg/m03	0,0002154	0,01	2,154	-
Blanc de site	mg/m03	0	0,01	0	Prélèvement validé
Limite de quantification	mg/m03	0,0004063	0,01	4,063	Stratégie validée

Cu					
Concentration sec	mg/m03	0,006148	0,1	6,148	-
Blanc de site	mg/m03	0,00001157	0,1	0,01157	Prélèvement validé
Limite de quantification	mg/m03	0,002033	0,1	2,033	Stratégie validée
Pb					
Concentration sec	mg/m03	0,002306	0,15	1,537	-
Blanc de site	mg/m03	0,000009168	0,15	0,006112	Prélèvement validé
Limite de quantification	mg/m03	0,0004063	0,15	0,2708	Stratégie validée
SO2					
Concentration sec	mg/m03	24,08	100	24,08	-
Blanc de site	mg/m03	0	100	0	Prélèvement validé
Limite de quantification	mg/m03	0,3917	100	0,3917	Stratégie validée

As + Cd + Pb + Tl + Hg + Se + Te + Cu + Cr					
Concentration sec	mg/m03	0,01382	1	1,382	-
Blanc de site	mg/m03	0,00014	1	0,014	Prélèvement validé
Limite de quantification	mg/m03	0,01442	1	1,442	Stratégie validée
PCDD/F					
Concentration sec	ng/m03	0,004467	0,1	4,467	-
Blanc de site	ng/m03	0,00007055	0,1	0,07055	Prélèvement validé
Limite de quantification	ng/m03	0	0,1	0	Stratégie validée

Note 2: Assurance qualité des essais

a) Le laboratoire a adapté la durée des prélèvements et/ou utilisé la technique analytique permettant de répondre aux exigences réglementaires qui consistent à atteindre une limite de quantification (LQ) inférieure à 10% de la valeur limite d'émission pour la mesurande visé par la VLE_j (composé individuel ou somme de composés). Les résultats sont présentés par le ratio %LQ / VLE_j.

b) Pour contrôler le mode opératoire de prélèvement, un blanc de prélèvement doit être réalisé au moins avant chaque série de mesurages ou au moins une fois par jour. La durée moyenne de prélèvement doit être utilisée pour calculer la valeur du blanc. Le blanc de site doit être inférieur à 10% de la valeur limite d'émission ou 0,5 mg/m³ en retenant la valeur la plus élevée (cas pour la détermination des poussières). Si la valeur de mesurage calculée est inférieure au blanc de site, le résultat de la valeur mesurée est reporté comme égale au blanc de site (Cf « Exigences spécifiques qualité de l'air – Emissions de sources fixes » - document LAB REF 22 révision 04 : 2018).

Aptitude à l'emploi	unité	Résultat	incertitude	VLE _j	Critère*	Conformité
Humidité						
concentration	%Vol./V hum.	1,955	0,06609	-	0,391	**Sans objet
Poussières						
Concentration sec	mg/m03	0,5145	0,1551	5	1	**Sans objet
SO2						
Concentration sec	mg/m03	24,08	2,443	100	20	C

Note 3: Aptitude à l'emploi

Le laboratoire CERECO a adapté les mesurandes des prélèvements manuels pour garantir l'aptitude à l'emploi des systèmes de mesurage afin de répondre à l'objectif de mesurage et aux recommandations des normes en vigueur.

Le budget d'incertitude a été établi afin de déterminer si l'analyseur et son système de prélèvement satisfont aux exigences pour une incertitude globale autorisée maximale.

*Critères :

- Pour les poussières l'incertitude élargie de la mesure doit être inférieure à 20% de la VLEj.
- Pour l'humidité l'incertitude élargie de la mesure doit être inférieure à 20% de la valeur mesurée.
- Pour les oxydes de soufre l'incertitude élargie de la mesure doit être inférieure à 20% de la VLEj.

**Sans objet : Le laboratoire CERECO ne peut statuer sur l'aptitude à l'emploi des moyens mis en œuvre en raison des résultats trouvés en dehors des domaines de validité définis dans les normes.

Synthèse des prélèvements automatiques	
Société	AFFIMET
Point de prélèvement	Four tournant RTF1
Conditions de fonctionnement de l'installation	normales
Incident pendant les mesures	aucun

Date	jj/mm/aaaa	23/11/2020					
Heure début	hh:mm	13:00					
-	-	-					
Heure fin	hh:mm	17:00					
Durée totale ^(a)	min	240					
Paramètre	Cofrac Oui/Non	unité	Moyenne	±	Incertitude ^(e)	VLE _j ^(b)	Conf. ^(d)
O ₂	O	%Vol./V. sec	20,2	±	0,4		
CO ₂	N	%Vol./V. sec	0,544	±	0,164		
Vitesse section mesurage	O	m/s	18,4	±	0,5		
Température des gaz	N	°C	78	±	0		
Humidité	O	%Vol./V hum.	0,18	±	0,01		
Débit réel	O	m ³ /h hum.	63040	±	1 639		
Débit des gaz	O	m ³ /h sec	48600	±	1 269	55000	C
CO	O	mg/m ³	55,27	±	2,01		C
Flux horaire	O	g/h	2686	±	120		
NOx	O	mg/m ³ [NO ₂]	7,007	±	2,897	200	C
Flux horaire	O	g/h	340,5	±	141,1	11000	C
COVT	O	mg/m ³ [C]	2,273	±	0,810	30	C
Flux horaire	O	g/h	110,5	±	39,5	1650	C
COVm	O	mg/m ³ [C]	2,135	±	0,888		
Flux horaire	O	g/h	103,8	±	43,3		
COVnm	O	mg/m ³ [C]	0,285	±	1,150		
Flux horaire	O	g/h	13,85	±	55,89		

C : Conforme

NC : Non conforme

Le tableau ci-dessus, présente les valeurs moyennées pour chaque paramètre. Le détail par essai est présenté dans l'annexe « TABLEAUX RECAPITULATIFS DES RESULTATS DES ESSAIS »

(a) Pause et changement supports compris.

(b) VLE_j : Valeur limite d'émission journalière.

(c) VLE_{1/2 h} : Valeur limite d'émission demi-horaire.

(d) La conformité des résultats est donnée en tenant compte des valeurs limites d'émission données dans l'arrêté préfectoral du site ou dans l'arrêté ministériel. La conformité du résultat a été déclarée en ne tenant pas compte de l'incertitude associée au résultat.

(e) Les résultats des mesures sont donnés avec une incertitude valable pour un intervalle de confiance de 95 % avec un facteur d'élargissement k = 2. Les incertitudes sont estimées dans le cas d'un respect total des conditions requises par les normes mises en œuvre. Dans le cas contraire, l'estimation pourra être sous-évaluée.

Tous les résultats issus de données non vérifiées par le laboratoire CERECO (production tonnage, débit gaz pour le calcul théorique du débit des fumées) ne seront pas rendus sous accréditation COFRAC.

Note 4: L'affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs avec arrondi au 4ième chiffre non conservé.

Assurance qualité	unité	Résultat	VLEj	% / VLEj	Conformité
NOx					
Concentration sec	mg/m03[NO2]	7,007	200	3,503	
Limite de quantification	mg/m03[NO2]	0,2218	200	0,1109	Stratégie validée
COVT					
Concentration sec	mg/m03[C]	2,273	30	7,578	
Limite de quantification	mg/m03[C]	0,2036	30	0,6786	Stratégie validée

Note 5: Assurance qualité des essais

Le laboratoire a adapté la durée des prélèvements et/ou utilisé la technique analytique permettant de répondre aux exigences réglementaires qui consistent à atteindre une limite de quantification (LQ) inférieure à 10% de la valeur limite d'émission pour la mesurande visé par la VLEj (composé individuel ou somme de composés). Les résultats sont présentés par le ratio %LQ / VLEj.

Aptitude à l'emploi	Unité	Gamme	Résultat	incertitude	VLEj	Critère**	Conformité
O2							
Concentration	%Vol./V. sec	[0-25]	20,17	0,4356	-	1,21	C
CO							
Concentration sec	mg/m03	[0-250]			-		
NOx							
Concentration sec	mg/m03[NO2]	[0-205]	7,007	2,897	200	20	C

Note 6: Aptitude à l'emploi

Le laboratoire CERECO a adapté la gamme de mesures des systèmes automatiques pour garantir l'aptitude à l'emploi des systèmes de mesurage afin de répondre à l'objectif de mesurage et aux recommandations des normes en vigueur.

Le budget d'incertitude a été établi afin de déterminer si l'analyseur satisfait aux exigences pour une incertitude globale autorisée maximale.

****Critères :**

- Pour O₂ l'incertitude de la mesure doit être inférieure à 6% de la valeur mesurée.
- Pour le CO l'incertitude élargie de la mesure doit être inférieure à 6% de la VLEj.
- Pour les NOx l'incertitude élargie de la mesure doit être inférieure à 10% de la VLEj.

****Sans objet :** Le laboratoire CERECO ne peut statuer sur l'aptitude à l'emploi des moyens mis en œuvre en raison des résultats trouvés en dehors des domaines de validité définis dans les normes.

CONCLUSION DES ESSAIS

Paramètres mesurés	Type de mesure	Critères	Déclaration de conformité ^(f)
Vitesse au débouché	Vitesse	>Vit.régl.	Conforme
Débit normal sec	Débit	<Débit	Conforme
Poussières	Concentration	<VLEj	Conforme
Poussières	Flux horaire	<VLEj	Conforme
HF(Ci)	Concentration	<VLEj	Conforme
HF(Ci)	Flux horaire	<VLEj	Conforme
HCL	Concentration	<VLEj	Conforme
HCL	Flux horaire	<VLEj	Conforme
benzène	Concentration	<VLEj	Conforme
formaldéhyde + acroléine + acétaldéhyde + phénol	Concentration	<VLEj	Conforme
formaldéhyde + acroléine +	Flux horaire	<VLEj	Conforme

Paramètres mesurés	Type de mesure	Critères	Déclaration de conformité ^(f)
acétaldehyde + phénol			
Cd	Concentration	<VLEj	Conforme
Cd	Flux horaire	<VLEj	Conforme
Cu	Concentration	<VLEj	Conforme
Cu	Flux horaire	<VLEj	Conforme
Pb	Concentration	<VLEj	Conforme
Pb	Flux horaire	<VLEj	Conforme
SO2	Concentration	<VLEj	Conforme
SO2	Flux horaire	<VLEj	Conforme
As + Cd + Pb + Tl + Hg + Se + Te + Cu + Cr	Concentration	<VLEj	Conforme
As + Cd + Pb + Tl + Hg + Se + Te + Cu + Cr	Flux horaire	<VLEj	Conforme
PCDD/F	Concentration	<VLEj	Conforme
PCDD/F	Flux horaire	<VLEj	Conforme
CO	Concentration	<VLEj	Conforme
NOx	Concentration	<VLEj	Conforme
NOx	Flux horaire	<VLEj	Conforme
COVT	Concentration	<VLEj	Conforme
COVT	Flux horaire	<VLEj	Conforme
COVm	Concentration	<VLEj	Conforme
COVnm	Concentration	<VLEj	Conforme

^(f)La conformité des résultats des analyses est donnée en tenant compte des valeurs limites réglementaires (VLEj) données dans l'arrêté préfectoral du site ou dans l'arrêté ministériel. La conformité du résultat a été déclarée en ne tenant pas compte de l'incertitude associée au résultat. La déclaration de conformité est réalisée sous accréditation si la mesure s'y rapportant est réalisée sous accréditation.

Note 7: Conformément à notre proposition § « Fourniture laboratoire CERECO » aucun avis et interprétations sur la conformité du résultat ne seront donnés.

OBJECTIF DE MESURAGE

CONTEXTE DES MESURES ET ETABLISSEMENT DES VALEURS LIMITES REGLEMENTAIRES

Le déroulement du contrôle des rejets atmosphériques ainsi que l'établissement des valeurs limites réglementaires sont précisés dans l'Arrêté préfectoral n°/ en date du 02/04/2019.

PERSONNEL RESPONSABLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU MESURAGE

Equipe de prélèvement	Prénom - Nom	Rattachement	Equipe	Fonction
Intervenant n° 1	S. BERTRAND	Lieu Saint Amant	Equipe 1	Technicien
Intervenant n° 2	B. DAVID	Lieu Saint Amant	-	

Note 8: Les intervenants CERECO cités dans ce rapport sont qualifiés pour les missions de mesures des émissions de sources fixes.

EXPRESSION DES RESULTATS

Les mesures sont exprimées dans les conditions normales de température et de pression (273 K, 1,013.10⁵ Pa) sur gaz secs ou humides (CNTP). Elles peuvent être exprimées à une valeur d'oxygène de référence. La mesure d'oxygène et l'humidité seront mesurées tout au long de chaque essai. L'unité utilisée est le normal mètre cube (m03).

DESCRIPTIF DES MESURAGES

Paramètres de mesurages	Normes	Nombre d'essais	Cofrac ⁽¹⁾
Débit gazeux	ISO 10780	1	oui
Humidité	NF EN 14790	1	oui
O2	NF EN 14789	3	oui
CO	NF EN 15058	3	oui
NOx	NF EN 14792	3	oui
COV totaux	NF EN 12619	3	oui
COV hors CH4	XP 43-554	3	oui
COV méthaniques	XP 43-554	3	oui
Poussières	NF EN 13284-1	1	oui
Poussières + HF	NF EN 13284-1 et NF X 43-304	1	oui
HF	NF X 43-304	1	oui
Poussières + ML/Hg	NF EN 13284-1 et NF EN 14385 et NF EN 13211	1	oui
ML	NF EN 14385	1	oui
Hg	NF EN 13211	1	oui
SO2	NF EN 14791	1	oui
HCL	NF EN 1911	1	oui
PCDD/F	NF EN 1948-1	1	oui
8 HAP accrédités	NF X 43-329	1	oui
phénol	---	1	non
Benzène	---	1	non

⁽¹⁾ paramètres analysés sous accréditation COFRAC

Cette prestation est conforme à notre proposition technique et commerciale n°20P01340 et à votre commande .

ECART PAR RAPPORT A LA STRATEGIE DEFINIE DANS LA PROPOSITION ET LA COMMANDE

Cette prestation est conforme à la demande du client.

La stratégie de mesurage est conforme en tous points à la proposition technique et commerciale (nombre et durée de mesures) 20P01340.

EXPLOITATION DU RAPPORT DE MESURAGE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme intégrale. Les résultats du présent rapport d'essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai au moment des mesures.

Seules certaines prestations rapportées dans ce rapport de mesurage sous couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ⁽¹⁾. Conformément à la convention de preuve acceptée par le client, ce rapport est diffusé exclusivement sous la forme dématérialisée.

CADRE REGLEMENTAIRE ET AGREMENT LABORATOIRE CERECO

Le laboratoire CERECO dispose de l'ensemble des compétences pour garantir l'objectif de mesurage. Les agréments et accréditation sont disponibles sur le site du [COFRAC](http://www.cofrac.fr).

Référentiel	Texte de référence	Commentaires
Arrêté ministériel	Arrêté du 11 mars 2010	Portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Arrêté ministériel	7 juillet 2009	Portant modalités d'analyses dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de références.
Agréments	Arrêté portant sur les modalités d'agrément des laboratoires	Par arrêté du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, CERECO NORD est agréé jusqu'au 31 décembre 2022 pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère (Agréments n° 1a et 1b, 2, 3a et 3b, 4a et 4b, 5a et 5b, 6a et 6b, 7, 9a et 9b, 10a et 10b, 11, 12, 13, 14, 15, 16a et 16b délivrés conformément à l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2010).
Agréments	Arrêté portant sur les modalités d'agrément des laboratoires	Par arrêté du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, CERECO EST est agréé jusqu'au 31 décembre 2019 pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère (Agréments n° 1a, 2, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 9a, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16a délivrés conformément à l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2010).
Normatif	LAB REF 22 version 4 (2018)	⁽¹⁾ réalisation sous accréditation COFRAC (référentiel NF EN 17025)
Normatif	EN ISO/CEI 17025	Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
Normatif	XP CEN/TS 15675 :2007	Application de la norme ISO 17025 aux contrôles périodiques des émissions sources fixes.
Normatif	NF EN 15259	Exigences relatives aux sections et aux sites de mesurage et relatives à l'objectif, au plan et au rapport de mesurage
Normatif	GA X 43-551	Guide pour les prélèvements simultanés
Normatif	GA X 43-552	Elaboration des rapports d'essais pour les mesures à l'émission
Normatif	FD X 43-131	Émissions de sources fixes – Guide pratique pour l'estimation de l'incertitude de mesurage des concentrations en polluants – Partie 1 : généralités – Partie 2 : mesurage automatique – Partie 3 : mesurage des poussières – Partie 4 : mesurage manuel d'un polluant particulaire et gazeux par barbotage – Partie 5 : mesurage manuel des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des dioxines/furanes – Partie 6 : mesure de l'humidité – Partie 7 : mesure de la vitesse à la section de mesurage

N°	Liste des agréments définis dans l'arrêté du 11 mars 2010	Agrément CERECO NORD	Agrément CERECO EST
1	Prélèvement (1a) et quantification (1b) des poussières dans une veine gazeuse	1ab	1a
2	Prélèvement et analyse des composés organiques volatils totaux	2	2
3	Prélèvement (3a) et analyse (3b) de mercure	3ab	3a
4	Prélèvement (4a) et analyse (4b) d'acide chlorhydrique (HCl)	4ab	4a
5a	Prélèvement (5a) et analyse (5b) d'acide fluorhydrique (HF)	5ab	5a
6a	Prélèvement (6a) et analyse (6b) de métaux lourds autres que le mercure	6ab	6a
7	Prélèvement de dioxines et furanes (PCDD et PCDF)	7	7
8	Analyse de la concentration en dioxines et furanes (PCDD et PCDF)	(2)	(2)
9	Prélèvement (9a) et analyse (9b) d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	9ab	9a
10	Prélèvement (10a) et analyse (10b) du dioxyde de soufre (SO ₂)	10ab	10a
11	Prélèvement et analyse des oxydes d'azote (NO _x)	11	11
12	Prélèvement et analyse du monoxyde de carbone (CO)	12	12
13	Prélèvement et analyse de l'oxygène (O ₂)	13	13
14	Détermination de la vitesse et du débit - volume	14	14
15	Prélèvement et détermination de la teneur en vapeur d'eau	15	15
16	Prélèvement (16a) et analyse (16b) de l'ammoniac (NH ₃)	16ab	16a

⁽²⁾ Analyse réalisée en sous-traitance avec le laboratoire Micropolluant Technologies sous accréditation COFRAC n° 1-1151.

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION CONTROLÉE

Conformément à la norme NF EN 15259, la description de la section de mesurage est décrite dans les tableaux suivants :

Description de l'installation	
Type d'installation	Four tournant
Type de procédé	continu
Type abattement de polluants	Filtre à manches
Système de surveillance (AMS)	aucun

Caractéristiques de l'effluent gazeux ⁽⁹⁾	
Détermination du débit	par mesure au tube de Pitot
Règle	générale
Section de la conduite	circulaire
Positionnement	vertical
Condition d'écoulement	favorable
Diamètre (cm)	110
Longueur droite amont sans singularité	>5Dh
Longueur droite aval sans singularité	>5Dh
Angle d'écoulement gazeux / axe conduit	valide

Accessibilité au plan de prélèvement ^(h)	
Accès véhicule près de l'installation	oui
Plateforme de mesure à l'abri des intempéries	non
Plateforme de travail sécurisé (> 5m ²)	oui
Accessibilité plateforme	escalier
Hauteur de la plateforme (m)	10m
Accès sécurisé	oui

Utilités	
Arrivées électriques (220V 16A) proche	oui

Orifices de prélèvement ⁽ⁱ⁾	
Trappes normalisées (100x400) ou 125mm	oui
Nombre de trappes	2
Accès à toutes les trappes	non

Production durant les essais	
Production	Représentative d'un fonctionnement normal

(g) Le plan d'échantillonnage doit être situé dans une section de conduit droit (de préférence verticale) ayant une forme et une aire de section constantes. Le plan d'échantillonnage doit être situé le plus loin possible en aval ou en amont de tout élément qui pourrait perturber l'écoulement (comme par exemple, des coudes, des ventilateurs ou des registres partiellement fermés).

Les mesurages réalisés à tous les points de prélèvement doivent démontrer que l'écoulement des gaz au niveau du plan d'échantillonnage est conforme aux prescriptions suivantes :

- angle d'écoulement des gaz inférieur à 15° par rapport à l'axe du conduit,
- pas d'écoulement à contre-courant même localement,
- vitesse minimum en fonction de la méthode de mesurage utilisée
- rapport entre la vitesse locale la plus élevée et la plus basse de gaz inférieur à 3:1.

Lorsque les prescriptions ci-dessus ne peuvent être satisfaites, l'emplacement d'échantillonnage n'est pas conforme à la présente Norme européenne.

Note 9: Les prescriptions ci-dessus sont généralement satisfaites dans des sections de conduit avec au moins cinq diamètres hydrauliques de conduit droit en amont du plan d'échantillonnage et deux diamètres hydrauliques en aval (cinq diamètres hydrauliques lorsque le conduit débouche en plein air). Il est donc fortement recommandé de concevoir les emplacements d'échantillonnage en conséquence.

- (h) Pour des raisons de sécurité, les plates-formes de travail permanentes et temporaires :
- doivent offrir une surface de travail adaptée, généralement d'au moins 5 m² ;
 - doivent pouvoir supporter une charge concentrée minimale de 400 kg ;
 - doivent être équipées de mains courantes et de plinthes verticales) ;
 - doivent être équipées de mains courantes ;
 - les prises de courant, les fiches et le matériel électrique doivent être étanches à l'eau s'ils sont exposés aux intempéries.

Note 10 : Pour des raisons pratiques et de qualité, la plate-forme de travail doit :

- être placée par rapport aux orifices d'accès de sorte que la main courante n'empêche pas le dégagement de l'appareillage à utiliser et n'entrave pas l'insertion et le retrait du matériel d'échantillonnage (dont la longueur dépasse 4 m pour les conduits de grande dimension) ;
- avoir une longueur minimale face aux orifices d'accès égale à la longueur de la sonde plus de 1 m (ce qui inclut les buses, les tubes d'aspiration ainsi que les porte-filtres associés), de toute façon, la longueur et la largeur doivent être supérieure à 2 m.

(i) Des orifices d'accès aux points de prélèvement sélectionnés doivent être prévus. Les dimensions des orifices doivent offrir assez de place pour l'introduction et le retrait de l'équipement de prélèvement. Un diamètre d'au moins 125 mm ou une superficie de 100 mm × 250 mm sont recommandés, sauf pour les conduits de petite taille (d'un diamètre inférieur à 0,7 m) pour lesquels les orifices peuvent être plus petits.

EVALUATION DE L'HOMOGENEITE DES CONCENTRATIONS DE COMPOSES GAZEUX SUR LA SECTION DE MESURAGE

La stratégie d'échantillonnage est évaluée conformément à la norme NF EN 15259 et au guide GA X 43-551.

Homogénéité de la section de mesure	
Evaluation nécessaire	non
Homogénéité supposée acquise ⁽ⁱ⁾	oui - Cf. Note 11
Homogénéité déterminée intervention précédente	Il a été prouvé que la section est homogène
Homogénéité déterminée lors de cette intervention	non
Homogénéité vérifiable sur la section de mesure	non

(i) La section de mesure a été démontrée homogène lors d'une intervention antérieure selon la méthode de la cartographie de polluant et la configuration de l'installation et les conditions aérauliques à l'intérieur du conduit n'ont pas évolué.

Note 11: Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène lorsque la section de mesurage respecte un des deux cas suivants :

- Les effluents sont issus d'un seul émetteur et lorsqu'il n'y a pas d'entrée d'air,
- Les effluents sont issus de plusieurs émetteurs et la section de mesurage est situé en aval d'un système d'homogénéisation (ventilateur) et lorsqu'il n'y a pas d'entrée d'air en aval.

ECART PAR RAPPORT AUX NORMES ET IMPACT SUR LES RESULTATS

Recommandations Arrêtés / Normes	Impact sur les résultats	Détails des non conformités	Commentaires	Résultat validé
Les conditions de fonctionnement ont permis de répéter les mesures trois fois conformément à l'arrêté du 11 mars 2010	non			oui
SECTION DE MESURE ISO 10780	Oui			
Réalisation de l'exploration sur l'ensemble des points et/ou axes réglementaires	Oui	Essai n°1 - Prélèvement manuel : [54%] des points explorés Essai n°1 - Prélèvement automatique : [54%] des points explorés Essai n°2 - Prélèvement manuel : [54%] des points explorés Essai n°3 - Prélèvement manuel : [54%] des points explorés	Le débit des fumées est entaché d'une incertitude plus importante (non quantifiable) en raison de la non exploration des points de prélèvement. L'impact est négligeable en raison du profil de vitesse stable (Rapport $V_{max}/V_{min} < 3$)	oui
Recul insuffisant, trappes inaccessibles ou déjà utilisées	Oui		L'inaccessibilité de la trappe de prélèvement a empêché l'exploration d'un axe. L'impact sur la détermination du débit est non négligeable.	oui
RESULTATS D'ANALYSES VALIDATION NORMATIVE	Oui			
NF EN 13284-1 (POUSSIERES)	Oui			
Rapport d'isocinétisme est compris entre -5% et +15%	Oui	Essai n°1: [-57%]	Le rapport d'isocinétisme ne respecte pas les critères donnés normativement.	oui
Incertitude de pesée < 5% VLE	Oui		L'aptitude à l'emploi de la balance ne respecte pas l'objectif de mesurage.	oui
NF EN 1911 (HCI)	Oui			
La concentration mesurée < 5 mg/ m ³ le résultat > 5 fois le blanc	Oui		Le résultat ne respecte pas le critère de validation du blanc de site. L'impact peut être considéré négligeable dans le cas où la valeur de la mesure est très faible par rapport à la VLEj du site.	oui
NF X 43-304 (HF)	Oui			
Rapport d'isocinétisme est compris entre -5% et +15%	Oui	Essai n°1: [-57%]	Le rapport d'isocinétisme ne respecte pas les critères donnés normativement. La présence d'un système de abattement, ayant pour conséquence l'uniformisation de la granulométrie des particules, rend négligeable l'impact sur le résultat.	oui
NF EN 14385 (METAUX)	Oui			
Rendement d'absorption >90% (Cf § Validation des prélèvements manuels)	Oui	Essai n°2:Sn[78%]	Les rendements d'absorption sont inférieurs à la préconisation normative. Le résultat est donné par défaut.	oui
NF EN 1948-1 (PCDD/F)	Oui			
Rapport d'isocinétisme est	Oui	Essai n°3: [-66%]	Le rapport d'isocinétisme ne	

Recommandations Arrêtés / Normes	Impact sur les résultats	Détails des non conformités	Commentaires	Résultat validé
compris entre -5% et +15%			respecte pas les critères données normativement. La présence d'un système de abattement, ayant pour conséquence l'uniformisation de la granulométrie des particules, rend négligeable l'impact sur le résultat.	
NF EN 14790 (HUMIDITE)	Oui			
Domaine de validité normatif humidité >4%	Oui	Essai n°1: [0%] Essai n°1: [0%] Essai n°3: [0%]	Le résultat ne rentre pas dans le domaine de validité normative fixé entre 4% et 40%.	oui
NF EN 14792 (NOx)	Oui			
Préconditionneur PSS-5 (effet peltier)	Oui		Le système par Effet Peltier augmente les pertes de NO2 par solubilité dans l'eau des condensas et en présence de vapeur d'eau dans les fumées. L'utilisation d'un système par perméation est préconisée en l'absence de NH3 pu H2SO4 dans les fumées.	oui

PE : Pleine échelle
MR : Matériau de référence
AR : Arrêté préfectoral

Note 12: Pour le détail des recommandations de l'arrêté du 11/03/10 voir § Extrait de « Arrêté du 11/03/10 ».

Note 13: L'ensemble des critères de validité est détaillé dans les tableaux de détails des résultats.

Note 14: Il sera supposé que lorsque que le ratio mesure/VLEj < 10%, l'impact du non-respect du critère de validité sur le résultat de mesure sera considéré comme négligeable. La probabilité de dépassement est considérée comme très faible.

DETAILS DES RESULTATS

DEBIT ET HUMIDITE DE L'EFFLUENT GAZEUX - VALIDATIONS DES PRELEVEMENTS

Prélèvement manuel - Essai n°	unité	1 - Poussières + HF	2 - Poussières + ML/Hg	3 - PCDD/F
Date	-	23 / 11 / 2020	23 / 11 / 2020	23 / 11 / 2020
Heure début	-	13:00	13:00	11:50
Heure fin	-	17:00	17:00	17:00
Durée (min)	min	240	240	310
Pression atmosphérique	hPa	1002	1002	1002
Teneur moyenne O ₂ (vol.sec)	%	20,17	20,17	20,41
Teneur moyenne CO ₂ (vol.sec)	%	0,5444	0,5444	0,4368
Teneur moyenne H ₂ O vol.hum)	%	0,1835	5,499	0,1835
Masse volumique normale fumées sèches	kg/m ³	1,278	1,278	1,278
Masse volumique normale humide	kg/m ³	1,277	1,254	1,277
Masse volumique	kg/m ³	0,9867	0,9683	0,9864
Débit réel	m ³ /h	63040	63630	63050
Débit normal hum	m ³ /h	48690	49150	48700
Débit normal sec	m ³ /h	48600	46450	48610
Vitesse moyenne	m/s	18,43	18,6	18,43
Surface section	m ²	0,9503	0,9503	0,9503
Pression statique	hPa	3,056	3,056	3,056
Pression absolue	hPa	1005	1005	1005
Température	°C	77,6	77,6	77,6
Incertitude masse volumique	kg/m ³	0,002601	0,002606	0,002606
Conformité < 0,05 kg/m ³	-	C	C	C
Identifiant compteur humidité	-	161267	161267	161267
Identifiant température compteur humidité	-	T179	T179	T179
Identifiant balance humidité	-	11867	11867	11867
Taux de fuite	%	0	0	0
Conformité < 2% ^(k)	-	C	C	C
Identifiant tube de Pitot	-	191477	191477	191477
Identifiant pression différentielle / statique	-	191482	191482	191482
Identifiant température des fumées	-	T179	T179	T179
Identifiant pression atmosphérique	-	11877	11877	11877
Identifiant mètre ruban / laser	-	M001	M001	M001
Rapport V _{max} /V _{min} ^(l)	-	1,1	1,1	1,1
% points explorés / nombre points théoriques ^(m)	%	54	54	54
Ecoulement négatif ⁽ⁿ⁾	-	DP>0	DP>0	DP>0
ΔP _{Pitot} > 5 Pa ^(o)	-	DP>5Pa	DP>5Pa	DP>5Pa
Δ Température(i) / température. moyenne ^(p)	-	<5%	<5%	<5%
Δ Vitesse (i) / vitesse moyenne ^(q)	-	<5%	<5%	<5%

C : Conforme

NC : Non conforme

Prélèvement automatique - Essai n°	unité	1
Date	-	23 / 11 / 2020
Heure début	-	13:00
Heure fin	-	17:00
Durée (min)	min	240
Pression atmosphérique	hPa	1002
Teneur moyenne O ₂ (vol.sec)	%	20,17
Teneur moyenne CO ₂ (vol.sec)	%	0,5444
Teneur moyenne H ₂ O vol.hum)	%	0,1835
Masse volumique normale fumées sèches	kg/m ³	1,278
Masse volumique normale humide	kg/m ³	1,277
Masse volumique	kg/m ³	0,9867
Débit réel	m ³ /h	63040
Débit normal hum	m ³ /h	48690
Débit normal sec	m ³ /h	48600
Vitesse moyenne	m/s	18,43
Surface section	m ²	0,9503
Pression statique	hPa	3,056
Pression absolue	hPa	1005
Température	°C	77,6
Incertitude masse volumique	kg/m ³	0,002552
Conformité < 0,05 kg/m ³	-	C
Identifiant compteur humidité	-	161267
Identifiant température compteur humidité	-	T179
Identifiant balance humidité	-	11867
Taux de fuite	%	0
Conformité < 2% ^(k)	-	C
Identifiant tube de Pitot	-	191477
Identifiant pression différentielle / statique	-	191482
Identifiant température des fumées	-	T179
Identifiant pression atmosphérique	-	11877
Identifiant mètre ruban / laser	-	M001
Rapport V _{max} /V _{min} ^(l)	-	1,1
% points explorés / nombre points théoriques ^(m)	%	54
Écoulement négatif ⁽ⁿ⁾	-	DP>0
ΔP _{Pitot} > 5 Pa ^(o)	-	DP>5Pa
Δ Température(i) / température. moyenne ^(p)	-	<5%
Δ Vitesse (i) / vitesse moyenne ^(q)	-	<5%

^(k) Test d'étanchéité de la chaîne de prélèvement pour contrôler l'absence de fuite au niveau de la ligne de prélèvement conformément à la procédure applicable par le laboratoire.

^(l) Rapport entre la vitesse locale la plus élevée et la plus basse de gaz inférieur à 3:1.

^(m) Les dimensions du plan d'échantillonnage imposent le nombre minimum de points de prélèvement. Au cours de l'exploration des axes la totalité des points de prélèvements doivent être contrôlée.

⁽ⁿ⁾ Aucun écoulement à contre-courant même localement.

^(o) Vitesse minimum en fonction de la méthode de mesurage utilisée pour garantir un niveau de précision inférieure à 3% (erreur totale associée au mesurage de la vitesse pour la conduite ISO 10780)

^(p) La température absolue à chaque point de mesure de la vitesse ne doit pas différer de plus de 5% de la température absolue moyenne de la section transversale de la conduite.

^(q) L'écart entre les vitesses moyennes à travers chaque diamètre ne doit pas dépasser 5% de leur moyenne pour tous les diamètres.

PROFIL DES CARTES DE VITESSES

Prélèvement manuel - Essai n°	unité	1 - Poussières + HF	2 - Poussières + ML/Hg	3 - PCDD/F
date		23 / 11 / 2020	23 / 11 / 2020	23 / 11 / 2020
heure début		13:00	13:00	11:50
heure fin		17:00	17:00	17:00
durée		240	240	310
Vitesse d'exploration corrigée moyenne axe n°1	m/s	18,4 ± 0,5	18,6 ± 0,5	18,4 ± 0,5
Vitesse minimum	m/s	17,9	18	17,9
Vitesse maximum	m/s	19,1	19,3	19,1
Rapport Vmax/Vmin	-	1,07	1,07	1,07
Exploration des points				
A1- 4,4				
Pression différentielle [exploration]	Pa	157	157	157
Température [exploration]	°C	77,6	77,6	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306	306	306
Angle de giration [exploration]	°	0	0	0
Vitesse [exploration]	m/s	17,9	18	17,9
Vitesse corrigée au point A1- 4,4	m/s	17,9	18	17,9
A2- 14,6				
Pression différentielle [exploration]	Pa	179	179	179
Température [exploration]	°C	77,6	77,6	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306	306	306
Angle de giration [exploration]	°	0	0	0
Vitesse [exploration]	m/s	19,1	19,3	19,1
Vitesse corrigée au point A2- 15	m/s	19,1	19,3	19,1
A3- 28,6				
Pression différentielle [exploration]	Pa	164	164	164
Température [exploration]	°C	77,6	77,6	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306	306	306
Angle de giration [exploration]	°	0	0	0
Vitesse [exploration]	m/s	18,3	18,4	18,3
Vitesse corrigée au point A3- 29	m/s	18,3	18,4	18,3
A4- 55				
Pression différentielle [exploration]	Pa	165	165	165
Température [exploration]	°C	77,6	77,6	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306	306	306
Angle de giration [exploration]	°	0	0	0
Vitesse [exploration]	m/s	18,3	18,5	18,3
Vitesse corrigée au point A4- 55	m/s	18,3	18,5	18,3
A5- 81,4				
Pression différentielle [exploration]	Pa	163	163	163
Température [exploration]	°C	77,6	77,6	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306	306	306
Angle de giration [exploration]	°	0	0	0
Vitesse [exploration]	m/s	18,2	18,4	18,2
Vitesse corrigée au point A5- 81	m/s	18,2	18,4	18,2
A6- 95,4				
Pression différentielle [exploration]	Pa	168	168	168

Température [exploration]	°C	77,6	77,6	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306	306	306
Angle de giration [exploration]	°	0	0	0
Vitesse [exploration]	m/s	18,5	18,6	18,5
Vitesse corrigée au point A6- 95	m/s	18,5	18,6	18,5
A7- 106				
Pression différentielle [exploration]	Pa	174	174	174
Température [exploration]	°C	77,6	77,6	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306	306	306
Angle de giration [exploration]	°	0	0	0
Vitesse [exploration]	m/s	18,8	19	18,8
Vitesse corrigée au point A7- 110	m/s	18,8	19	18,8

Prélèvement automatique - Essai n°	unité	1
date		23 / 11 / 2020
heure début		13:00
heure fin		17:00
durée		240
Vitesse d'exploration corrigée moyenne axe n°1	m/s	18,4 ± 0,491
Vitesse minimum	m/s	17,9
Vitesse maximum	m/s	19,1
Rapport Vmax/Vmin	-	1,07
Exploration des points		
A1- 4,4		
Pression différentielle [exploration]	Pa	157
Température [exploration]	°C	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306
Angle de giration [exploration]	°	0
Vitesse [exploration]	m/s	17,9
Vitesse corrigée au point A1- 4,4	m/s	17,9
A2- 14,6		
Pression différentielle [exploration]	Pa	179
Température [exploration]	°C	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306
Angle de giration [exploration]	°	0
Vitesse [exploration]	m/s	19,1
Vitesse corrigée au point A2- 15	m/s	19,1
A3- 28,6		
Pression différentielle [exploration]	Pa	164
Température [exploration]	°C	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306
Angle de giration [exploration]	°	0
Vitesse [exploration]	m/s	18,3
Vitesse corrigée au point A3- 29	m/s	18,3
A4- 55		
Pression différentielle [exploration]	Pa	165
Température [exploration]	°C	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306
Angle de giration [exploration]	°	0
Vitesse [exploration]	m/s	18,3

Vitesse corrigée au point A4- 55	m/s	18,3
A5- 81,4		
Pression différentielle [exploration]	Pa	163
Température [exploration]	°C	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306
Angle de giration [exploration]	°	0
Vitesse [exploration]	m/s	18,2
Vitesse corrigée au point A5- 81	m/s	18,2
A6- 95,4		
Pression différentielle [exploration]	Pa	168
Température [exploration]	°C	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306
Angle de giration [exploration]	°	0
Vitesse [exploration]	m/s	18,5
Vitesse corrigée au point A6- 95	m/s	18,5
A7- 106		
Pression différentielle [exploration]	Pa	174
Température [exploration]	°C	77,6
Pression Statique [exploration]	Pa	306
Angle de giration [exploration]	°	0
Vitesse [exploration]	m/s	18,8
Vitesse corrigée au point A7- 110	m/s	18,8

Note 15: La règle appliquée pour la détermination des points de prélèvement dans le cas d'une section circulaire est la règle tangentielle : la conduite est divisée en aires égales avec aucun point de prélèvement au centre de la conduite. Le nombre est dépendant du diamètre de la conduite.

Note 16: Dans le cas d'une conduite rectangulaire, celle-ci est divisée en aires égales au niveau des points de prélèvement par des lignes parallèles aux parois et les points de prélèvement sont situés au centre de chaque aire.

RESULTATS ET VALIDATIONS DES PRELEVEMENTS MANUELS

Essai n°		1					
Date	H. début	H. fin	Paramètres	Volume m ³	Débit NL/min	Fuite % ^(r)	pH ^(u)
23 / 11 / 2020	13:00	17:00	Poussières + HF	2,85	12	0,71	-
O ₂	% volume	20,2	HF	0,409	1,7	0,55	-
CO ₂	% volume	0,544	HCL	0,0988	0,41	1,8	-
Temp. fumées	°C	78	Benzène	0,459	1,9	0,49	-
Débit des gaz	m ³ hum/h	48690	formaldéhyde	0,451	1,9	0,1	-
Débit des gaz	m ³ sec/h	48600					
Humidité	%Vol.V hum.	0,18					
Temp. de filtration	°C	160					
Isocinétisme	%	-57					
Diamètre buse	mm	8					
Paramètre	Masse	Concentration gaz humides	Concentration gaz secs	-	Flux horaire	-	-
Poussières	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
particulaire	4	0,9365	0,9382	-	45,6	-	-
Incertitude ±	-	0,1999	0,1856	-	9,097	-	-
[Blanc] particulaire	0	0	0	-	0	-	-
[LQ] particulaire	1,2	0,281	0,2815	-	13,68	-	-
HF(Ci)	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0	0	0	-	0	-	-
particulaire	1,45	0,3395	0,3401	-	16,53	-	-
gazeux + particulaire	-	0,3395	0,3401	-	16,53	-	-
Incertitude ±	-	0,07499	0,03616	-	1,81	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0	0	-	0	-	-
[LQ] gazeux	0,0214	0,05229	0,05239	-	2,546	-	-
[LQ] particulaire	0,2	0,04683	0,04691	-	2,28	-	-
gazeux + particulaire	-	0,09911	0,0993	-	4,826	-	-
HCL	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,0102	0,103	0,1032	-	5,015	-	-
Incertitude ±	-	0,008042	0,02589	-	1,265	-	-
[Blanc] gazeux	0,0102	0,103	0,1032	-	5,015	-	-
[LQ] gazeux	0,0204	0,206	0,2064	-	10,03	-	-
phénol	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,002	0,004345	0,004353	-	0,2116	-	-
Incertitude ±	-	0,000254	0,0008747	-	0,04287	-	-
[Blanc] gazeux	0,002	0,004345	0,004353	-	0,2116	-	-
[LQ] gazeux	0	0,103	0	-	5,015	-	-
benzène	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,0034	0,007386	0,0074	-	0,3596	-	-
Incertitude ±	-	0,0004322	0,001487	-	0,07288	-	-
[Blanc] gazeux	0,002	0,004345	0,004353	-	0,2116	-	-
[LQ] gazeux	0	0,103	0	-	5,015	-	-
formaldéhyde	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,0022	0,004874	0,004883	-	0,2373	-	-

Incertitude ±	-	0,000285	0,0009801	-	0,04804	-	-
[Blanc] gazeux	0,0001	0,0002215	0,0002219	-	0,01079	-	-
[LQ] gazeux	0	0,103	0	-	5,015	-	-
acroléine	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,0001	0,0002215	0,0002219	-	0,01079	-	-
Incertitude ±	-	0,00001295	0,00004455	-	0,002183	-	-
[Blanc] gazeux	0,0001	0,0002215	0,0002219	-	0,01079	-	-
[LQ] gazeux	0	0,103	0	-	5,015	-	-
acétaldehyde	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,0055	0,01218	0,01221	-	0,5932	-	-
Incertitude ±	-	0,0007145	0,00245	-	0,1201	-	-
[Blanc] gazeux	0,0001	0,0002215	0,0002219	-	0,01079	-	-
[LQ] gazeux	0	0,103	0	-	5,015	-	-
formaldéhyde + acroléine + acétaldehyde + phénol	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,0098	0,02162	0,02166	-	1,053	-	-
particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0,02162	0,02166	-	1,053	-	-
Incertitude ±	-	0,0008102	0,002781	-	0,1363	-	-
[Blanc] gazeux	0,0023	0,005009	0,005019	-	0,2439	-	-
[Blanc] particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0,005009	0,005019	-	0,2439	-	-
[LQ] gazeux	0	0,412	0	-	20,06	-	-
[LQ] particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0,412	0	-	20,06	-	-

Règle de calcul appliqué	Filtre	Extrait sec	B1	B2	B3	Rendement en % ^(s)	total
Poussières mg/m03	0 [<LQ/3]	0,9382 [>LQ]				-	0,9382
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]					0
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
HF(Ci) mg/m03	0,3284 >LQ]	0,01173 [LQ/2]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]		B2 < à LQ/3	0,3401
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]				0
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
HCL mg/m03			0,05311 [LQ/2]	0 [<LQ/3]		B2 < à LQ/3	0,1032
[blanc] mg/m03			0,1032 [LQ/2]				0,1032
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				

Conforme Non conforme

Axe n°	Point n°	H. début	H. fin	Diamètre buse (mm)	Vitesse des fumées (m/s)	Vitesse de prélèvement (m/s)	Isocinétisme (%)
1	4	13:00	17:00	8	18	7,7	-57

Essai n°		2					
Date	H. début	H. fin	Paramètres	Volume m ³	Débit NL/min	Fuite % ^(r)	pH ^(u)
23 / 11 / 2020	13:00	17:00	Poussières + ML/Hg	4,35	18	0,5	-
O ₂	% volume	20,2	ML	0,43	1,8	0,52	-
CO ₂	% volume	0,544	Hg	0,341	1,4	0,66	-
Temp. fumées	°C	78	SO ₂	0,5	2,1	0,66	-
Débit des gaz	m ³ hum/h	49150					
Débit des gaz	m ³ sec/h	46450					
Humidité	%Vol.V hum.	5,5					
Temp. de filtration	°C	180					
Isocinétisme	%	5,4					
Diamètre buse	mm	6					
Paramètre	Masse	Concentration gaz humides	Concentration gaz secs	-	Flux horaire	-	-
Poussières	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
particulaire	0,4	0,06729	0,07121	-	3,307	-	-
Incertitude ±	-	1,751	0,1247	-	5,793	-	-
[Blanc] particulaire	0	0	0	-	0	-	-
[LQ] particulaire	1,2	0,2019	0,2136	-	9,922	-	-
Sb	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0	0	0	-	0	-	-
particulaire	0,00032	0,00005383	0,00005697	-	0,002646	-	-
gazeux + particulaire	-	0,00005383	0,00005697	-	0,002646	-	-
Incertitude ±	-	0,00001159	0,00000573	-	0,000275	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0	0	-	0	-	-
[LQ] gazeux	0,000855	0,001878	0,001987	-	0,09228	-	-
[LQ] particulaire	0,00026	0,00004374	0,00004628	-	0,00215	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001921	0,002033	-	0,09443	-	-
As	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0	0	0	-	0	-	-
particulaire	0,000025	0,000004206	0,00000445	-	0,0002067	-	-
gazeux + particulaire	-	0,000004206	0,00000445	-	0,0002067	-	-
Incertitude ±	-	0,000009054	0,000004476	-	0,00002148	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0,000025	0,000004206	0,00000445	-	0,0002067	-	-
gazeux + particulaire	-	0,000004206	0,00000445	-	0,0002067	-	-
[LQ] gazeux	0,0001665	0,0003656	0,0003869	-	0,01797	-	-
[LQ] particulaire	0,00005	0,000008411	0,000008901	-	0,0004134	-	-
gazeux + particulaire	-	0,000374	0,0003958	-	0,01838	-	-
Cd	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0	0	0	-	0	-	-
particulaire	0,00121	0,0002036	0,0002154	-	0,01	-	-
gazeux + particulaire	-	0,0002036	0,0002154	-	0,01	-	-
Incertitude ±	-	0,00004382	0,00002167	-	0,00104	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0	0	0	-	0	-	-

gazeux + particulaire	-	0	0	-	0	-	-
[LQ] gazeux	0,000171	0,0003755	0,0003974	-	0,01846	-	-
[LQ] particulaire	0,00005	0,000008411	0,000008901	-	0,0004134	-	-
gazeux + particulaire	-	0,0003839	0,0004063	-	0,01887	-	-
Cr	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,000922	0,002025	0,002143	-	0,09951	-	-
particulaire	0,00154	0,0002591	0,0002741	-	0,01273	-	-
gazeux + particulaire	-	0,002284	0,002417	-	0,1122	-	-
Incertitude ±	-	0,0004917	0,0002431	-	0,01167	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0,000255	0,0000429	0,00004539	-	0,002108	-	-
gazeux + particulaire	-	0,0000429	0,00004539	-	0,002108	-	-
[LQ] gazeux	0,000855	0,001878	0,001987	-	0,09228	-	-
[LQ] particulaire	0,00026	0,00004374	0,00004628	-	0,00215	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001921	0,002033	-	0,09443	-	-
Co	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0	0	0	-	0	-	-
particulaire	0,000065	0,00001093	0,00001157	-	0,0005374	-	-
gazeux + particulaire	-	0,00001093	0,00001157	-	0,0005374	-	-
Incertitude ±	-	0,000002354	0,000001164	-	0,00005586	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0	0	-	0	-	-
[LQ] gazeux	0,000855	0,001878	0,001987	-	0,09228	-	-
[LQ] particulaire	0,00026	0,00004374	0,00004628	-	0,00215	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001921	0,002033	-	0,09443	-	-
Cu	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,002568	0,00564	0,005968	-	0,2772	-	-
particulaire	0,00101	0,0001699	0,0001798	-	0,008351	-	-
gazeux + particulaire	-	0,00581	0,006148	-	0,2855	-	-
Incertitude ±	-	0,001251	0,0006184	-	0,02968	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0,000065	0,00001093	0,00001157	-	0,0005374	-	-
gazeux + particulaire	-	0,00001093	0,00001157	-	0,0005374	-	-
[LQ] gazeux	0,000855	0,001878	0,001987	-	0,09228	-	-
[LQ] particulaire	0,00026	0,00004374	0,00004628	-	0,00215	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001921	0,002033	-	0,09443	-	-
Mn	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,000598	0,001313	0,00139	-	0,06454	-	-
particulaire	0,00286	0,0004811	0,0005091	-	0,02365	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001794	0,001899	-	0,08819	-	-
Incertitude ±	-	0,0003863	0,000191	-	0,009166	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0,000065	0,00001093	0,00001157	-	0,0005374	-	-
gazeux + particulaire	-	0,00001093	0,00001157	-	0,0005374	-	-
[LQ] gazeux	0,000855	0,001878	0,001987	-	0,09228	-	-
[LQ] particulaire	0,00026	0,00004374	0,00004628	-	0,00215	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001921	0,002033	-	0,09443	-	-
Ni	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,0002875	0,0006314	0,0006681	-	0,03103	-	-

particulaire	0,002065	0,0003474	0,0003676	-	0,01707	-	-
gazeux + particulaire	-	0,0009787	0,001036	-	0,0481	-	-
Incertitude ±	-	0,0002107	0,0001042	-	0,005	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0,00016	0,00002692	0,00002848	-	0,001323	-	-
gazeux + particulaire	-	0,00002692	0,00002848	-	0,001323	-	-
[LQ] gazeux	0,000855	0,001878	0,001987	-	0,09228	-	-
[LQ] particulaire	0,00026	0,00004374	0,00004628	-	0,00215	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001921	0,002033	-	0,09443	-	-
Pb	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,0002185	0,0004798	0,0005077	-	0,02358	-	-
particulaire	0,0101	0,001699	0,001798	-	0,08351	-	-
gazeux + particulaire	-	0,002179	0,002306	-	0,1071	-	-
Incertitude ±	-	0,0004691	0,0002319	-	0,01113	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0,0000515	0,000008664	0,000009168	-	0,0004258	-	-
gazeux + particulaire	-	0,000008664	0,000009168	-	0,0004258	-	-
[LQ] gazeux	0,000171	0,0003755	0,0003974	-	0,01846	-	-
[LQ] particulaire	0,00005	0,000008411	0,000008901	-	0,0004134	-	-
gazeux + particulaire	-	0,0003839	0,0004063	-	0,01887	-	-
Tl	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0	0	0	-	0	-	-
particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0	0	-	0	-	-
Incertitude ±	-	0,0004691	0	-	0	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0	0	-	0	-	-
[LQ] gazeux	0,0008325	0,001828	0,001935	-	0,08985	-	-
[LQ] particulaire	0,00026	0,00004374	0,00004628	-	0,00215	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001872	0,001981	-	0,092	-	-
V	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0	0	0	-	0	-	-
particulaire	0,000065	0,00001093	0,00001157	-	0,0005374	-	-
gazeux + particulaire	-	0,00001093	0,00001157	-	0,0005374	-	-
Incertitude ±	-	0,000002354	0,000001164	-	0,00005586	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0	0	-	0	-	-
[LQ] gazeux	0,000855	0,001878	0,001987	-	0,09228	-	-
[LQ] particulaire	0,00026	0,00004374	0,00004628	-	0,00215	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001921	0,002033	-	0,09443	-	-
Hg	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,0004428	0,001227	0,001299	-	0,06031	-	-
particulaire	0,000085	0,0000143	0,00001513	-	0,0007028	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001241	0,001314	-	0,06102	-	-
Incertitude ±	-	0,0002032	0,00009964	-	0,004896	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0	0	-	0	-	-

[LQ] gazeux	0,00038	0,001053	0,001114	-	0,05176	-	-
[LQ] particulaire	0,00005	0,000008411	0,000008901	-	0,0004134	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001062	0,001123	-	0,05217	-	-
Sn	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,004239	0,009309	0,009851	-	0,4575	-	-
particulaire	0,00035	0,00005888	0,00006231	-	0,002894	-	-
gazeux + particulaire	-	0,009368	0,009913	-	0,4604	-	-
Incertitude ±	-	0,002017	0,0009971	-	0,04786	-	-
[Blanc] gazeux	0,003663	0,008044	0,008512	-	0,3954	-	-
[Blanc] particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0,008044	0,008512	-	0,3954	-	-
[LQ] gazeux	0,000855	0,001878	0,001987	-	0,09228	-	-
[LQ] particulaire	0,00026	0,00004374	0,00004628	-	0,00215	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001921	0,002033	-	0,09443	-	-
Se	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,000575	0,001263	0,001336	-	0,06206	-	-
particulaire	0,00047	0,00007907	0,00008367	-	0,003886	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001342	0,00142	-	0,06595	-	-
Incertitude ±	-	0,0002889	0,0001428	-	0,006854	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0,00039	0,00006561	0,00006943	-	0,003225	-	-
gazeux + particulaire	-	0,00006561	0,00006943	-	0,003225	-	-
[LQ] gazeux	0,00171	0,003755	0,003974	-	0,1846	-	-
[LQ] particulaire	0,00005	0,00008411	0,00008901	-	0,004134	-	-
gazeux + particulaire	-	0,003839	0,004063	-	0,1887	-	-
Te	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0	0	0	-	0	-	-
particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0	0	-	0	-	-
Incertitude ±	-	0,0002889	0	-	0	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0	0	0	-	0	-	-
gazeux + particulaire	-	0	0	-	0	-	-
[LQ] gazeux	0,0008325	0,001828	0,001935	-	0,08985	-	-
[LQ] particulaire	0,00026	0,00004374	0,00004628	-	0,00215	-	-
gazeux + particulaire	-	0,001872	0,001981	-	0,092	-	-
Zn	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,03294	0,07233	0,07654	-	3,555	-	-
particulaire	0,02626	0,004418	0,004675	-	0,2171	-	-
gazeux + particulaire	-	0,07675	0,08122	-	3,772	-	-
Incertitude ±	-	0,01652	0,008169	-	0,3921	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0,0004	0,00006729	0,00007121	-	0,003307	-	-
gazeux + particulaire	-	0,00006729	0,00007121	-	0,003307	-	-
[LQ] gazeux	0,00171	0,003755	0,003974	-	0,1846	-	-
[LQ] particulaire	0,00005	0,00008411	0,00008901	-	0,004134	-	-
gazeux + particulaire	-	0,003839	0,004063	-	0,1887	-	-
SO2	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	12,05	22,76	24,08	-	1119	-	-
Incertitude ±	-	111,2	2,443	-	117,2	-	-

[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[LQ] gazeux	0,196	0,3702	0,3917	-	18,19	-	-
As + Cd + Pb + Tl + Hg + Se + Te + Cu + Cr	mg	mg/m03	mg/m03	-	g/h	-	-
gazeux	0,004727	0,01063	0,01125	-	0,5227	-	-
particulaire	0,01444	0,002429	0,002571	-	0,1194	-	-
gazeux + particulaire	-	0,01306	0,01382	-	0,6421	-	-
Incertitude ±	-	0,001567	0,0007253	-	0,03483	-	-
[Blanc] gazeux	0	0	0	-	0	-	-
[Blanc] particulaire	0,0007865	0,0001323	0,00014	-	0,006503	-	-
gazeux + particulaire	-	0,0001323	0,00014	-	0,006503	-	-
[LQ] gazeux	0,005974	0,01334	0,01411	-	0,6555	-	-
[LQ] particulaire	0,00174	0,0002927	0,0003098	-	0,01439	-	-
gazeux + particulaire	-	0,01363	0,01442	-	0,6699	-	-

Règle de calcul appliqué	Filtre	Extrait sec	B1	B2	B3	Rendement en % ^(s)	total
Poussières mg/m03	0 [<LQ/3]	0,07121 [LQ/2]				-	0,07121
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]					0
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
Sb mg/m03	0,00005697 >LQ]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]		0 [<LQ/3]	B3 < à LQ/3	0,00005697
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]				0
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
As mg/m03	0,000002225 [LQ/2]	0,000002225 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]		0 [<LQ/3]	B3 < à LQ/3	0,00000445
[blanc] mg/m03	0,000002225 [LQ/2]	0,000002225 [LQ/2]	0 [<LQ/3]				0,00000445
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
Cd mg/m03	0,0001549 >LQ]	0,00006053 >LQ]	0 [<LQ/3]		0 [<LQ/3]	B3 < à LQ/3	0,0002154
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]				0
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
Cr mg/m03	0,0002492 >LQ]	0,00002492 >LQ]	0,001817 >LQ]		0,0003253 [LQ/2]	94	0,002417
[blanc] mg/m03	0,00003382 >LQ]	0,00001157 [LQ/2]	0 [<LQ/3]				0,00004539
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
Co mg/m03	0,00001157 [LQ/2]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]		0 [<LQ/3]	B3 < à LQ/3	0,00001157
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]				0
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
Cu mg/m03	0,00004806 >LQ]	0,0001317 >LQ]	0,005291 >LQ]		0,0006767 >LQ]	92	0,006148
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0,00001157 [LQ/2]	0 [<LQ/3]				0,00001157
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
Mn mg/m03	0,0004628	0,00004628	0,00139		0 [<LQ/3]	B3 < à LQ/3	0,001899

[blanc] mg/m03	>LQ]	>LQ]	>LQ]				
[blanc chimique] mg/m03	0 [<LQ/3]	0,00001157 [LQ/2]	0 [<LQ/3]				0,00001157
Ni mg/m03	0,000356 >LQ]	0,00001157 [LQ/2]	0,0006681 [LQ/2]		0 [<LQ/3]	B3 < à LQ/3	0,001036
[blanc] mg/m03	0,00002848 >LQ]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]				0,00002848
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
Pb mg/m03	0,001389 >LQ]	0,0004094 >LQ]	0,0005077 >LQ]		0 [<LQ/3]	B3 < à LQ/3	0,002306
[blanc] mg/m03	0,000006943 >LQ]	0,000002225 [LQ/2]	0 [<LQ/3]				0,000009168
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
Tl mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]		0 [<LQ/3]	B3 < à LQ/3	0
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]				0
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
V mg/m03	0,00001157 [LQ/2]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]		0 [<LQ/3]	B3 < à LQ/3	0,00001157
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]				0
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
Hg mg/m03	0,00001513 >LQ]	0 [<LQ/3]	0,001299 >LQ]	0 [<LQ/3]		B2 < à LQ/3	0,001314
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]				0
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
Sn mg/m03	0,00003738 >LQ]	0,00002492 >LQ]	0,007483 >LQ]		0,002368 >LQ]	78	0,009913
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]	0,008512 >LQ]				0,008512
[blanc chimique] mg/m03			0,002761 >LQ]				
Se mg/m03	0,00008367 >LQ]	0 [<LQ/3]	0,001336 [LQ/2]		0 [<LQ/3]	B3 < à LQ/3	0,00142
[blanc] mg/m03	0,00006943 >LQ]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]				0,00006943
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
Te mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]		0 [<LQ/3]	B3 < à LQ/3	0
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]	0 [<LQ/3]				0
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				
Zn mg/m03	0,004628 >LQ]	0,00004628 >LQ]	0,07483 >LQ]		0,001718 >LQ]	99	0,08122
[blanc] mg/m03	0 [<LQ/3]	0,00007121 >LQ]	0 [<LQ/3]				0,00007121
[blanc chimique] mg/m03			0,0006274 [LQ/2]				
SO2 mg/m03			24,08 >LQ]	0 [<LQ/3]		B2 < à LQ/3	24,08
[blanc] mg/m03			0 [<LQ/3]				0
[blanc chimique] mg/m03			0 [<LQ/3]				

Conforme Non conforme

Axe n°	Point n°	H. début	H. fin	Diamètre buse (mm)	Vitesse des fumées (m/s)	Vitesse de prélèvement (m/s)	Isocinétisme (%)
1	4	13:00	17:00	6	18	19	5,4

Essai n°		3					
Date	H. début	H. fin	Paramètres	Volume m ³	Débit NL/min	Fuite % ^(r)	pH ^(u)
23 / 11 / 2020	11:50	17:00	PCDD/F	2,48	8	1,2	-
O ₂	% volume	20,4		0	0	0,66	-
CO ₂	% volume	0,437		0	0	0,66	-
Temp. fumées	°C	78					
Débit des gaz	m ³ hum/h	48700					
Débit des gaz	m ³ sec/h	48610					
Humidité	%Vol.V hum.	0,18					
Temp. de filtration	°C	120					
Isocinétisme	%	-66					
Diamètre buse	mm	6					
Vitesse à la résine	cm/s	10					
Temp. entrée résine	°C	0					
Taux de récupération	marqueurs ^(t)	Conforme					
Paramètre	Masse	Concentration gaz humides	Concentration gaz secs	-	Flux horaire	-	-
PCDD/F gazeux + particulaire	ng	ng/m ³	ng/m ³	-	µg/h	-	-
	-	0,004459	0,004467	-	0,2171	-	-
Incertitude ±	-	0,0002607	0,0008934	-	0,04379	-	-
[Blanc] gaz. + part.	-	0,00007042	0,00007055	-	0,003429	-	-

Conforme Non conforme

Axe n°	Point n°	H. début	H. fin	Diamètre buse (mm)	Vitesse des fumées (m/s)	Vitesse de prélèvement (m/s)	Isocinétisme (%)
1	4	11:50	17:00	6	18	6,1	-66

^(r) L'étanchéité des systèmes de prélèvement doit être maîtrisée. La fuite dans la ligne de prélèvement ne peut pas dépasser 2% du débit nominal (5% pour les prélèvements HAP ou PCDD/F).

^(s) Le rendement est un contrôle d'assurance qualité permettant de quantifier l'efficacité d'absorption dans le premier absorbeur mais ne quantifie pas une perte d'absorption éventuelle.

^(s) ND : non déterminé (B3 ou B2 < à LQ/3)

Note 17: Il est précisé dans la LAB REF 22 que si la mesure est inférieure au blanc de site alors le résultat est égal au blanc de site. Les résultats seront annotés en bleu.

Note 18: Les règles de calcul des concentrations par compartiments (filtre, extrait sec, barboteurs) avec l'identification des résultats inférieurs à la LQ ou à LQ/3 correspondent aux recommandations de la LAB REF 22 :

- Si concentration est inférieure à LQ/3 alors le résultat = 0
- Si concentration est compris entre LQ/3 et LQ alors le résultat = LQ/2

RESULTATS ET VALIDATIONS DES PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES

Essai n°	Unité	1
Paramètre		O2
Gamme	%	25
Identification matériaux de référence	-	-/N2/028
Composition du gaz	-	Azote
Teneur gaz zéro - Incertitude avec U (k=2)	%	0
Identification matériaux de référence	-	Air ambiant
Composition du gaz	-	air ambiant
Teneur gaz étalon - Incertitude avec U (k=2)	%	20,9
Conformité ajustage	%	0 - C
Conformité zéro tête de ligne	%	0 - C
Conformité pleine échelle tête de ligne	%	20,9 - C
Conformité dérive zéro	%	0,4 - C
Conformité dérive pleine échelle	%	-0,013 - C
Paramètre		CO2
Gamme	%	20
Identification matériaux de référence	-	-/N2/028
Composition du gaz	-	Azote
Teneur gaz zéro - Incertitude avec U (k=2)	%	0
Identification matériaux de référence	-	H/NCC/026
Composition du gaz	-	CO2/CO/NO
Teneur gaz étalon - Incertitude avec U (k=2)	%	10,2
Conformité ajustage	%	0 - C
Conformité zéro tête de ligne	%	0 - C
Conformité pleine échelle tête de ligne	%	10,1 - C
Conformité dérive zéro	%	0,01 - C
Conformité dérive pleine échelle	%	-0,027 - C
Paramètre		CO
Gamme	ppm	200
Identification matériaux de référence	-	-/N2/028
Composition du gaz	-	Azote
Teneur gaz zéro - Incertitude avec U (k=2)	ppm	0
Identification matériaux de référence	-	H/NCC/026
Composition du gaz	-	CO2/CO/NO
Teneur gaz étalon - Incertitude avec U (k=2)	ppm	182,8
Conformité ajustage	ppm	0 - C
Conformité zéro tête de ligne	ppm	0 - C
Conformité pleine échelle tête de ligne	ppm	181 - C
Conformité dérive zéro	%	0 - C
Conformité dérive pleine échelle	%	-0,045 - C
Paramètre		NOx
Gamme	ppm	100
Identification matériaux de référence	-	-/N2/028
Composition du gaz	-	Azote
Teneur gaz zéro - Incertitude avec U (k=2)	ppm	0
Identification matériaux de référence	-	H/NCC/026
Composition du gaz	-	CO2/CO/NO
Teneur gaz étalon - Incertitude avec U (k=2)	ppm	80
Conformité ajustage	ppm	0 - C
Conformité zéro tête de ligne	ppm	0 - C
Conformité pleine échelle tête de ligne	ppm	80,2 - C
Conformité dérive zéro	%	0 - C
Conformité dérive pleine échelle	%	-0,02 - C
Paramètre		COVT

Gamme	ppm	100
Identification matériaux de référence	-	-/N2/028
Composition du gaz	-	Azote
Teneur gaz zéro - Incertitude avec U (k=2)	ppm	0
Identification matériaux de référence	-	M/PO/036
Composition du gaz	-	C3H8/O2
Teneur gaz étalon - Incertitude avec U (k=2)	ppm	79,65
Conformité ajustage	ppm	0 - C
Conformité zéro tête de ligne	ppm	0 - C
Conformité pleine échelle tête de ligne	ppm	79,9 - C
Conformité dérive zéro	%	-1,1 - C
Conformité dérive pleine échelle	%	-0,028 - C
Paramètre		COVm
Gamme	ppm	100
Identification matériaux de référence	-	-/N2/028
Composition du gaz	-	Azote
Teneur gaz zéro - Incertitude avec U (k=2)	ppm	0
Identification matériaux de référence	-	M/MO/038
Composition du gaz	-	CH4/O2
Teneur gaz étalon - Incertitude avec U (k=2)	ppm	80,4
Conformité ajustage	ppm	0 - C
Conformité zéro tête de ligne	ppm	0 - C
Conformité pleine échelle tête de ligne	ppm	80,3 - C
Conformité dérive zéro	%	-1,4 - C
Conformité dérive pleine échelle	%	-0,031 - C

C : Conforme

NC : Non conforme

Essai n°	Unité	1
Date	-	23 / 11 / 2020
Heure début	-	13:00
Heure fin	-	17:00
Durée	min	240
Paramètre		O2
Concentration sec à O2 mesuré	%	20,17 ± 1,561
Concentration humide à O2 mesuré	%	20,14 ± 1,561
Paramètre		CO2
Concentration sec à O2 mesuré	%	0,5444 ± 0,1644
Concentration humide à O2 mesuré	%	0,5434 ± 0,1644
Paramètre		CO
Concentration sec à O2 mesuré	mg/m03	55,27 ± 2,006
Concentration humide à O2 mesuré	mg/m03	55,17 ± 2,006
Flux horaire	g/h	2686 ± 120,1
Paramètre		NOx
Concentration sec à O2 mesuré	mg/m03[NO2]	7,007 ± 2,897
Concentration humide à O2 mesuré	mg/m03[NO2]	6,994 ± 2,897
Flux horaire	g/h	340,5 ± 141,1
Paramètre		COVT
Concentration sec à O2 mesuré	mg/m03[C]	2,273 ± 0,8104
Concentration humide à O2 mesuré	mg/m03[C]	2,273 ± 0,8104
Flux horaire	g/h	110,5 ± 39,49
Paramètre		COVm
Concentration sec à O2 mesuré	mg/m03[C]	2,135 ± 0,8884
Concentration humide à O2 mesuré	mg/m03[C]	2,135 ± 0,8884

Flux horaire	g/h	103,8 ± 43,26
Paramètre		COVnm
Concentration sec à O2 mesuré	mg/m03[C]	0,285 ± 1,15
Concentration humide à O2 mesuré	mg/m03[C]	0,285 ± 1,15
Flux horaire	g/h	13,85 ± 55,89

La conformité d'ajustage est obtenue pour les conditions suivantes :

- Ecart entre le zéro initial et le zéro après ajustage < 2% PE (CO₂, CO, NO, COV_T, CH₄)
- Ecart entre le zéro initial et le zéro après ajustage < 0,4 % PE (O₂)


La conformité en zéro de l'injection tête de ligne permet de vérifier en plus de possibles fuites, l'état de la ligne de transfert (pollution éventuelle) et le temps de réponse du système complet. L'écart entre la valeur en zéro de l'ajustage et en tête de ligne < 2% PE et < 2% MR.

La conformité à PE de l'injection tête de ligne correspond à un écart entre la valeur à PE de l'ajustage et en tête de ligne < 2% MR.

Les dérives en zéro et à PE permettent de vérifier la stabilité de la mesure tout au long du prélèvement et affecter éventuellement des corrections si la dérive est comprise entre 2% et 5%. Au-delà de 5% le prélèvement est invalidé.

PE : Pleine échelle
MR : Matériau de référence

COURBE ESSAI N°1

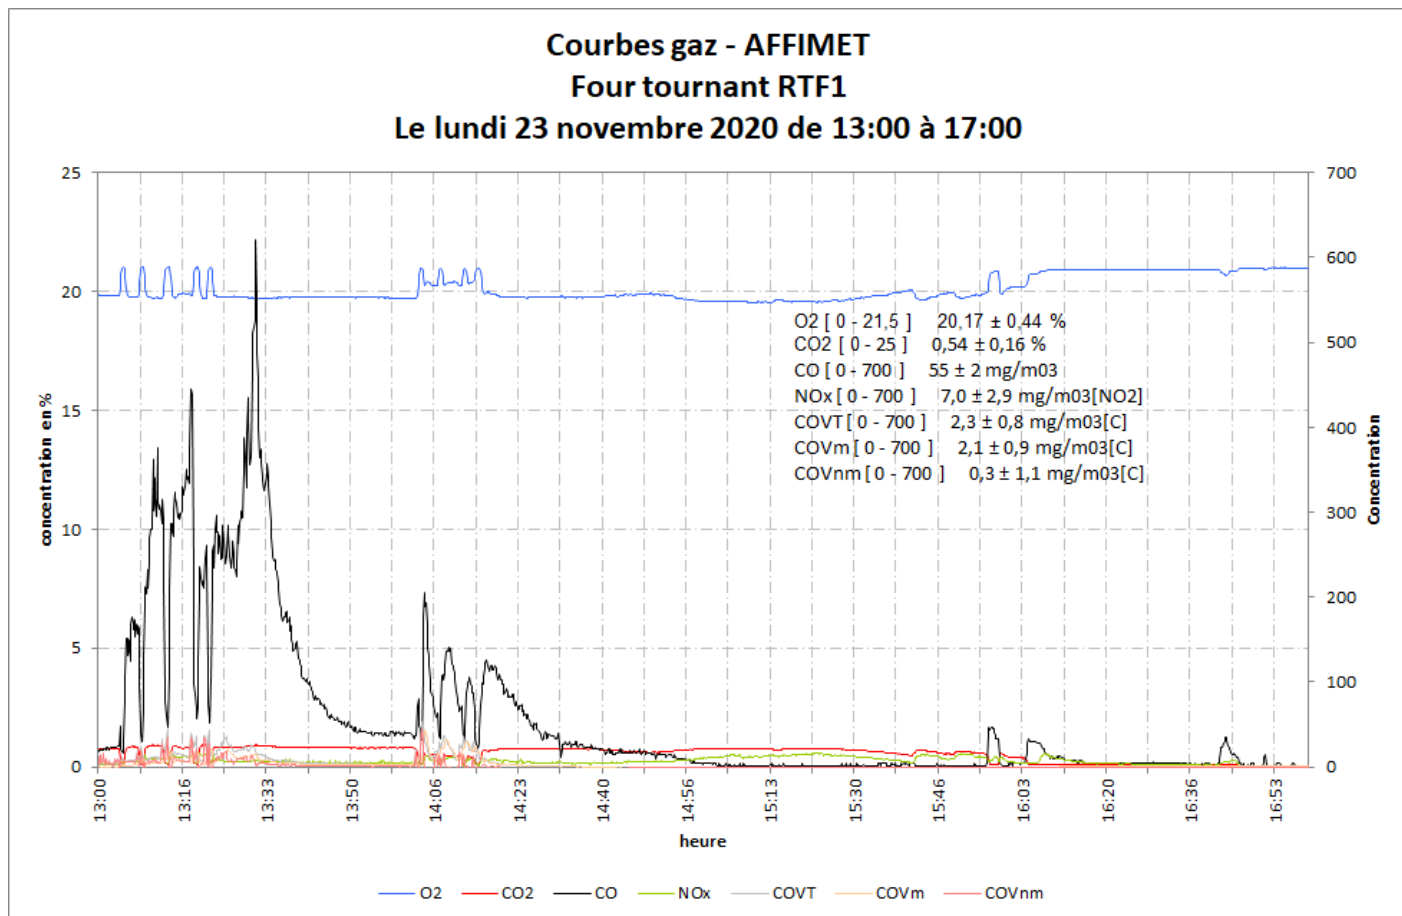

METHODE DE PRELEVEMENT

Les méthodes de mesurages mises en œuvre et sélectionnées par notre laboratoire afin de répondre à l'objectif de mesurage sont les méthodes de référence normalisées (SRM). Vous trouverez ci-joints les tableaux des méthodes employées, avec la distinction : paramètres accrédités et non accrédités.

Paramètres recherchés accrédités	Norme	Matériels	Domaine de mesures	Unité	Analyses
Exigence spécifiques qualité de l'air – Emissions de sources fixes	LAB REF 22 version 4 (2018)	-	-	-	-
Identification de l'objectif de mesurage Elaboration du plan de mesurage Sélection de la stratégie d'échantillonnage Emission du rapport de mesurage	NF EN 15259 (2007)	-	-	-	(1) ⁽¹⁾
Multi polluants en simultanée	GA X 43-551 (2014)	-	-	-	-
Vitesse, débit volume ⁽¹⁾ et température ⁽³⁾	ISO 10 780 (1994)	Tube de Pitot L ou S Thermocouple Ni-Cr-Ni de type K Micromanomètre	de 5 à 30 m/s	m/s	(1) ⁽¹⁾
Détermination manuelle et automatique de la vitesse et du débit-volume d'écoulement dans les conduits - Partie 1 : Méthode de référence manuelle	NF EN ISO 16911-1 : 2013	Tube de Pitot L ou S Thermocouple Ni-Cr-Ni de type K Micromanomètre	de 5 à 30 m/s	m/s	(1) ⁽¹⁾
Concentration en vapeur d'eau ⁽¹⁾	NF EN 14 790 (2017)	Pompe plus train de barboteurs rempli de silicagel sur ligne secondaire	de 4 à 40 %	% vol.	(1) ⁽¹⁾
Concentration volumique en oxygène (O ₂) ⁽¹⁾	NF EN 14 789 (2017)	Filtre en céramique PSP4000-H et lignes chauffées à 180°C Analyseur HORIBA PG 250 / PG 350 O ₂ : paramagnétique	de 1 à 25 %	% vol.	(1) ⁽¹⁾
Concentration en monoxyde de carbone (CO) ⁽¹⁾	NF EN 15 058 (2017)	Filtre en céramique PSP4000-H et lignes chauffées à 180°C Analyseur HORIBA PG 250 / PG 350 CO : Infrarouge	de 0 à 740 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾
Concentration en oxydes d'azotes (NO _x) ⁽¹⁾	NF EN 14 792 (2017)	Filtre en céramique PSP4000-H et lignes chauffées à 180°C Analyseur HORIBA PG 250 / PG 350 NO _x : Chimiluminescence	de 1 à 1300 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾
Asséchage des gaz (Peltier)	-	Assécheur M&C PSS-5 (Peltier)	-	-	-
Concentration en Composés Organiques Volatils (COV) ⁽¹⁾	NF EN 12 619 (2013)	Filtre en céramique PSP4000-H et lignes chauffé à 180°C	de 0 à 500 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾
Concentration en COV _{méthaniques} et COV _{non méthaniques}	NF X 43-554 (2009)	Analyseur avec 2 fours FID JUM 109A/L	de 1 à 500 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾
Concentration massique en Poussières ⁽¹⁾	NF EN 13284-1 (2017) ou NF X44-052 (2002)	Sonde de prélèvement titane avec porte filtre en verre, thermocouple et Pitot S intégrés - Pompe et boîtier de contrôle automatique (compteur) - Filtres fibre de quartz pré pesés de porosité >99,99%	à partir de 5 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾

Paramètres recherchés accrédités	Norme	Matériels	Domaine de mesures	Unité	Analyses
Concentration en métaux lourds et d'autres éléments spécifiques : Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V ⁽¹⁾	NF EN 14385 (2004)	Sonde de prélèvement titane avec porte filtre en verre, thermocouple et Pitot S intégrés - Pompe et boîtier de contrôle automatique (compteur) - Filtres fibre de quartz pré pesés - 3 Flacons laveurs en ligne secondaire (HNO ₃ + H ₂ O ₂)	de 0,005 à 0.5 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾
		Analyse filtres / extraits secs par ICP MS	-	µg/m ³	(1) ⁽¹⁾
		Analyse barboteurs par ICP MS	-	µg/m ³	(1) ⁽¹⁾
Concentration en métaux lourds et d'autres éléments spécifiques : Se, Sn, Te, Zn ⁽¹⁾	Selon NF EN 14385 (2004)	Sonde de prélèvement titane avec porte filtre en verre, thermocouple et Pitot S intégrés - Pompe et boîtier de contrôle automatique (compteur) - Filtres fibre de quartz pré pesés - 3 Flacons laveurs en ligne secondaire (HNO ₃ + H ₂ O ₂)	de 0,005 à 0.5 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾
		Analyse filtres / extraits secs par ICP MS	-	µg/m ³	(1) ⁽¹⁾
		Analyse barboteurs par ICP MS	-	µg/m ³	(1) ⁽¹⁾
Concentration en mercure total (Hg) ⁽¹⁾	NF EN 13211 (2001)	Sonde de prélèvement titane avec porte-filtre en verre, thermocouple et Pitot S intégrés - Pompe et boîtier de contrôle (compteur) - Filtres fibre de quartz pré pesés - 2 Flacons-laveurs en ligne secondaire K ₂ CRO ₇ + HNO ₃	de 0,001 à 0,5 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾
		Analyse filtres / extraits secs par ICP MS	-	µg/m ³	(1) ⁽¹⁾
Concentration en mercure total (Hg) ⁽¹⁾	NF EN 13211 (2001)	2 Flacons-laveurs en ligne secondaire K ₂ CRO ₇ + HNO ₃	de 0,001 à 0,5 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾
	NF EN 1483 (2007)	Analyse barboteurs par hydrures	-	µg/m ³	(1) ⁽¹⁾
Concentration en acide fluorhydrique (HF) ⁽¹⁾ sans séquestrant	NF X 43-304 (2007)	Sonde de prélèvement titane avec porte filtre en verre, thermocouple et Pitot S intégrés Pompe et boîtier de contrôle (compteur) - Filtres fibre de quartz pré pesés - 2 Flacons-laveurs en ligne secondaire (NaOH)	de 0,1 à 600 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾
		Analyse filtres / extraits secs par chromatographie ionique	-	µg	(1) ⁽¹⁾
		Analyse barboteurs par chromatographie ionique	-	mg/l	(1) ⁽¹⁾
Concentration en acide fluorhydrique (HF) ⁽¹⁾ avec séquestrant	NF X 43-304 (2007)	Sonde de prélèvement titane avec porte filtre en verre, thermocouple et Pitot S intégrés Pompe et boîtier de contrôle (compteur) - Filtres fibre de quartz pré pesés - 2 Flacons-laveurs en ligne secondaire (NaOH)	de 0,1 à 600 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾
		Analyse filtres / extraits secs par ionométrie	-	µg	(1) ⁽¹⁾
		Analyse barboteurs par chromatographie ionométrie	-	mg/l	(1) ⁽¹⁾
Concentration en dioxyde de soufre (SO ₂) ⁽¹⁾	NF EN 14791 (2017)	2 flacons laveurs en ligne secondaire (H ₂ O ₂) avec pompe et boîtier de contrôle	de 0,5 à 2000 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾
		Analyse barboteurs par chromatographie ionique	-	mg/l	(1) ⁽¹⁾
Concentration en acide chlorhydrique (HCl) ⁽¹⁾	NF EN 1911 (2010)	2 flacons laveurs en ligne secondaire (eau déminéralisée) et boîtier de contrôle	de 1 à 5000 mg/m ³	mg/m ³	(1) ⁽¹⁾
		Analyse barboteurs par chromatographie ionique	-	mg/l	(1) ⁽¹⁾

Paramètres recherchés accrédités	Norme	Matériels	Domaine de mesures	Unité	Analyses
Concentration en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ⁽¹⁾	NF X 43-329 (2003)	Sonde de prélèvement titane avec porte filtre en verre, thermocouple et Pitot S intégrés - Pompe et boîtier de contrôle (compteur) - Filtres fibre de quartz – serpentín refroidi à l'eau et porte résine XAD2	> 0,5 µg/m ³	µg/m ³	(1) ⁽¹⁾
		Analyse filtre, condensas, résine par HPLC	-	µg	(1) ⁽¹⁾
Concentration en dioxines et furanes PCDD/PCDF ⁽¹⁾	NF EN 1948-1 (2006)	Sonde de prélèvement titane avec porte filtre en verre, thermocouple et Pitot S intégrés - Pompe et boîtier de contrôle (compteur) - Filtres fibre de quartz – serpentín refroidi à l'eau et porte résine XAD2 avec marqueur	au niveau de 0,1 ng/m ³	pg I-TEQ/m ³	(1) ⁽¹⁾
	NF EN1948-2 (2006) NF EN1948-3 (2006)	Analyse par HRGC/HRMS ⁽²⁾	-	pg I-TEQ	(2)

(1) Analyse réalisée en interne par le laboratoire CERECO

(2) Analyse réalisée en sous-traitance avec le laboratoire Micropolluant Technologies sous accréditation COFRAC n° 1-1151.

⁽¹⁾ Sous accréditation COFRAC

⁽³⁾ hors accréditation COFRAC

METHODE D'ANALYSE – LIMITE DE QUANTIFICATION – INCERTITUDE

Les méthodes d'analyses mises en œuvre et sélectionnés par notre laboratoire afin de répondre à l'objectif de mesurage sont les méthodes de référence normalisées (SRM). Dans le cas de mesurages non spécifiés par la réglementation, notre laboratoire optera pour des méthodes alternatives qui seront validés et décrites dans le tableau méthode de mesurage alternative:

Paramètre	Support	Technique d'analyse	Unité de résultat	LQ/3	LQ	Plage de mesure	Incertitude Relative ^(w)
Poussières (filtre)	Filtre	Gravimétrie	mg	0,2	0,6	0,6 à 25g	15%
Poussières (extrait sec)	Filtre	Gravimétrie	mg	0,3	0,8	0,8 à 25g	20%
PCDD/F	Filtre + XAD2	HRGC/HRMS	pg/éch I-TEQ	-	-	-	20%
Fluoranthène	Filtre + XAD2	HPLC	µg/éch	0,03	0,1	0,1 à 0,5 > 0,5	45% 25%
Benzo(a)anthracène	Filtre + XAD2	HPLC	µg/éch	0,03	0,1	0,1 à 0,5 > 0,5	45% 25%
Benzo(b)fluoranthène	Filtre + XAD2	HPLC	µg/éch	0,03	0,1	0,1 à 0,5 > 0,5	45% 25%
Benzo(k)fluoranthène	Filtre + XAD2	HPLC	µg/éch	0,03	0,1	0,1 à 0,5 > 0,5	45% 25%
Benzo(a)pyrène	Filtre + XAD2	HPLC	µg/éch	0,03	0,1	0,1 à 0,5 > 0,5	45% 25%
Dibenzo(a,h)anthracène	Filtre + XAD2	HPLC	µg/éch	0,03	0,1	0,1 à 0,5 > 0,5	45% 25%
Benzo(g,h,i) pérylène	Filtre + XAD2	HPLC	µg/éch	0,03	0,1	0,1 à 0,5 > 0,5	45% 25%
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	Filtre + XAD2	HPLC	µg/éch	0,03	0,1	0,1 à 0,5 > 0,5	45% 25%
F ⁻	Filtre	CI	mg/filtre	0,03	0,1	0,1 à 0,5 > 0,5	25% 10%
	Barboteurs	CI	mg/l	0,03	0,1	0,1 à 0,5 0,5 à 10	25% 10%
F ⁻	Filtre	IO	mg/filtre	0,1	0,3	0,3 à 0,6 >0,3	25% 15%
HCl	Barboteurs	CI	mg/l	0,03	0,1	0,1 à 0,2 0,2 à 1 >1	30% 20% 10%
SO ₂	Barboteurs	CI	mg/l	0,3	1	1 à 2 >2	25% 10%
Mercure	Filtres / extrait Sec	ICP/MS	µg/filtre	0,008	0,025	0,025 à 0,125 >0,125	50% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,7	2	2 à 4 >4	25% 15%
Arsenic (As)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,008	0,025	0,025 à 0,125 >0,125	60% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,17	0,5	0,5 à 2,5 >2,5	40% 20%
Cadmium (Cd)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,008	0,025	0,025 à 0,125 >0,125	60% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,17	0,5	0,5 à 2,5 >2,5	40% 20%
Chrome (Cr)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,04	0,13	0,125 à 0,625 >0,625	60% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,8	2,5	2,5 à 12,5 >12,5	40% 20%

Paramètre	Support	Technique d'analyse	Unité de résultat	LQ/3	LQ	Plage de mesure	Incertitude Relative ^(w)
Cobalt (Co)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,04	0,13	0,125 à 0,625 >0,625	60% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,8	2,5	2,5 à 12,5 >12,5	40% 20%
Cuivre (Cu)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,04	0,13	0,125 à 0,625 >0,625	60% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,8	2,5	2,5 à 12,5 >12,5	40% 20%
Manganèse (Mn)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,04	0,13	0,125 à 0,625 >0,625	60% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,8	2,5	2,5 à 12,5 >12,5	40% 20%
Nickel (Ni)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,04	0,13	0,125 à 0,625 >0,625	60% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,8	2,5	2,5 à 12,5 >12,5	40% 20%
Plomb (Pb)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,008	0,025	0,025 à 0,125 >0,125	60% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,17	0,5	0,5 à 2,5 >2,5	40% 20%
Antimoine (Sb)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,04	0,13	0,125 à 0,625 >0,625	50% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,8	2,5	2,5 à 12,5 >12,5	40% 20%
Thallium (Tl)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,04	0,13	0,125 à 0,625 >0,625	50% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,8	2,5	2,5 à 12,5 >12,5	40% 20%
Vanadium (V)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,04	0,13	0,125 à 0,625 >0,625	50% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,8	2,5	2,5 à 12,5 >12,5	40% 20%
Sélénium (Se)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,08	0,250	0,250 à 1,25 >1,25	50% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	1,7	5	5 à 25 >25	40% 20%
Etain (Sn)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,04	0,13	0,125 à 0,625 >0,625	50% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,8	2,5	2,5 à 12,5 >12,5	40% 20%
Zinc (Zn)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,08	0,250	0,250 à 1,25 >1,25	50% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	1,7	5	5 à 25 >25	40% 20%
Tellure (Te)	Filtres / extrait sec	ICP/MS	µg/filtre	0,04	0,13	0,125 à 0,625 >0,625	50% 35%
	Barboteurs	ICP/MS	µg/l	0,8	2,5	2,5 à 12,5 >12,5	40% 20%

^(w) Incertitude donnée avec un intervalle de confiance (k=2)

METHODE DE CALCUL

Les méthodes de calcul mis en œuvre et validés par notre laboratoire afin de répondre à l'objectif de mesurage sont décrites ci-dessous :

L'expression des résultats à un O₂ de référence sera calculée en prenant la valeur de l'O₂ moyenne durant l'essai. Les flux horaires sont calculés en prenant le débit et la concentration moyenne mesurés pour chaque essai.

Les paramètres ou congénères non détectés (LQ/3) lors de l'analyse sont pris égal à 0. Les paramètres ou congénères dont le résultat est compris entre LQ/3 et LQ seront pris égal à LQ/2. Les règles de calcul données par le laboratoire CERECO sont les suivantes :

Unité de piégeage	Concentration	Résultat
Unité de piégeage 1	C ₁ > LQ	C ₁ + C ₂
Unité de piégeage 2	C ₂ > LQ	
Unité de piégeage 1	C ₁ < LQ/3	0
Unité de piégeage 2	C ₂ < LQ/3	
Unité de piégeage 1	LQ/3 < C ₁ < LQ	LQ/2
Unité de piégeage 2	C ₂ < LQ/3	
Unité de piégeage 1	LQ/3 < C ₁ < LQ	LQ/2 + LQ/2
Unité de piégeage 2	LQ/3 < C ₂ < LQ	

Concentration	Résultat
C ₁ > C _{bloc} et C _{bloc} ≤ 10% VLE _j	C ₁
C ₁ < C _{bloc} et C _{bloc} ≤ 10% VLE _j	C _{bloc}
C _{bloc} ≥ 10% VLE _j	Mesures invalidées

Dans le cas de mesures triplées, la moyenne des concentrations des déterminations sont calculées par pondération des flux horaires. L'échantillon du blanc site est traité de la même manière. Les moyennes des mesures périphériques (débits, teneurs en O₂ et CO₂) sont calculées par moyenne arithmétique.

Paramètre	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Moyenne
O ₂	O ₂₁	O ₂₂	O ₂₃	$O_{2m} = \left(\frac{O_{21} + O_{22} + O_{23}}{3} \right)$
Débit	Q ₁	Q ₂	Q ₃	$Q_m = \left(\frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{3} \right)$
Débit à O ₂ réf.	$Q'_1 = Q_1 \times \frac{(21 - O_{21})}{(21 - O_{2\text{réf.}})}$	$Q'_2 = Q_2 \times \frac{(21 - O_{22})}{(21 - O_{2\text{réf.}})}$	$Q'_3 = Q_3 \times \frac{(21 - O_{23})}{(21 - O_{2\text{réf.}})}$	$Q'_m = \left(\frac{Q'_1 + Q'_2 + Q'_3}{3} \right)$
Concentration	C ₁	C ₂	C ₃	$C_m = \left(\frac{C_1 \times Q_1 + C_2 \times Q_2 + C_3 \times Q_3}{Q_1 + Q_2 + Q_3} \right)$
Concentration à O ₂ réf.	$C'_1 = C_1 \times \frac{(21 - O_{2\text{réf.}})}{(21 - O_{21})}$	$C'_2 = C_2 \times \frac{(21 - O_{2\text{réf.}})}{(21 - O_{22})}$	$C'_3 = C_3 \times \frac{(21 - O_{2\text{réf.}})}{(21 - O_{23})}$	$C'_m = \left(\frac{C'_1 \times Q'_1 + C'_2 \times Q'_2 + C'_3 \times Q'_3}{Q'_1 + Q'_2 + Q'_3} \right)$
Flux horaire	$\varphi_1 = C_1 \times Q_1$	$\varphi_2 = C_2 \times Q_2$	$\varphi_3 = C_3 \times Q_3$	$\varphi_m = C_m \times Q_m$

IDENTIFICATION ET TRACABILITE DES MOYENS DE MESURAGE

Essai n°	1	2	3
Compteur humidité	161267	161267	161267
Désignation	compteur gaz BK-G6 M	coffret 4 compteurs	compteur gaz BK-G6 M
Marque	Gallus	Gallus	Gallus
N° Série	31222915	XX1929	31222915
Température compteur	T179	T179	T179
Désignation	thermocouple	thermocouple	thermocouple
Marque			
N° Série	néant	néant	néant
Balance	11867	11867	11867
Désignation	balance de terrain	balance de terrain	balance de terrain
Marque	KERN	KERN	KERN
N° Série	WD100059105	WD100059105	WD100059105
Pitot exploration	191477	191477	191477
Désignation	pitot L L=1,5m	pitot L L=1,5m	pitot L L=1,5m
Marque	Paul gothe	Paul gothe	Paul gothe
N° Série	néant	néant	néant
DP diff. - stat. exploration	191482	191482	191482
Désignation	manomètre testo 521	manomètre testo 521	manomètre testo 521
Marque	Testo	Testo	Testo
N° Série	61630766	61630766	61630766
Température exploration	T179	T179	T179
Désignation	thermocouple	thermocouple	thermocouple
Marque			
N° Série	néant	néant	néant
Pression atmosphérique	11877	11877	11877
Désignation	baromètre terrain	baromètre terrain	baromètre terrain
Marque	Greisinger	Greisinger	Greisinger
N° Série	néant	néant	néant
Mètre ruban / laser	M001	M001	M001
Désignation	Mètre ruban	Mètre ruban	Mètre ruban
Marque			
N° Série	néant	néant	néant
Compteur (Ligne principale)	181401	161261	161261
Désignation	compteur gaz G4 de l'isostack	compteur gaz BK-G6 M	compteur gaz BK-G6 M
Marque	Gallus	Gallus	Gallus
N° Série	5163264	33446526	33446526
Température (Ligne principale)	T179	T179	T179
Désignation	thermocouple	thermocouple	thermocouple
Marque			
N° Série	néant	néant	néant
Pression Cpt. (Ligne principale)	11877	11877	11877
Désignation	baromètre terrain	baromètre terrain	baromètre terrain
Marque	Greisinger	Greisinger	Greisinger
N° Série	néant	néant	néant
Compteur (Ligne secondaire n°1)	181376 (HF)	181375 (ML)	

Désignation	coffret 4 compteurs	coffret 4 compteurs	
Marque	Gallus	Gallus	
N° série	XX2052	XX1929	
Compteur (Ligne secondaire n°2)	171353 (HCL)	151197 (Hg)	
Désignation	coffret 4 compteurs	coffret 4 compteurs	
Marque	Gallus	Gallus	
N° série	XX9496	XX8907	
Compteur (Ligne secondaire n°3)	171354 (Benzène)	141059 (SO2)	
Désignation	coffret 4 compteurs	coffret 4 compteurs	
Marque	Gallus	Gallus	
N° série	XX9507	XX3945	
Compteur (Ligne secondaire n°4)	171353 (formaldéhyde)		
Désignation	coffret 4 compteurs		
Marque	Gallus		
N° série	XX9496		

Essai n°	1
Multigaz	11835
Appareil	Analyseur multigaz
N° Série	YOX6RP8Y
Marque	PG 250
Analyseur COV	131017
Appareil	COVT / CH4
N° Série	13042531-99
Marque	JUM 109L
sonde	11880
Appareil	Sonde gaz
N° Série	
Marque	M&C
ligne de transfert	131004
Appareil	ligne chauffée L=30m
N° Série	112657/0113
Marque	Paul gothe
Assécheur de gaz	11879
Appareil	préconditionneur PSS-5 (valise M&C PSS-5)
N° Série	
Marque	M&C
Acquisition	161226
Appareil	enregistreur de données
N° Série	PL1603000250-0316-PL3
Marque	Eurotherm

BULLETINS D'ANALYSES

REFERENCEMENT DES ECHANTILLONS

Essai n°	1	2	3
Paramètre	Poussières + HF	Poussières + ML/Hg	PCDD/F
Référence Filtre	20/CN1809402	20/CN1809410	20/CN1809430
Référence Blanc rincage	20/CN1809403	20/CN1809411	20/CN1596815
Référence Flacon rincage	20/CN1809404	20/CN1809412	20/CN1596816_2
Référence Blanc site	20/CN1809401	20/CN1809409	20/CN1809429
Nature du lot	Quartz	Quartz	Filtre + XAD2
Paramètre	HF	ML	
Flacon n°1/1	20/CN1809407	20/CN1809415	
Flacon n°1/2	20/CN1809408		
Flacon n°1/3		20/CN1809416	
Blanc de site	20/CN1809406	20/CN1809414	
Référence lot	20/CN1809405	20/CN1809413	
Nature du lot	NAOH	HNO3 + H2O2	
Paramètre	HCL	Hg	
Flacon n°2/1	20/CN1809427	20/CN1809419	
Flacon n°2/2	20/CN1809428	20/CN1809420	
Blanc de site	20/CN1809426	20/CN1809418	
Référence lot	20/CN1809425	20/CN1809417	
Nature du lot	Eau déminéralisé	K2CRO7 + HNO3	
Paramètre	Benzène	SO2	
Flacon n°3/1	20/CN1809434	20/CN1809423	
Flacon n°3/2	20/CN2037224	20/CN1809424	
Blanc de site	20/CN1809433	20/CN1809422	
Référence lot	20/CN2037221	20/CN1809421	
Nature du lot	Tube charbon actif avec phase de validation	Eau oxygénée	
Paramètre	formaldéhyde		
Flacon n°4/1	20/CN1809436		
Blanc de site	20/CN1809435		
Nature du lot	Tube de DNPH		

EXTRAIT DE « ARRETE DU 11/03/10 »

Extrait de « Arrêté du 11/03/10 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère ».

(JO n° 91 du 18 avril 2010) *Seule la version publiée au journal officiel fait foi*

Lorsque plusieurs des composés visés par les agréments 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 16 sont prélevés simultanément avec le même dispositif de prélèvement, et pour définir le ou les points de prélèvements quel que soit le composé visé, les exigences du guide d'application (3), fixé dans un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les installations classées pour la protection de l'environnement, sont respectées

A - Pour les installations fonctionnant de façon continue et sans changement d'allure ou de régime de fonctionnement sauf en ce qui concerne l'agrément n° 7 (PCDD/F) visé à l'annexe I du présent arrêté, la durée de chaque prélèvement des émissions de polluants est :

- pour les polluants dont on détermine la concentration particulière : au moins une demi-heure avec deux lignes de prélèvements mises en œuvre simultanément sur les différents axes explorés (soit deux diamètres pour un conduit circulaire) ou une heure avec une seule ligne de prélèvement, conformément aux exigences de la méthode de référence

européenne sur la mesure des poussières à basse concentration,

- pour les polluants dont on détermine la concentration gazeuse : durée minimale de prélèvement d'une demi-heure,
- pour tous les cas (concentration particulaire et gazeuse) :
 - ✓ adaptée de façon à respecter le rapport minimal entre mesure (prélèvement et analyse) et blanc de prélèvement ou entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence, si un de ces rapports est défini dans la norme correspondante ;
 - ✓ de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d'atteindre une limite de quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d'émission déterminée de façon à être représentative dans le temps du rejet global de l'installation.

On entend par blanc de prélèvement la valeur déterminée par un mode opératoire spécifique utilisée pour garantir qu'aucune contamination significative ne s'est produite pendant l'ensemble des étapes de mesurage et pour vérifier que l'opérateur peut atteindre un niveau de quantification adapté au mesurage. Lorsque la réalisation d'un test de surveillance annuel (AST) est prise en compte comme contrôle annuel réglementaire, on se réfère au guide d'application (4) fixé dans l'arrêté cité au premier alinéa de la présente annexe pour le nombre des essais en fonction de la configuration rencontrée sur site.

En dehors de la réalisation d'un test de surveillance annuel (AST), pour tout contrôle réglementaire, chaque mesure est répétée au moins trois fois (5), sauf dans le cas des dioxines ou dans le cas où les concentrations attendues de polluants, pour lesquels la mesure consiste en un prélèvement sur support et une analyse en différé (méthodes manuelles), sont inférieures ou égales à 20 % de la valeur limite réglementaire (le laboratoire en produit la preuve à travers le rapport de l'organisme agréé ayant procédé à la caractérisation de ladite installation lors du contrôle réglementaire précédant son intervention).

Dans ces deux cas, on peut procéder à une seule détermination, en allongeant le temps de prélèvement de façon notamment à atteindre une limite de quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d'émission et de façon à respecter le rapport entre mesure et blanc de prélèvement ou le rapport entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence si un de ces rapports est défini. Toutefois, dans le cas d'une caractérisation initiale de l'installation et lors d'un changement sensible des valeurs limites opposables à l'installation, la règle des trois mesures s'impose.

B - Pour les installations fonctionnant à différents régimes ou allures de fonctionnement ou dont les variations d'allures font partie du processus de fonctionnement sous forme de cycle:

Pour chacune des phases à caractériser, il est impératif de choisir une durée :

- conforme aux exigences de la méthode de référence européenne sur la mesure des poussières à basse concentration, soit au moins d'une demi-heure avec deux lignes de prélèvements mises en œuvre simultanément sur les différents axes explorés (deux diamètres pour un conduit circulaire) ou d'une heure avec une seule ligne de prélèvement,
- de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d'atteindre une limite de quantification inférieure à 10 % de la valeur limite d'émission,
- adaptée de façon à respecter le rapport minimal entre mesure (prélèvement et analyse) et blanc de prélèvement ou entre blanc de prélèvement et valeur limite de référence, si un de ces rapports est défini dans la norme correspondante.

Le nombre de phases, d'allures ou de cycles à caractériser, le nombre et la durée des prélèvements sont définis par l'exploitant de l'installation en accord avec l'inspection des installations classées. L'exploitant fournit au laboratoire ou organisme préleveur les justificatifs. Dans le cas exceptionnel d'installations pour lesquelles les teneurs en vapeur d'eau ou en particules sont telles qu'elles conduisent à une impossibilité de réaliser un prélèvement d'une demi-heure simultanément sur deux axes ou d'une heure avec une seule ligne de prélèvement (condensation, colmatage rapide), la réduction du temps de prélèvement est explicitement décrite dans le rapport d'essais.

TABLEAUX RECAPITULATIFS DES RESULTATS DES ESSAIS SUIVANT L'ARRETE MINISTERIEL DU 11 MARS 2010

Date	jj/mm/aaaa	23/11/2020	23/11/2020	23/11/2020	-
Heure début	hh:mm	13:00	13:00	11:50	-
-	-	-	-	-	-
Heure fin	hh:mm	17:00	17:00	17:00	-
Durée totale ^(a)	min	240	240	310	310
O ₂	% volume	20,2	20,2	20,4	20,3
CO ₂	% volume	0,544	0,544	0,437	0,509
Vitesse section mesurage	m/s	18,4	18,6	18,4	18,5
Température des gaz	°C	77,6	77,6	77,6	77,6
Humidité	% volume	0,18	5,5	0,18	2
Débit réelles	m ³ /h	63040	63630	63050	63240
Débit des gaz	m ³ sec/h	48600	46450	48610	47890
Paramètre	unité	Essai n°1	Essai n°2	Essai n°3	Moyenne
Poussières	mg/m ³	0,9382	0,07121		0,5145 [VLE=5]
Flux horaire	g/h	45,6	3,307		24,45 [VLE=275]
Blanc de site	mg/m ³	0	0		0 [C]
HF(Ci)	mg/m ³	0,3401			0,3401 [VLE=1]
Flux horaire	g/h	16,53			16,53 [VLE=55]
Blanc de site	mg/m ³	0			0 [C]
HCL	mg/m ³	0,1032			0,1032 [VLE=5]
Flux horaire	g/h	5,015			5,015 [VLE=275]
Blanc de site	mg/m ³	0,1032			0,1032 [C]
benzène	mg/m ³	0,0074			0,0074 [VLE=2]
Flux horaire	g/h	0,3596			0,3596
Blanc de site	mg/m ³	0,004353			0,004353 [C]
formaldéhyde + acroléine + acétaldehyde + phénol	mg/m ³	0,02166			0,02166 [VLE=20]
Flux horaire	g/h	1,053			1,053 [VLE=1100]
Blanc de site	mg/m ³	0,005019			0,005019 [C]
Cd	mg/m ³		0,0002154		0,0002154 [VLE=0,01]
Flux horaire	g/h		0,01		0,01 [VLE=0,6]
Blanc de site	mg/m ³		0		0 [C]
Cu	mg/m ³		0,006148		0,006148 [VLE=0,1]
Flux horaire	g/h		0,2855		0,2855 [VLE=5,5]
Blanc de site	mg/m ³		0,00001157		0,00001157 [C]

Pb	mg/m03		0,002306		0,002306 [VLE=0,15]
Flux horaire	g/h		0,1071		0,1071 [VLE=8,3]
Blanc de site	mg/m03		0,000009168		0,000009168 [C]
SO2	mg/m03		24,08		24,08 [VLE=100]
Flux horaire	g/h		1119		1119 [VLE=5500]
Blanc de site	mg/m03		0		0 [C]
As + Cd + Pb + Tl + Hg + Se + Te + Cu + Cr	mg/m03		0,01382		0,01382 [VLE=1]
Flux horaire	g/h		0,6421		0,6421 [VLE=55]
Blanc de site	mg/m03		0,00014		0,00014 [C]
PCDD/F	ng/m03			0,004467	0,004467 [VLE=0,1]
Flux horaire	µg/h			0,2171	0,2171 [VLE=1,1]
Blanc de site	ng/m03			0,00007055	0,00007055 [C]

Date	jj/mm/aaaa	23/11/2020	23/11/2020
Heure début	hh:mm	13:00	13:00
-	-	-	-
Heure fin	hh:mm	17:00	17:00
Durée totale ^(a)	min	240	240
O ₂	% volume	20,2	20,2
CO ₂	% volume	0,544	0,544
Vitesse section mesurage	m/s	18,4	18,4
Température des gaz	°C	77,6	77,6
Humidité	% volume	0,18	0,18
Débit réelles	m ³ /h	63040	63040
Débit des gaz	m ₀ ³ sec/h	48600	48600
Paramètre	unité	Essai n°1	Moyenne
CO	mg/m03	55,27	55,27
Flux horaire	g/h	2686	2686
NOx	mg/m03[NO2]	7,007	7,007[VLE=200]
Flux horaire	g/h	340,5	340,5[VLE=11000]
COVt	mg/m03[C]	2,273	2,273[VLE=30]
Flux horaire	g/h	110,5	110,5[VLE=1650]
COVm	mg/m03[C]	2,135	2,135
Flux horaire	g/h	103,8	103,8
COVnm	mg/m03[C]	0,285	0,285
Flux horaire	g/h	13,85	13,85

Conformité : La section de mesurage est conforme aux prescriptions normatives. Dans le cas contraire, les points de non-conformité de la section de mesurage sont précisés au § **Description des installations contrôlées**

La mise en œuvre des méthodes de mesurage est conforme aux normes de référence. Dans le cas contraire, les écarts par rapport aux normes de référence, lors de la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont indiqués au § **Ecart par rapport aux normes et impact sur les résultats**.

Le rapport d'essai comporte 48 pages.

Ooo Fin du rapport ooO
