

PJ30 : SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

Suivi des modifications du document	
2 ^{ème} dépôt	Modification concernant le captage d'eau potable de Longueil et le zonage PPRI – Eléments surlignés en jaune

Localisation des ZNIEFF




ZNIEFF II

ZNIEFF I


Parc Naturel régional



Localisation de la zone humide référencée la plus proche

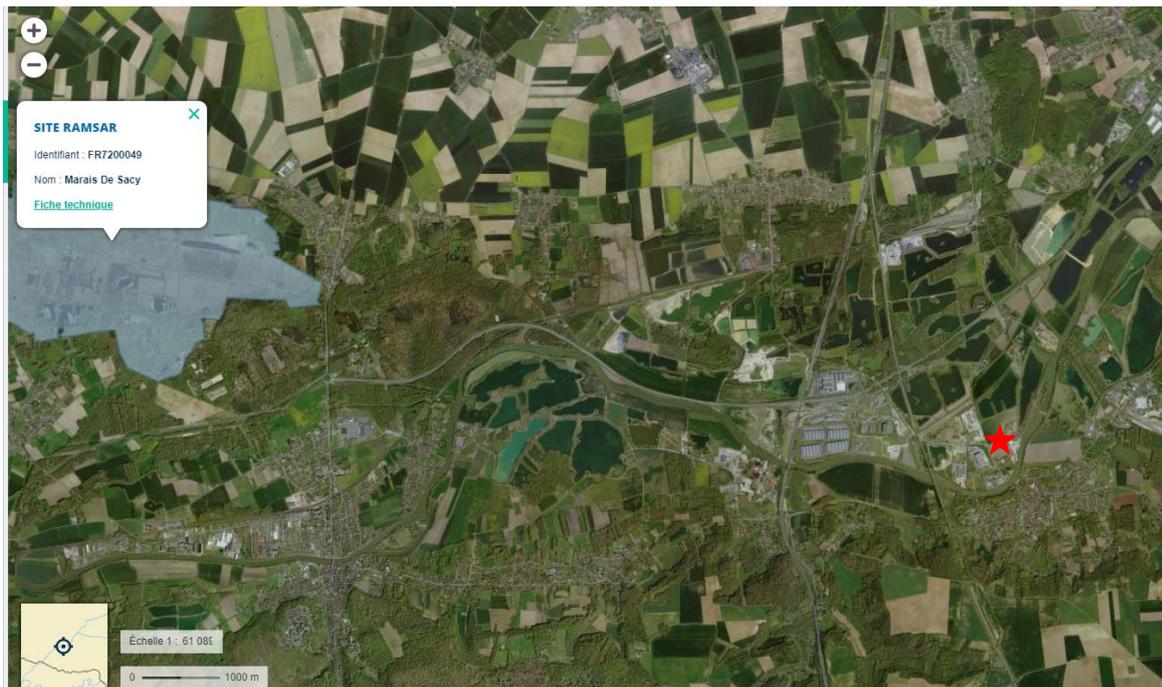

Zones humides SMOA et SAGEBA

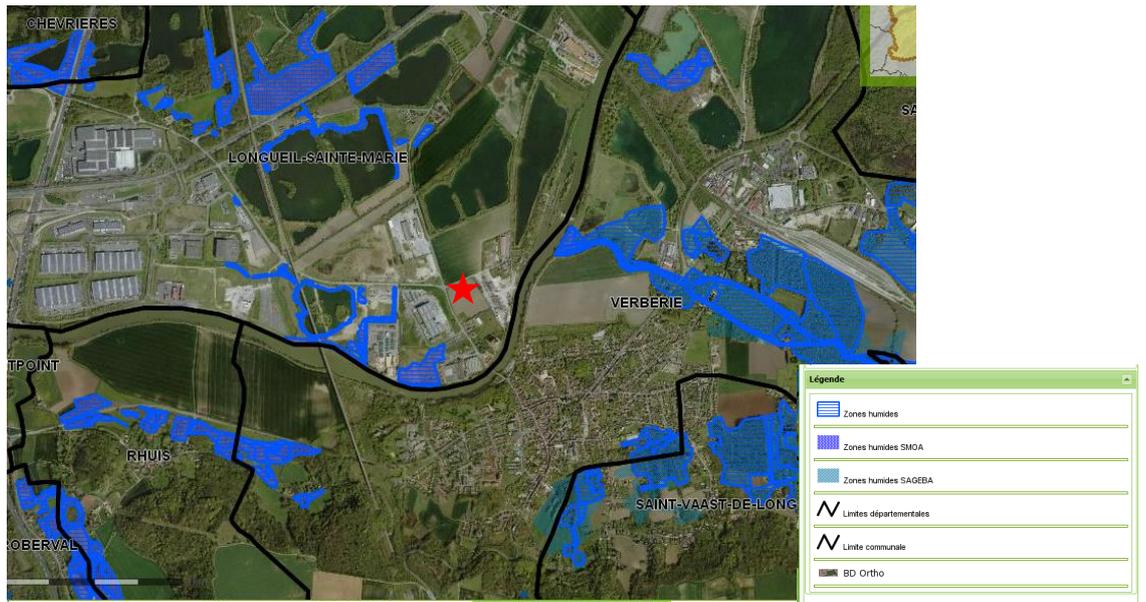


Zones à dominante humide




Zonage réglementaire du PPRT FM Logistic




Localisation de FM Logistic

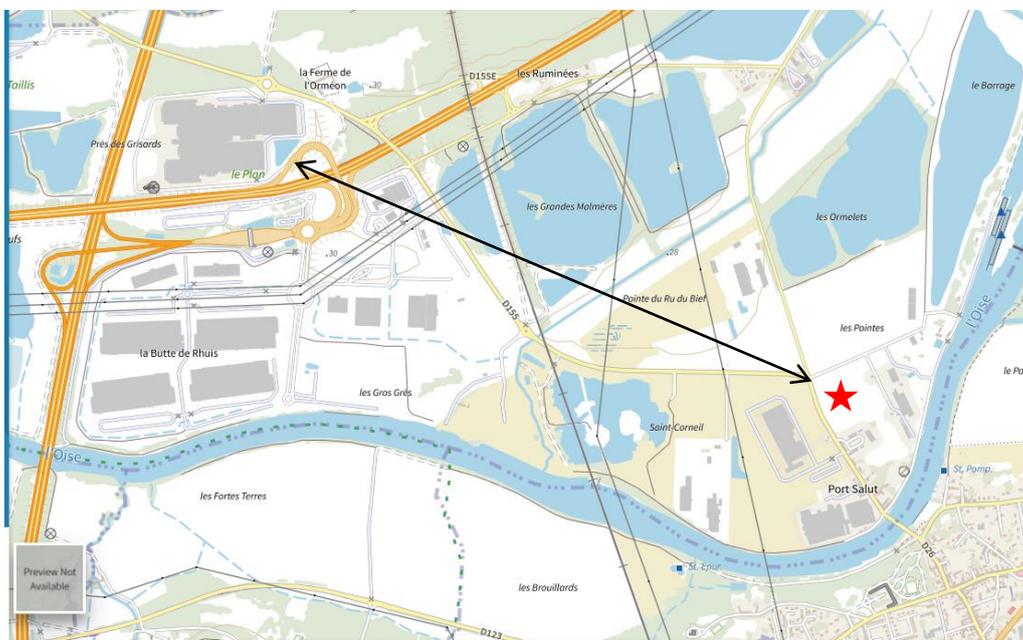

PPRI Longueil-Sainte-Marie approuvé le 14/12/2001 et révisé le 29/01/2014

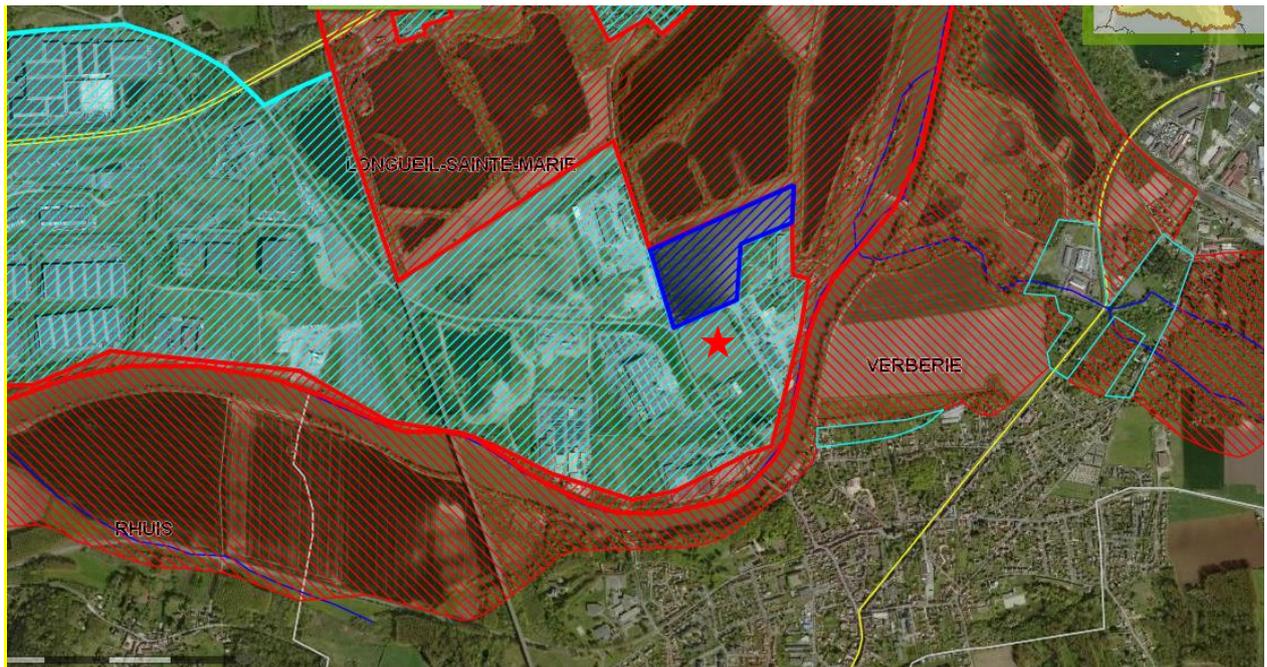


Actuel (2014) – Niveau de référence de 32,596

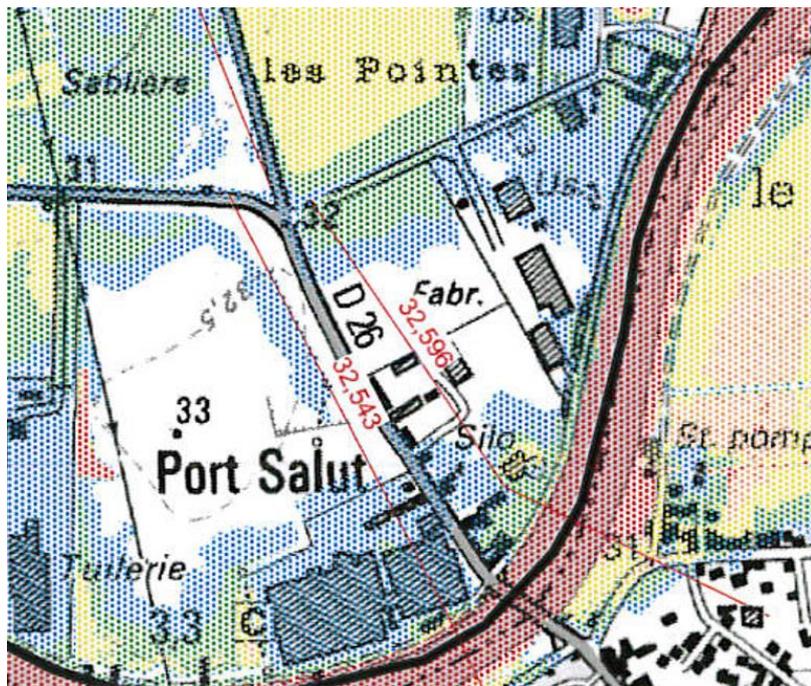


CARTE D'ALEA DU PPRI EN COURS DE REVISION

Projeté (2019) – Niveau de référence 32,566

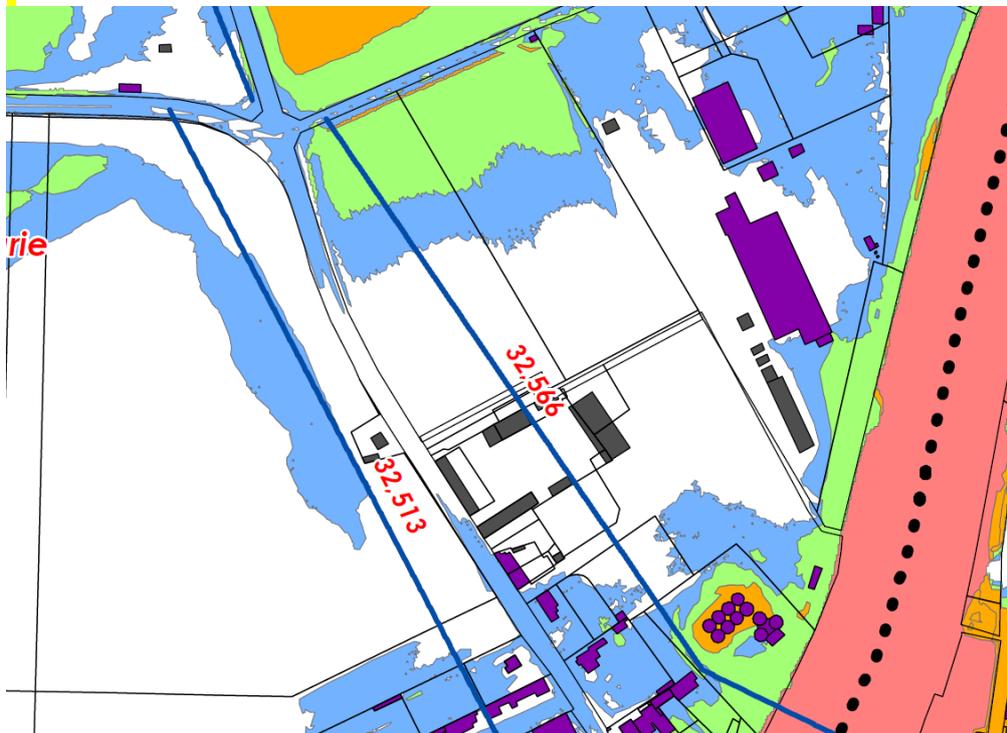

→ La côte de référence de la carte aléa du PPRI en révision est plus basse que l'actuel.


Site BASOL

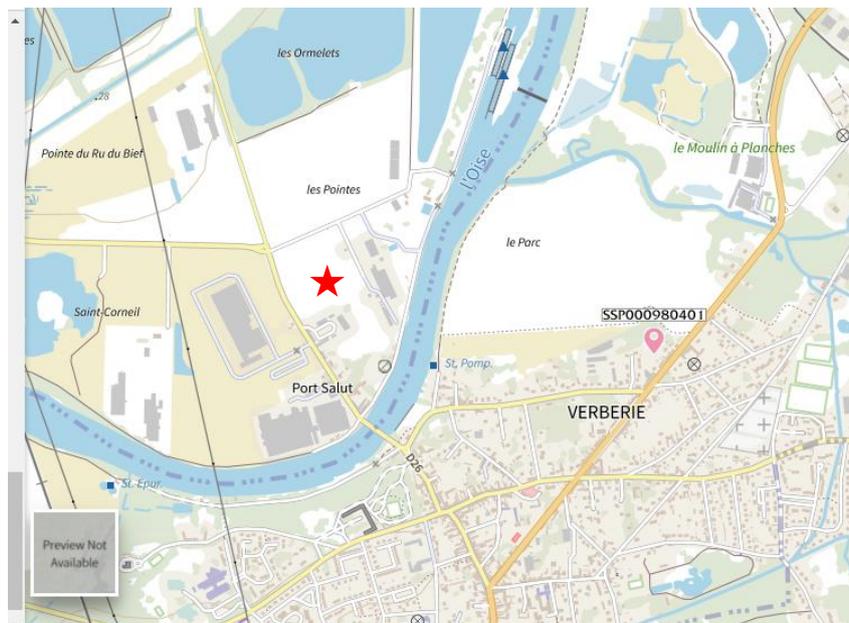

Autres informations

Sur la commune de Longueil Ste Marie, l'Entente Oise-Aisne est gestionnaire des installations suivantes:


- Ouvrage d'écrêtement des crues (Longueil I) constitué de 5 casiers (A, B, C, D et D bis. Il fait l'objet d'un règlement d'eau acté par arrêté préfectoral du 28/12/2012. Le projet est situé hors des limites sud du casier D bis.
- Système d'endiguement de la ZAC Paris-Oise
Le projet n'est pas concerné par le système d'endiguement de la ZAC Paris-Oise.

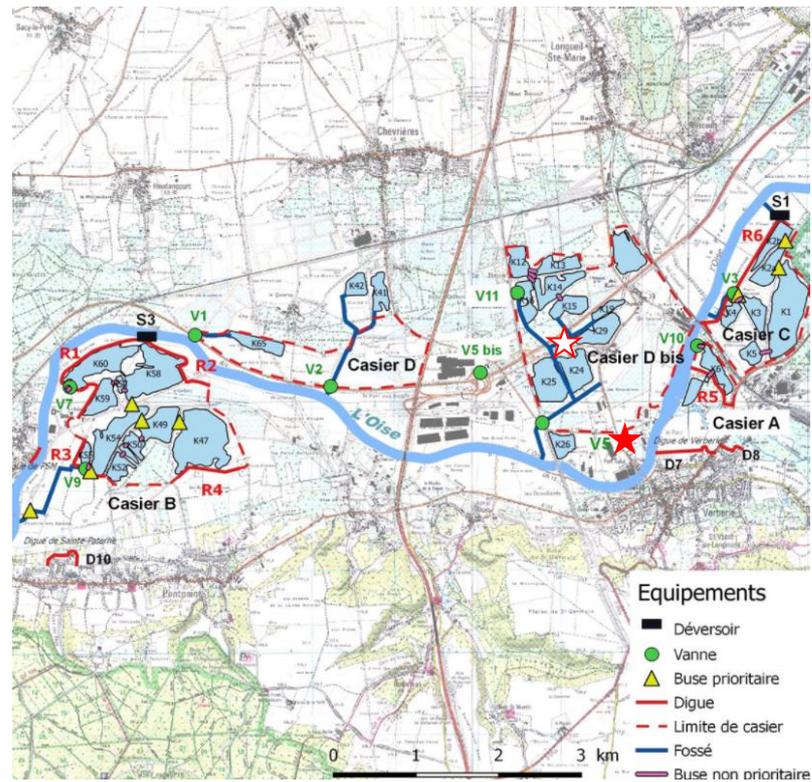

Localisation des sites Natura 2000



Captage d'eau potable

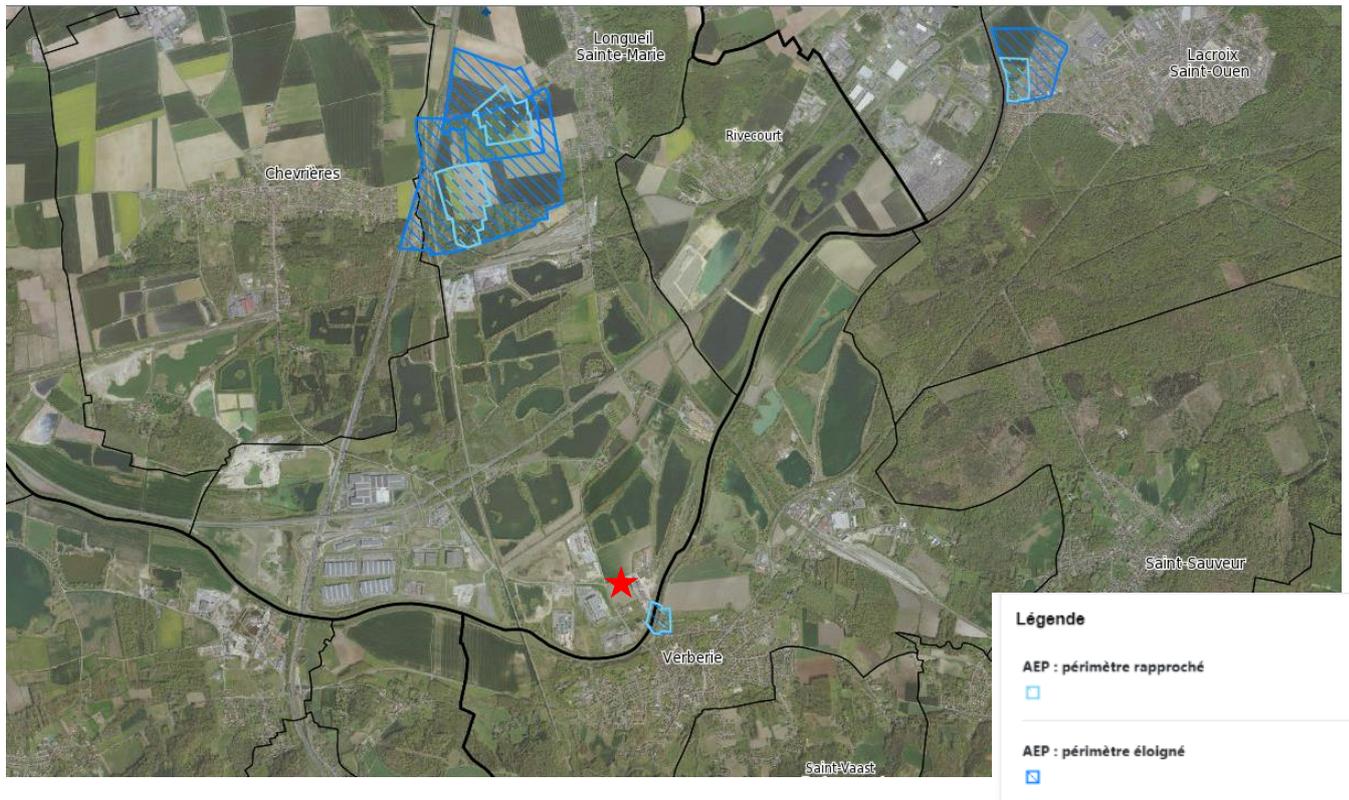

Site inscrit et classé

